



**RAKO**

Complete Ceramic Solution

## Technický katalog

2025

# **TECHNICKÝ KATALOG**

## **2025**

## **Obsah**

	Stránka
<b>1. Základní rozdělení výrobků podle užitné hodnoty .....</b>	<b>3</b>
1.1 Keramické obkladové prvky RAKO HOME I OBJECT .....	3
1.2 Stavební chemie RAKO SYSTEM pro pokládku KOP .....	3
<b>2. Základní rozdělení keramických výrobků podle nasákovosti.....</b>	<b>4</b>
2.1 Systém značení a doporučené použití KOP RAKO .....	4
2.2 Rozměry a geometrické parametry .....	6
<b>3. Základní vlastnosti .....</b>	<b>7</b>
3.1 Nasákovost .....	7
3.2 Odolnost proti vlivu mrazu .....	7
3.3 Odolnost proti povrchovému opotřebení – otěruvzdornost (PEI) .....	7
3.4 Odolnost proti hloubkovému opotřebení – obrusnost .....	8
3.5 Tvrdost povrchu podle Mohse .....	8
3.6 Protiskluznost .....	8
3.7 Odolnost proti zlomení .....	14
3.8 Tepelné vlastnosti .....	15
3.9 Chemické vlastnosti .....	16
3.10 Elektrické vlastnosti .....	16
3.11 Hygienické vlastnosti .....	17
3.12 Optické vlastnosti .....	17
3.13 Přídržnost keramických obkladových prvků .....	20
3.14 Reakce na oheň .....	20
<b>4. Pokládka .....</b>	<b>24</b>
4.1 Příprava podkladů před položením .....	24
4.2 Řezání a vrtání KOP .....	25
<b>5. Kontaktní pokládka .....</b>	<b>26</b>
5.1 Lepení KOP .....	26
5.2 Podlahové vytápění .....	30
5.3 Schodiště .....	33
5.4 Aplikace keramických soklů .....	35
5.5 Bezbariérové řešení prostor zatěžovaných vodou .....	38
5.6 Bezbariérové řešení pro nevidomé a slabozraké .....	39
<b>6. Spárování KOP a dilatace .....</b>	<b>40</b>
6.1 Nepružné spáry .....	40
6.2 Dilatační pružné spáry .....	40
<b>7. Postupy kontaktní pokládky .....</b>	<b>42</b>
7.1 Hydroizolace sprchového koutu .....	42
7.2 Utěsnění sprchového koutu .....	44
<b>8. Pokládka suchou cestou .....</b>	<b>47</b>
8.1 Pokládka do trávníku a do štěrku .....	47
8.2 Pokládka na terče .....	48
8.3 Postupy suché pokládky .....	50
<b>9. Kontrola provedeného díla po pokladce .....</b>	<b>56</b>
<b>10. Údržba .....</b>	<b>57</b>
<b>11. Doporučení při nákupu a pokladce .....</b>	<b>59</b>
<b>12. Certifikace výrobků, systém řízení jakosti a ekologické hodnocení .....</b>	<b>60</b>
<b>13. Záruční podmínky .....</b>	<b>63</b>

## **1. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ KERAMICKÝCH OBKLADOVÝCH PRVKŮ (KOP) PODLE UŽITNÉ HODNOTY**

### **1.1 KOP RAKO HOME I OBJECT**

Nabídka KOP RAKO je z uživatelského pohledu rozdělena do dvou skupin. Pro koncové zákazníky je určena především řada produktů bytové keramiky značky **RAKO HOME**, projektantům a architektům se představuje systémové řešení v oblasti objektové keramiky pod značkou **RAKO OBJECT**.

RAKO HOME reprezentuje široký sortiment KOP s vynikajícím poměrem cena/kvalita pro kompletní řešení koupelen, podlah a kuchyní především bytových interiérů, balkonů, teras a bazénů v exteriéru. Sortiment objektové keramiky RAKO OBJECT představuje architektům, projektantům a odborníkům komplexní řešení se zaměřením na vysoké technické požadavky. Kompletní nabídku naleznete v katalogu RAKO HOME I OBJECT nebo na [www.rako.cz](http://www.rako.cz).

### **1.2 STAVEBNÍ CHEMIE RAKO SYSTEM PRO POKLÁDKU KERAMICKÝCH OBKLADOVÝCH PRVKŮ**

Komplexní nabídka produktů stavební chemie, která řeší optimální pokládku KOP od bytových interiérů až po náročné aplikace obkladů bazénů, lodžií, teras nebo průmyslových podlah. Katalog produktů stavební chemie RAKO SYSTEM zahrnuje materiály pro přípravu podkladu (vyrovňávací hmota, penetrační nátěry), hydroizolační stěrky, lepicí a spárovací hmoty (cementové, epoxidové, silikonové a polyuretanové), ale i přípravky na údržbu položených dlažeb. Specifické technologie doporučujeme konzultovat s odbornými poradci projektového týmu. Kontakty a další informace získáte na [www.rakosystem.cz](http://www.rakosystem.cz) a na [www.rako.cz](http://www.rako.cz).

## 2. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ KOP PODLE NASÁKAVOSTI

### 2.1 SYSTÉM ZNAČENÍ A DOPORUČENÉ POUŽITÍ KOP RAKO

#### Vysoko slinuté dlaždice s katalogovými čísly Dxxxxxx, Gxxxxxx, Txxxxxx

jsou keramické obkladové prvky (dále KOP) za sucha lisované s nasákovostí  $E < 0,5\%$ , vyráběné podle EN 14 411 Bla GL/UGL. Tyto výrobky mají univerzální použití a jsou vhodné pro vnitřní a vnější obklady stěn a podlah, které mohou být vystaveny povětrnostním lítivům, vysokému mechanickému namáhání i znečištění. Pro podlahy s nebezpečím uklouznutí je třeba používat KOP s deklarovanou protiskluzností podle příslušných norem a vyhlášek. Dlaždice a jejich doplňky (mozaika, dekor, sokl, schodovka atd.) označené v katalogu ikonou jsou rektifikované, tzn. upravené obrusem po výpalu na přesný rozměr s garancí deklarovaného rozměru, tzv. kalibru. Rektifikované výrobky mají vylepšené i další geometrické parametry, např. přímost hran či pravoúhlost, a umožňují precizní pokládku s min. 2mm spárou a kombinaci formátů.

#### Obkládačky s katalogovým číslem Wxxxxxx

jsou keramické obkladové prvky za sucha lisované, s nasákovostí  $E > 10\%$ , vyráběné podle EN 14 411 BIII GL. Tyto výrobky jsou určeny pro obklady stěn v interiérech, které nejsou vystaveny povětrnostním lítivům, mrazu, trvalým účinkům vody, kyselinám a louhům, jejich výparům a působení abrazivních prostředků. U této skupiny výrobků nelze vyloučit, že může dojít k přechodnému tmavému zbarvení obkladu, které je způsobeno pronikáním vlhkosti do středu obkládačky. Zbarvení může být způsobeno vodopropustností spár, vlhkostí v podkladu a vysokou vlhkostí vzdachu v koupelnách s nedostatečným odvětráním. Toto dočasné zbarvení však nepředstavuje vadu výrobku. **Proto při pokladce půrovinových obkládaček doporučujeme použít spárovací hmotu typu CG2WA se sníženou nasákovostí.** Velkoformátové obkládačky (30 × 60, 30 × 90 a 40 × 120 cm) jsou vyráběny i v rektifikovaném provedení. Kromě garance přesného rozměru (kalibru) mají i vylepšené další geometrické vlastnosti, např. přímost hran a pravoúhlost, umožňující precizní pokládku s min. 2mm spárou.

#### Glazované dlaždice s katalogovým kódem GARJDxxx

jsou keramické obkladové prvky za sucha lisované, s nasákovostí 0,5 %  $< E < 3\%$  vyráběné podle EN 14 411 Blb GL, příloha H. Dlaždice lze použít k obkladům vnitřních stěn a venkovních fasád, které jsou vystaveny povětrnostním lítivům. Příkladem jejich univerzálního použití jsou stěny koupelen, kuchyní, chodeb, kanceláří, vnějších fasád, saun, sprch, bazénů a veřejných budov a potravinářských provozů. Dlaždice jsou vyráběny v široké barevné škále s lesklým povrchem na reliéfu. Tyto výrobky nejsou určeny pro podlahy kvůli snížené mechanické odolnosti lesklé glazury.

#### Doplňkové nekeramické materiály – sklo s katalogovým číslem Vxxxxxxxx, přírodní kamenivo s katalogovým číslem Sxxxxxxxx

jsou vhodným doplňkem keramických obkladů. Vlastnosti těchto materiálů a charakteristické rozdíly v barvě, struktuře a dalších atributech jsou dány technologií výroby nebo přírodním původem materiálů.

#### Vysoko slinuté glazované tažené prvky a tvarovky POOL s katalogovým číslem XPxxxxxx

jsou keramické tažené mrazuvzdorné tvarovky s velmi nízkou nasákovostí  $E < 0,5\%$ , vyráběné podle EN 14 411 Ala GL. Tyto výrobky jsou vhodné pro profesionální řešení veřejných i soukromých bazénů v interiérech a exteriérech.

#### Základní rozdělení a použití KOP podle nasákovosti

Typy KOP a jejich použití dle EN 14 411: 2016	Nasákovost	Třída tvrdosti podle Mohse	Mrazu - vzdornost	Aplikace v interiéru	Aplikace v exteriéru	Označení RAKO (první pozice kódu)
Vysoko slinuté za sucha lisované glazované dlaždice (třída Bla GL, příloha G)	$\leq 0,5\%$	min. 5	ANO	stěna, podlaha	stěna, podlaha	D, G
Vysoko slinuté za sucha lisované neglazované dlaždice (třída Bla UGL, příloha G)	$\leq 0,5\%$	min. 7	ANO	stěna, podlaha	stěna, podlaha	T, D*
Hutné dlaždice za sucha lisované (třída Blb, příloha H)	$0,5\% < E < 3\%$	min. 3	ANO	stěna	stěna	GARJDxxx
Obkládačky za sucha lisované (třída BIII GL, příloha L)	$> 10\%$	min. 3	NE	stěna	-	W
Vysoko slinuté glazované tažené prvky (třída Ala GL, příloha M)	$\leq 0,5\%$	min. 5	ANO	stěna, podlaha	stěna, podlaha	XP

D\* neglazované dlaždice dekorované


KOP RAKO jsou označeny osmimístným katalogovým číslem. První pozice určuje zařazení do skupiny výrobků podle nasákovosti. Druhá a třetí pozice pak udávají typ povrchu a tvaru, čtvrtá a pátá pozice specifikují rozměr výrobku. Šestá až osmá pozice určují unikátní dekor a barvu.

#### Označení výrobků – výrobní šarže

Všechny keramické obkladové prvky jsou vyráběny v dávkách, tzv. šaržích, které se navzájem mohou lišit barevným odstínem a rozměrem. Jednotlivé šarže jsou označeny na paletách, na kartonech a v dodacích listech výrobce. Kromě katalogového čísla, názvu série, případně druhu povrchu a typu výrobku je označen odstín, deklarovaný rozměr, EAN kód, jakost, informace, je-li výrobek glazovaný, či neglazovaný, a interní kód třídění.

Obkladové prvky jednotlivých šarží s odlišně označeným barevným odstínem šarže nebo odlišným deklarovaným rozměrem nesmí být použity na jednu plochu. Barevný odstín je na kartonech vyznačen kombinací 2–3 znaků, rozměr je uveden číselným kódem v mm [8 znamená poslední číslo z deklarovaného rozměru např. 598 × 598 × 9 mm].

#### Označení barevného odstínu, rozměru, jakosti na kartonu a paletě

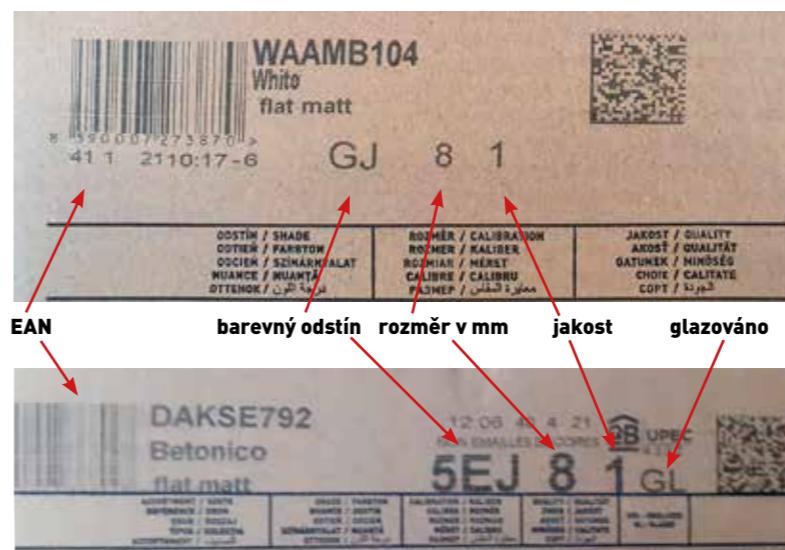

Před zahájením kladečských prací je třeba ověřit údaje o dodané šarži na obalech.

#### Kolísání designu

Záměrné kolísání designu (rozdíly v barvě, textuře a povrchu) odráží zálibu v přírodních dekorech a schopnosti digitálního tisku a neměli bychom ho zaměňovat s unikátním barevným odstínem výrobku v rámci šarže. Kolísání designu je definováno stupnicí V1–V4.

**V1** – minimální rozdíly – jednobarevné prvky

**V2** – malé odchylky mezi jednotlivými kusy

**V3** – velké rozdíly v barvě, textuře a povrchu (např. 8 variant barev)

**V4** – velká nahodilost mezi jednotlivými kusy v barvě, textuře a povrchu (až 16 var.)

Pro přirozené vyznění přírodních dekorů jednotlivé výrobky otáčíme o  $90^\circ$  nebo o  $180^\circ$ . Před pokládkou doporučujeme si jednotlivé výrobky vyskládat na sucho, abychom se vyhnuli opakování stejné varianty vedle sebe. Výslednou plochu můžeme komponovat podle inspirativních realizací na stránkách [www.rako.cz](http://www.rako.cz).




#### Certifikace a prohlášení o vlastnostech

Ověření stálosti vlastností typů keramických obkladových prvků je provedeno podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 ze dne 9. 3. 2011, systém posouzení 4. Prohlášení výrobce jsou k dispozici v různých jazykových mutacích na [www.rako.cz](http://www.rako.cz).

## Kompletace výrobků

Výrobky jsou zabalené do papírových kartonů, uložené na dřevěné EUR paletě (120 × 80 cm), dlaždice 120 × 120 cm na dřevěně paletě (122 × 122 × 70 cm), zafixované plastovou páskou a obalené plastovou fólií.

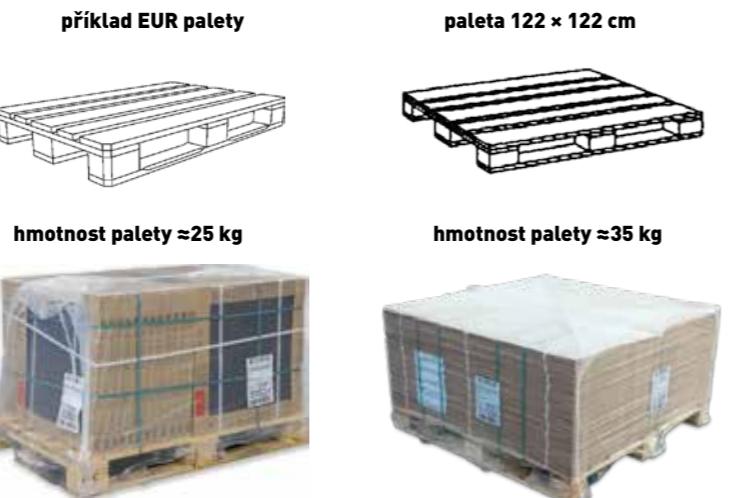

## 2.2 ROZMĚRY A GEOMETRICKÉ PARAMETRY

### Jmenovité a deklarované rozměry

Keramické obkladové prvky se označují podle EN 14 411 **jmenovitými rozměry** v cm, např. 10 × 10, 20 × 20 cm. Konkrétní vyrobený rozměr – **deklarovaný rozměr (W)** keramického prvku – je uveden na obalu v mm. Metodiku stanovení geometrických parametrů KOP a povolených odchylek od deklarovaných rozměrů popisuje norma EN ISO 10545-2. Požadované hodnoty a tolerance pro všechny typy výrobků společnosti LASSELSBERGER, s.r.o., jsou uvedeny v technickém katalogu a v technických informacích katalogu RAKO HOME | OBJECT.

### Rektifikované obkladové prvky


Dlaždice s nízkou nasákovostí o rozměrech 10 × 10, 20 × 20, 22,5 × 22,5, 22,5 × 45, 45 × 45, 15 × 60, 30 × 60, 60 × 60, 20 × 80, 40 × 80, 80 × 80, 20 × 120, 30 × 120, 60 × 120 a 120 × 120 cm a obkládačky 30 × 60, 30 × 90 a 40 × 120 cm jsou nabízeny s rektifikovanými hranami, které jsou zabroušeny s vysokou přesností a umožňují pokládku s úzkou spárou od 2 mm. V katalogu jsou rektifikované obkladové prvky vždy označeny ikonou s písmenem **R**. Zabroušené hrany rektifikovaných obkladů a dlažeb jsou křehké a vyžadují pečlivou a opatrnu manipulaci.

### Nerektifikované obkladové prvky

Nerektifikované obkladové prvky v sérii ColorTWO a TAURUS jsou vyráběny převážně v modulových rozměrech 8. Kromě toho jsou vyráběny nerektifikované obkládačky v modulových rozměrech 8 ve formátu 15 × 15, 20 × 20, 20 × 40, 20 × 60 a 30 × 60 cm a nerektifikované dlaždice formátu 10 × 10, 20 × 20, 10 × 30, 10 × 20, 30 × 30, 45 × 45 a 30 × 60 cm. **U nerektifikovaných obkladových prvků včetně doplňků hraje rozhodující rozměr výrobku uvedený v šarži produktu, který je důležitý při skladbě více druhů keramických obkladových prvků do jedné plochy a pro zachování stejné šířky spáry. Díky přirozeným rozměrovým nepřesnostem u nerektifikovaných výrobků je lepší se úzké spáře 2 mm využít. Rozměrové rozdíly v souladu s normou jsou u velmi úzké spáry viditelné. Proto u pokládky nerektifikovaných obkladových prvků doporučujeme šířku spáry cca 3-4 mm.**

### Modulové rozměry

Modulové rozměry, např. M 10 × 10, M 20 × 20 cm, jsou vhodné pro kombinování obkladových prvků různých formátů do jedné plochy při zachování průběžných spár. Např. u rozměru 8 (598 × 598, 298 × 598 mm) je možné modulově komponovat uvedené formáty lapovaných a standardních dlaždic, popř. rektifikovaných obkládaček, na jedné ploše, při stejné šířce spáry. **Spáry užší než 2 mm ale snižují schopnost vstřebávat prnutí mezi podkladem a samotnou dlažbou. Zásadně nedoporučujeme pokládku beze spár, tzv. na sraz. Tento způsob zcela eliminuje vstřebávání prnutí mezi podkladem a dlažbou, navíc nečistota zanesená ve spárách je neodstranitelná.** Keramické výrobky s modulovými rozměry jsou tvoreny násobky základního rozměru. Do rozměru výrobku je započítávána i šířka jednotné spáry, takže lze i v ploše z různých formátů vytvořit pravidelné spárování.

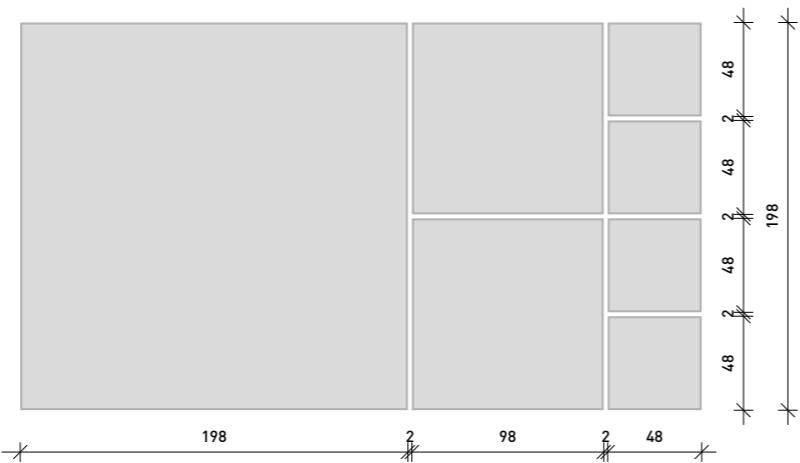

## Mozaiky, dekory

Jsou nabízeny např. ve jmenovitých rozměrech 2,5 × 2,5, 5 × 5, 5 × 10 cm apod. **Rozměry jednotlivých druhů mozaik, dekorů a doplňků jsou odvozeny od rozměrů základních formátů, se kterými jsou rozměrově kompatibilní.** Jednotlivé prvky jsou nalepeny na skloválnitě síťce jako sety o rozměrech 30 × 30, 30 × 60 cm apod., což urychluje a usnadňuje pokládku. V případě potřeby je možné rozříznutím síťky sety upravit na pásky a listely nebo velikost setů a spár korigovat podle okolních prvků a velkoplošných dlaždic. Povolené odchylky od deklarovaných rozměrů popisují stavebně technická osvědčení (STO), viz [www.rako.cz](http://www.rako.cz) v sekci Ke stažení.

## Tolerance rozměrů a rovinnosti

Odchylky od deklarovaných rozměrů a rovinnosti KOP stanovuje norma EN 14411. Souhrnný přehled parametrů, včetně dosahovaných hodnot LB, je součástí katalogu RAKO HOME | OBJECT. Platí pro délku a šířku, tloušťku, přímost líných hran, pravoúhlost a rovinnost. Požadavky normy ohledně těchto parametrů najdete v tabulce technických vlastností na str. 21-23.

### Jakost povrchu

Součástí hodnocení rozměrových a geometrických parametrů podle EN ISO 10545-2 je i jakost povrchu, která stanovuje, že min. 95 % KOP nemá viditelné vady povrchu.

## 3. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

### 3.1 NASÁKAVOST

 Nasákovost je nejdůležitější vlastností při výběru keramických dlaždic pro určité prostředí. Nasákovost je schopnost keramických výrobků absorbovat vodu nebo jiné kapaliny. Je vyjádřena poměrem hmotnosti absorbované vody a vysušeného keramického vzorku v procentech za podmínek, které stanoví zkušební norma EN ISO 10545-3. Slinuté keramické dlaždice s nízkou nasákovostí vykazují nejlepší vlastnosti v extrémních podmírkách, zejména odolnost proti vlivu mrazu.

### 3.2 ODOLNOST PROTI VLIVU MRAZU

 Pro venkovní obklady a dlažby je zapotřebí používat mrazuvzdorné keramické dlaždice, které jsou odolné vůči dlouhodobému působení mrazu a povětrnostním vlivům. Odolnost proti vlivu mrazu se testuje pomocí předem určeného počtu cyklů zmrazování a rozmrzování, a to při podmírkách stanovených podle normy EN ISO 10545-12. Nízká nasákovost je nejlepším předpokladem dokonalé mrazuvzdornosti. Pórovinné obkládačky nejsou mrazuvzdorné a jsou určeny výhradně pro vnitřní prostory. Pro podlahy a stěny v exteriérech doporučujeme vysoké odolné neglazované nebo glazované slinuté dlaždice skupiny Bla podle EN 14 411.

### 3.3 ODOLNOST PROTI POVRCHOVÉMU OPOTŘEBENÍ – OTĚRUVZDORNOST (PEI)

 Odolnost proti povrchovému opotřebení – otěruvzdornost – je schopnost glazovaných keramických výrobků odolávat za daných podmínek účinku brusné směsi. Glazované dlaždice se dělí do různých tříd odolnosti. Třídy odolnosti glazovaných dlaždic se stanoví podle EN ISO 10545-7 při mokrému testu PEI. Pomocí částic z oxidu hlinitého, ocelových kuliček a vody se v excentricky obíhající soustavě simuluje umělý otřet. Testované dlaždice se poté rozdělí podle počtu otáček při nepoškozeném profilu do skupin PEI 1 až PEI 5. Keramické dlaždice použité v obytných prostorách poskytují vyšší odolnost proti povrchovému opotřebení než plovoucí podlahy na bázi lamina.

#### • Třída odolnosti PEI 1

Glazované keramické dlaždice, po kterých se chodí v botách s měkkou podrážkou při nízké frekvenci chození, bez přítomnosti abrazivního znečištění. Použití v koupelnách, v ložnicích, v bytech kromě vstupních, teras, kde hrozí nebezpečí zanesení venkovních nečistot.

#### • Třída odolnosti PEI 2

Glazované keramické dlaždice, které jsou zatěžovány normální obuví při nízké frekvenci chození, s nepatrným abrazivním znečištěním. Použití v koupelnách a bytech kromě vstupních a jím podobných prostor, které jsou frekventovanější a hrozí tam nebezpečí zanesení venkovních nečistot.

#### • Třída odolnosti PEI 3

Glazované keramické dlaždice, které jsou zatěžovány normální obuví při střední frekvenci chodení, s nepatrným abrazivním znečištěním. Použití v celém bytě, v rodinných domech, v hotelových koupelnách.

#### • Třída odolnosti PEI 4

Glazované keramické dlaždice, které jsou intenzivněji namáhaný při silnější frekvenci chodení v normální obuvi, při zvýšeném znečištění a zatížení. Použití pro výstavní a obchodní prostory, kanceláře.

#### • Třída odolnosti PEI 5

Glazované keramické dlaždice, které jsou při vysoké frekvenci chodení vystaveny vysokému znečištění a namáhání opotřebením. Použití v obchodech, v restauracích, u pultů a přepážek, v garážích, na nádražích a v letištních halách.

### 3.4 ODOLNOST PROTI HLOUBKOVÉMU OPOTŘEBENÍ – OBRUSNOST



Odolnost proti hloubkovému opotřebení (odolnost proti obrusu) je schopnost neglazovaných keramických výrobků odolávat za stanovených podmínek abrazivním vlivům. Principem zkoušky je stanovení objemu obrusu hmoty střepu, způsobeného na lícní ploše dlaždice brusnými účinky zkušebního přístroje při testování za stanovených podmínek podle normy EN ISO 10545-6. Na místě, kde se předpokládá vysoké opotřebení dlažby (průmysl, sklady, potravinářské provozy, nádraží, podchody, supermarkety), doporučujeme použít slinuté neglazované dlaždice značky RAKO.

### 3.5 TVRDOST POVRCHU PODLE MOHSE



Pro hodnocení odolnosti povrchu proti opotřebení se používá Mohsova stupnice tvrdosti materiálů 1–10 podle ČSN EN 101.

### 3.6 PROTISKLUZNOST



Jedná se o jednu z nejdůležitějších povrchových vlastností keramických dlaždic, která určuje vhodnost použití vybraného typu dlaždic pro konkrétní prostory a zajišťuje bezpečný pohyb osob. Normy definují požadavky na protiskluznost, vyhlášky jako podzákonné úpravy je přetvářejí v povinnost.

Požadavky na protiskluznost podlah určují tyto národní normy a předpisy:

- ČSN EN 16165:2022 Stanovení protiskluznosti (metody měření)
- DIN 51 097 Stanovení protiskluznosti pro mokré povrhy v prostorách, kde se chodí bosou nohou
- DIN 51 130:2014-02 Stanovení protiskluznosti pro pracovní prostory a plochy se zvýšeným nebezpečím uklouznutí (pro chůzi v obuví)
- ČSN 72 5191 Stanovení protiskluznosti
- ČSN EN 13 451-1 Plavecké bazény (pro chůzi bosou nohou)
- ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy (pro chůzi v obuví)
- ČSN 74 4505 Podlahy (pro chůzi v obuví)
- ANSI A137.1 Stanovení protiskluznosti dle normy platné v Severní Americe (pro chůzi v obuví)
- ASR A1.5:2022 Bezpečnostní předpis vyhl. 146/2024 Bezpečnostní předpis vyhl. 146/2024

Vyhláška 146/2024 Sb.

V následujících tabulkách je uveden přehled testovaných hodnot protiskluznosti dlaždic RAKO HOME a RAKO OBJECT.

Výrobky s označením ABS jsou novou generací povrchů s jemnou a matnou mikrostrukturou, díky které dosahují vyšší protiskluznosti R10/B. Samozřejmě platí, že vyšší protiskluzné povrhy vždy vyžadují zvýšenou péči při údržbě, včetně použití profesionálních čisticích prostředků. Jak správně čistit protiskluzné povrhy najdete v kapitole 10. Údržba.

V sortimentu RAKO HOME a RAKO OBJECT jsou výrobky s povrchem ABS označeny ikonou .

Tab. 1

Přehled požadavků na protiskluznost podlah			
Předpis	Požadovaná hodnota	Země	Oblast použití
vyhl. 146/2024 ČSN 74 4505 Podlahy	součinitel smykového tření $\mu \geq 0,3$ nebo hodnota výkyvu kyvadla min. 30 nebo úhel skluze min. 6° (třída R9)	závazné v ČR	podlahy bytových a pobytových místností
vyhl. 146/2024 ČSN 74 4505 Podlahy	součinitel smykového tření $\mu \geq 0,5$ nebo hodnota výkyvu kyvadla min. 50 nebo úhel skluze min. 10° (třída R10)	závazné v ČR	podlahy staveb užívaných veřejností
vyhl. 146/2024 ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé podlahy	pro schodiště: součinitel smykového tření na pochozí ploše schodiště $\mu \geq 0,5$ nebo hodnota výkyvu kyvadla min. 50 nebo úhel skluze min. 10° (třída R10), na předním okraji schodištěvýšce do vzdálenosti 4 cm od hrany $\mu \geq 0,6$ za sucha a za mokra nebo hodnota výkyvu kyvadla min. 60 nebo úhel skluze min. 12° (třída R10) pro šikmé privátní podlahy se sklonem >3° (5%): součinitel smykového tření za sucha a za mokra $\mu \geq 0,3 + tg\alpha$ nebo hodnota výkyvu kyvadla min. $30 \times (1 + tg\alpha)$ nebo úhel skluze min. $6^\circ \times (1 + tg\alpha)$ pro šikmé veřejné podlahy se sklonem >3° (5%): součinitel smykového tření za sucha a za mokra $\mu \geq 0,5 + tg\alpha$ nebo hodnota výkyvu kyvadla min. 50 $\times (1 + tg\alpha)$ nebo úhel skluze min. 10° $\times (1 + tg\alpha)$	závazné v ČR	veřejné schodiště a šikmé bezbariérové zóny a rampy pro osoby s omezenou schopností pohybu
vyhl. 146/2024 ČSN EN 13451-1 Plavecké bazény ČSN 72 5191 DIN 51 097	úhel kluzu > 12° (třída A)	závazné v EU, ČR	převlékárny a šatny, suché chodby pro chůzi na boso, dna bazénů bez sklonu od 80 do 135 cm, suchá sauna
	úhel kluzu > 18° (třída B)	závazné v EU, ČR	sprchy, ochozy bazénů, brouzdaliště, schody, vodorovná dna bazénů do 80 cm, dna bazénů se sklonem min 8° a hloubkou do 135 cm, parní sauna
	úhel kluzu > 24° (třída C)	závazné v EU, ČR	startovací bloky, schody do vody, šikmé okraje bazénů, dna bazénů se sklonem min 8° a hloubkou do 135 cm, nášlapné plochy žebříků, průchozí bazén
ASR A 1.5 :2022 nezávazné v ČR, EU	úhel kluzu od 6 do 10° (třída R9)		vstupní prostory, schodiště, jídelny, kanceláře, toalety ve veřejných budovách, výstavní místnosti
	úhel kluzu od 10 do 19° (třída R10)		toalety ve školách a školkách*, šatny a strážní místnosti, prodejny balených potravin, skladů*, malé kuchyně*, kavárny*, čajovny*
vyhláška 146/2024 závazná v ČR (platí u označených*)	úhel kluzu od 19 do 27° (třída R11)		prodejní místa pro nebalené zboží*, venkovní plochy, kuchyně do 100 obědů za den*, letiště halý*, autoservis*
	úhel kluzu od 27 do 35° (třída R12)		přípravná a gastronomické kuchyně, místnosti pro opravy a údržbu, mlékárny*, ČOV*, chladirny*, kuchyně nad 100 obědů*, hasičské zbrojnici*
	úhel kluzu od 35° (třída R13)		zpracování potravin, rafinerie*, výroba uzenin* a lahůdek*

Za předpokladu, že vybraný protiskluzný povrch splňuje na území ČR požadovanou protiskluznost, můžeme se inspirovat požadavky německého bezpečnostního předpisu ASR A1.5:2022 nebo ČSN 725191 pro vybrané prostory. Vždy ale dbáme na to, aby byl splněn požadavek na minimální součinitel smykového tření za sucha nebo za mokra (0,3 pro soukromé prostory a 0,5 pro veřejné stavby).

## Protiskluzné vlastnosti keramických dlaždic RAKO HOME podle ČSN EN 16165:2022 (ČSN 72 5191)

### Protiskluzné vlastnosti keramických dlaždic RAKO OBJECT podle ČSN EN 16165:2022 (ČSN 72 5191)

Protiskluzné vlastnosti	Koeficient tření	DIN 51 130	DIN 51 097		
Série/Povrch	$\mu$ za sucha	$\mu$ za mokra	R	V (cm <sup>3</sup> /dm <sup>2</sup> )	[A, B, C]
TAURUS (povrch)					
mat	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10		B
reliéf SR1	$\geq 0,7$	$\geq 0,6$	R11	V4	B
reliéf SR2	$\geq 0,7$	$\geq 0,6$	R12	V4	B
reliéf SR4	$\geq 0,7$	$\geq 0,6$	R12	V4	C
reliéf SR7	$\geq 0,7$	$\geq 0,6$	R11		B
reliéf SR20	$\geq 0,7$	$\geq 0,6$	R13	V8	C
reliéf SRM	$\geq 0,7$	$\geq 0,6$	R12		B
Tvarovky pro nevidomé*	$\geq 0,7$	$\geq 0,6$	R11		A
ColorTWO a POOL (povrch)					
GAK (ABS)	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10		B
GAA...	$\geq 0,5$	$\geq 0,3$	-		-
GAF	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10		B
reliéf GRN	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10		B
reliéf GRS	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10		B
reliéf GRH	$\geq 0,7$	$\geq 0,5$	-		C
Schodovka, schodový stupeň (XP...)	$\geq 0,7$	$\geq 0,6$	-		C
Přelivová hrana POOL (XP...)	$\geq 0,7$	$\geq 0,6$	-		C
Odtokový kanál POOL (XP...)	$\geq 0,7$	$\geq 0,6$	-		C
Mozaika mat 5x5 cm (GDM05...)	$\geq 0,5$	$\geq 0,5$	-		-
Mozaika mat 2,5x2,5 cm (GDM02...)	$\geq 0,5$	$\geq 0,5$	-		-

V4 a V8 – výtlačný objem v reliéfním povrchu [4 a 8 cm<sup>3</sup>/dm<sup>2</sup>]

\*Jsou určeny pouze pro vodicí a varovné pruhы pro nevidomé  
Protiskluzný charakter dlaždic klade zvýšené nároky na čištění

Pro podlahy s vysokými nároky na protiskluznost doporučuje vhodné vlastnosti předpis ASR A1.5:2022, kde např. v potravinářství a velkokuchyních musí reliéfní povrch dlaždic pojmit do prohlubní reliéfu určité množství tuků nebo jiných láttek. Podle druhu a výšky reliéfu se podle DIN 51 130 označuje tzv. výtlačný objem v cm<sup>3</sup> na 1 dm<sup>2</sup> a označuje se písmenem V a příslušným číselným údajem (např. V4), viz tabulka 2. Naměřené hodnoty protiskluznosti podle testovací metody kyvadla nebo mobilního tribometru (DCOF) pro Severní Ameriku najdete v tabulce 3.

Tab. 2

Min. výtlačný objem v cm <sup>3</sup> /dm <sup>2</sup>	Označení
> 4	V4
> 6	V6
> 8	V8
> 10	V10

Tab. 3

Skupina výrobků	Pendulum (AS 4586)	Pendulum (ČSN EN 16165:2022)	DCOF (ANSI A137.1)
RAKO Outdoor 60 x 60 x 2 a 60 x 120 x 2 cm	třída 3	> 36	> 0,7

## Protiskluzné vlastnosti keramických dlaždic RAKO HOME podle ČSN EN 16165:2022 (ČSN 72 5191)

Protiskluzné vlastnosti	Koeficient tření	DIN 51 130	DIN 51 097	
Série	$\mu$ za sucha	$\mu$ za mokra	R	(A, B, C)
Alba (DAR...)	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10	A
Alba (DDM...)	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10	B
Alba (DAP..., DDPSE...)	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R9	-
Base (DAK...)	$\geq 0,5$	$\geq 0,3$	R9	A
Base (DDM...)	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10	A
Betonico (ABS)	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10	B
Betonico (DAF...)	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R11	B
<b>Betonico Outdoor</b>	$\geq 0,7$	$\geq 0,7$	R11	B
Blend	$\geq 0,5$	$\geq 0,5$	R9	A
Blend (DDM...)	$\geq 0,5$	$\geq 0,5$	R10	A
Block (ABS)	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10	B
Block (appato)	$\geq 0,5$	$\geq 0,4$	R9	-
Board (DAK...)	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R9	A
Board (DDM06..., DDPSE...)	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10	A
Bricola (ABS)	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10	B
Bricola Outdoor	$\geq 0,7$	$\geq 0,7$	R11	B
Castone (ABS)	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10	B
<b>Castone Outdoor</b>	$\geq 0,7$	$\geq 0,7$	R11	B
Cava (DAK...)	$\geq 0,5$	$\geq 0,5$	R9	A
Cava (DAL..., DDL06...)	$\geq 0,5$	$\geq 0,3$	-	-
Cava (DDM...)	$\geq 0,5$	$\geq 0,5$	R10	B
Cemento (DAK...)	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R9	-
Cemento (DDM...)	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10	B
Cemento (DDPSE...)	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10	A
Como (DAR..., DDP...)	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R9	A
Como (DDM...)	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10	A
Compila (DAA..., DAK...) (ABS)	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10	B
Compila (DAF...)	$\geq 0,7$	$\geq 0,6$	R11	B
Concept	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R9	-
<b>Core (DAR..., DDM...) (ABS)</b>	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10	B
<b>Core (DAG...)</b>	$\geq 0,7$	$\geq 0,6$	R11	C
<b>Core Outdoor</b>	$\geq 0,7$	$\geq 0,7$	R11	B
<b>Craft (ABS)</b>	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10	B
<b>Date (DAR..., DDM...) (ABS)</b>	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10	B
<b>Date (DAF...)</b>	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R11	B
<b>Date (DAE...)</b>	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R12	B
<b>Date (DAG...)</b>	$\geq 0,7$	$\geq 0,6$	R11	C
Deco	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R9	-
Era	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R9	A
Era (DDM...)	$\geq 0,7$	$\geq 0,6$	R10	B
Extra (ABS)	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10	B
Flash (DAK...)	$\geq 0,5$	$\geq 0,5$	R9	A
Flash (DDM...)	$\geq 0,5$	$\geq 0,5$	R10	B
<b>Fly (ABS)</b>	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10	B
Form (DAA...)	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R9	A
Form (DDM..., DDR...)	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10	A
Garda	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R9	A
Kaamos (DAA..., DAK...)	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10	A
Kaamos (DAK11..., DDM...)	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10	B
Kaamos Industrial	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10	A
Kaamos Outdoor	$\geq 0,7$	$\geq 0,7$	R11	B
Levante (DAK...)	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R9	A
Levante (DDM...)	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10	B
Limestone (DAK...)	$\geq 0,5$	$\geq 0,5$	R9	A
Limestone (DAR..., DDM...)	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10	A
Limestone (DAL...)	$\geq 0,5$	$\geq 0,3$	-	-
Linka (ABS)	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10	B
<b>Mixtone (ABS)</b>	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10	B
<b>Mixtone Outdoor</b>	$\geq 0,7$	$\geq 0,7$	R11	B
Onyx (DAK...)	$\geq 0,5$	$\geq 0,5$	R9	A
Onyx (DDM...)	$\geq 0,5$	$\geq 0,5$	R10	B
Onyx (DAL..., DDL...)	$\geq 0,5$	$\geq 0,3$	-	-
Piazzetta (ABS)	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10	B
Piazzetta Outdoor	$\geq 0,7$	$\geq 0,7$	R11	B
Pino (DAR...)	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R9	A
Pino (DDM...)	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10	B
Pino Outdoor	$\geq 0,7$	$\geq 0,7$	R11	B
Plank (DAR...)	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R9	A
Plank (DDM...)	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10	B
Plywood (ABS)	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10	B
Porfido (ABS)	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10	B
Quarzit (DAK...)	$\geq 0,5$	$\geq 0,5$	R9	A
Quarzit (DAR...,				

**Bezpečnostní předpis ASR A1.5:2022 pro podlahy na pracovištích s nebezpečím uklouznutí**

Aplikace předpisu ASR A1.5:2022 je na území ČR nezávazná a pouze doporučující. Směrodatné jsou národní vyhlášky a normy viz:  
přehled požadavků na protiskluznost podlah.

<b>0</b>	<b>Všeobecné pracovní prostory*</b>	R9	9.7 Kuchyně kaváren a čajoven, staniční kuchyně	R10	<b>16</b>	<b>Lakovny</b>	R12 V10	<b>28</b>	<b>Školy a školky</b>	R9
0.1	Vstupy uvnitř budov**)	R11 nebo R10 V4	9.8 Umývárny	R12 V4	16.1	Prostory mokrého broušení	R11	28.1	Vstupní prostory, chodby, přestávkové haly	R9
0.2	Vnější vstupy do budov		9.8.1 Umývárny k 9.1, 9.4, 9.5	R11	16.2	Práškové nanášení barev	R10	28.2	Učebny	R9
0.3	Vnitřní schodiště***)	R9	9.8.2 Umývárny k 9.2	R11	16.3.	Lakovny	R10	28.3	Schodiště	R9
0.4	Vnější schodiště	R11 nebo R10 V4	9.8.3 Umývárny k 9.3	R12	<b>17</b>	<b>Keramický průmysl</b>	R11	28.4	Toalety, umývárny	R10
0.5	Síkmé rampy v interiéru (od 3% sklonu, např. pro vozíčkáře)	o 1° vyšší než okolí	9.9 Jídelny, hostinné prostory, kantýny včetně obslužných a servírovacích chodeb	R9	17.1	Mokré mletí	R11	28.5	Učební kuchyně ve školách (viz také č. 9.2, 9.6 nebo 9.7)	R10
0.6	Sanitární prostory	R9	9.10 Prostor pultu, prostor baru	R10	17.2	Michače. Zacházení s látkami jako dehet, pryskyřice, grafit, umělé pryskyřice	R11 V6	28.6	Kuchyně ve školách (viz také č. 9)	R10
0.6.1	Toalety	R9	<b>10 Chladírny a mrazírny</b>	R12	17.3	Lisování (tváření). Zacházení s látkami jako dehet, pryskyřice, grafit, umělé pryskyřice	R11 V6	28.7	Strojní dílny pro zpracování dřeva	R10
0.6.2	Umývárny a převlékárny	R10	10.1 Pro nebalené zboží	R12	17.4	Odlévání	R12	28.8	Odborné prostory pro dílny	R10
0.7	Odpocinkové prostory a kantýny	R9	10.2 Pro balené zboží	R11	17.5	Glazování	R12	28.9	Školní dvůr	R11 nebo R10 V4
0.8	Prostory první pomoci	R9						<b>29 Peněžní ústavy</b>		
<b>1</b>	<b>Výroba margarínu, potravinářských tuků a olejů</b>	R13 V6	<b>11 Prodejny</b>	R11	29.1	Prostory přepážek	R9			
1.1	Roztažené tuky	R13 V4	11.1 Příjem zboží – maso	R11	<b>30 Provozní venkovní cesty</b>					
1.2	Rafinerie jedlých olejů		11.1.1 Pro nebalené zboží (např. volně v přepravních krabicích)	R11	30.1	Chodníky	R11 nebo R10 V4			
1.3	Výroba a balení margarínu	R12	11.1.2 Pro balené zboží	R10	30.2	Nákladní rampy				
1.4	Výroba a balení jedlých tuků, stáčení jedlých olejů	R12	11.2 Příjem zboží – ryby	R11	30.2.1	Zastřešené	R11 nebo R10 V4			
<b>2</b>	<b>Zpracování mléka, výroba sýrů</b>	R12	11.3 Obslužné chody pro maso a uzeniny	R11	30.2.2	Nezastrěšené	R12 nebo R11 V4			
2.1	Zpracování čerstvého mléka vč. výroby másla		11.3.1 Pro nebalené zboží	R11	30.3	Šíkmé rampy (od 3% sklonu; např. pro invalidní vozíky, nakládací můstky)	R12 nebo R11 V4			
2.2	Výroba, skladování a balení sýrů	R11	11.3.2 Pro balené zboží	R10	30.4	Úseky pro tankování	R11			
2.3	Výroba zmrzliny	R12	11.4 Obslužné místo pro chléb, pekárenské výrobky, nebalené zboží	R10	30.4.1	Kryté úseky pro tankování	R11			
<b>3</b>	<b>Výroba čokolády a cukrovinek</b>	R12	11.5 Obslužné místo pro mléčné výrobky a lahůdky, zboží	R10	30.4.2	Nekryté úseky pro tankování	R12			
3.1	Cukrovary		11.6 Obslužné chody pro ryby	R12	<b>31 Parkovací plochy</b>					
3.2	Výroba kakaa	R12	11.6.1 Pro nebalené zboží	R12	31.1	Garáže, výškové a podzemní bez vlivu počasí*****)	R10			
3.3	Výroba surovin	R11	11.6.2 Pro balené zboží	R11	31.2	Garáže, výškové a podzemní s vlivem počasí	R11 nebo R10 V4			
3.4	Výroba tabulek, dutinek a pralinek	R11	11.7 Obslužné místo, výjma odst. č. 11.3–11.6	R9	31.3	Venkovní parkovací plochy	R11 nebo R10 V4			
<b>4</b>	<b>Výroba pečiva (pekárny, cukrárny, výroba trvanlivého pečiva)</b>	R11	11.8.1 Pro zpracování masa, výjma odst. č. 5	R12 V8	<b>32 Lázně</b>					
4.1	Výroba těsta		11.8.2 Pro zpracování masa, výjma odst. č. 5	R11	32.1	Individuální a společné šatny	R10			
4.2	Prostory, kde se převážně zpracovávají tuky nebo tekuté hmoty	R12	11.9 Prostоры, kde se převážně zpracovávají tuky nebo tekuté hmoty	R11	32.2	Sauny a relaxační prostory	R10			
4.3	Umývárny	R12 V4	11.10 Prostоры, kde se převážně zpracovávají tuky nebo tekuté hmoty	R11	32.3	Sprchy a prostory sprch	R10			
<b>5</b>	<b>Porážení, zpracování masa</b>	R13 V10	11.11 Prostоры, kde se převážně zpracovávají tuky nebo tekuté hmoty	R12 V4	32.4	Okolí bazénu	R10			
5.1	Jatky		11.12 Prodejní prostory, prostory pro zákazníky	R9	<b>22 Zpracování a opracování kovů, kovozařízení</b>					
5.2	Zpracování vnitřností	R13 V10	11.13 Prostоры, kde se převážně zpracovávají tuky nebo tekuté hmoty	R10	22.1	Galvanizace	R12			
5.3	Dělení masa	R13 V8	11.14 Prostоры, kde se převážně zpracovávají tuky nebo tekuté hmoty	R9	22.2	Zpracování šedé litiny	R11 V4			
5.4	Výroba uzenin	R13 V8	11.15 Venkovní prodejní plochy	R11 nebo R10 V4	22.3	Oblasti mechanického opracování kovů (např. soustružení, frézování, ražení, lisování, tažení)	R11			
5.5	Oddělení vařených uzenin	R13 V8			22.4	Oblasti mechanického zpracování se zvýšeným zatížením olejem a mazivem	R11 V4			
5.6	Oddělení syrových uzenin	R13 V6			22.5	Mýcí prostory součástí, odpařovací prostory	R12			
5.7	Sušárna uzenin	R12	<b>12 Prostory zdravotní a pečovatelské služby</b>	R11	<b>23 Dílny pro údržbu vozidel</b>					
5.8	Udínery	R12	12.1 Dezinfekční prostory (mokré)	R10	23.1	Prostory pro údržbu a opravy	R11			
5.9	Nasolování	R12	12.2 Předčištění pro sterilizaci	R10	23.2	Pračovní a zkušební jámy	R12 V4			
5.10	Zpracování drůbeže	R12 V6	12.3 Fekální prostory, vylévací prostory, nečisté prostory ošetřovacích úkonů	R10	23.3	Myčky	R11 V4			
5.11	Krájecí a balící oddělení	R12	12.4 Pitevny	R10	<b>24 Dílny pro údržbu letadel</b>					
5.12	Dílna s prodejným prostorem	R12 V8 *****)	12.5 Prostory medicínských lázní, hydroterapie	R11	24.1	Hangáry	R11			
<b>6</b>	<b>Zpracování ryb, výroba lahůdek</b>	R13 V10	12.6 Umývárny operačních sálů, sádrovny	R10	24.2	Haly pro opravy	R12			
6.1	Zpracování ryb		12.7 Sanitární prostory, staniční umývárny	R10	24.3	Mýcí prostory	R11 V4			
6.2	Výroba lahůdek	R13 V6	12.8 Prostory pro léčebné koupele, hydroterapii	R9	<b>25 Likvidace odpadních vod</b>					
6.3	Výroba majonézy	R13 V4	12.9 Operační prostory	R9	25.1	Čerpací prostory	R12			
<b>7</b>	<b>Zpracování zeleniny</b>	R13 V6	12.10 Stanice s nemocničními pokoji a předsíní	R9	25.2	Prostory odvodňování kalů	R12			
7.1	Výroba kyselého zelí		12.11 Lékařské praxe, denní kliniky	R9	25.3	Prostory česlí	R12			
7.2	Výroba zeleninových konzerv	R13 V6	12.12 Laboratoře	R9	25.4	Stanoviště obsluhy, pracovní a údržbářské plošiny	R12			
7.3	Sterilizační prostory	R11	12.13 Holičské a kadeřnické salony	R9	<b>26 Hasičské zbrojnice</b>					
7.4	Přípravny zeleniny pro zpracování	R12 V4	12.14		26.1	Stanoviště vozidel	R12			
<b>8</b>	<b>Mokré prostory pro výrobu potravin a nápojů</b>	(pokud nejsou uvedeny zvlášť)	13.1 Prádelny	R9	26.2	Prostory zařízení pro péči o hadice	R12			
8.1	Skladovací sklepy, kvasné sklepy	R10	13.2 Prostory s práčkami, ze kterých je prádlo vyjímáno nevyžádáno	R11	<b>27 Funkční prostory pro inhalace a léčení dýchacích cest</b>					
8.2	Stáčírny nápojů, výroba ovocných šťáv	R11	13.3 Prostory s mandlováním a žehlením	R9	27.1	Přípravna	R10			
<b>9</b>	<b>Kuchyně, jídelny</b>	R12	<b>14 Výroba krmiv</b>	R11	27.2	Kondiční místnost	R10			
9.1	Gastronomické kuchyně (restaurační, hotelové)		14.1 Výroba suchých krmiv	R11	27.3	Cvičebna	R11			
9.2	Kuchyně pro veřejné stravování v domovech, školách, školách, sanatoriích	R11	14.2 Výroba krmiv s použitím tuku a vody	R11 V4	27.4	Propust	R10			
9.3	Kuchyně pro veřejné stravování v nemocnicích, klinikách	R12	<b>15 Výroba kůží, textilu</b>	R13	27.5	Cílový prostor	R11			
9.4	Velké kuchyně pro hromadné stravování v menzech, kantýnách, vývářovnách	R12	15.1 Vodní dílna v koželužně	R13 V10	27.6	Temperovací prostor	R11			
9.5	Zpracovatelské kuchyně (rychlá občerstvení, bufety)	R12	15.2 Prostory se stroji na odstraňování masa	R13 V10	27.7	Dispečink	R9			
9.6	Rozmrazovací a ohřívací kuchyně	R10	15.3 Prostory pro lněné vyztužování kůže	R12						
			15.4 Mastné prostory pro výrobu těsnění	R11						
			15.5 Barvárný textilií	R11						

\*]) Pro podlahy ve vlhkých oblastech, po kterých se chodí naboso, viz Informace DGUV „Podlahové krytiny pro mokré oblasti naboso“ (Informace DGUV 207-006)

\*\*) Vstupní prostory podle odst. č. 01 jsou všechny prostory, do kterých se vchází přímo zvenku a kam může vnikat venkovní vlhkost.

### 3.7 ODOLNOST PROTI ZLOMENÍ

Mechanická odolnost KOP proti zlomení je určována několika způsoby měření: pevností v ohybu, lomovým zatížením a návrhovou únosností.

**Pevnost v ohybu** dle EN ISO 10545-4 vyjadřuje odolnost KOP proti prasknutí. Hodnota pevnosti v ohybu nám dává informaci o tom, jakému mechanickému namáhání mohou být vystaveny výrobky pevně spojené s podkladem (kontaktním způsobem do lepidla). Výrobky o tloušťce 8–10 mm jsou vhodné pro všeobecné použití v obytných prostorech nebo tam, kde je pojezd v pneumatikách naplněných vzduchem (např. autosalony, garáže). Podlahy zatěžované vyšším mechanickým namáháním (obchody, sklady, průmysl), např. vulkanolanovými nebo polyamidovými koly, pak řadíme do zátěžové skupiny 3–5, viz tab. 5, Pracovní postupy pro vysokozátežové dlažby. Zde doporučujeme používat výrobky řady Taurus INDUSTRIAL v tloušťce 14 mm nebo Kaamos INDUSTRIAL v tloušťce 15 mm. Keramické výrobky nejsou vhodné pro podlahy, po kterých se přejíždí ocelovými koly bez pogumování, viz tab. 4 Střední zatížení pod různými koly dopravních vozidel. Kromě stacionárního zatížení je zde potřeba zohlednit i použitý materiál kol a dynamické zatížení dlažby.

**Lomová síla** je síla potřebná ke zlomení zkušebního tělesa, odečtená na měřicím zařízení v průběhu zkoušky dle EN ISO 10545-4. Posuzujeme ji u dlaždic položených převážně do štěrku, přičemž dlaždice nejsou pevně spojeny s podkladem. Pro pokládku do štěrku můžeme naměřené hodnoty lomového zatížení formátu 60 × 60 cm, tloušťky 2 cm považovat za bezpečné, viz tab. 5. V případě pojezdu vozidel po dlažbě položené na štěrku se řídíme pokyny kapitoly 8.1 POKLÁDKA DO TRÁVNÍKU A DO ŠTĚRKU - Pokládka do štěrku u pojazdových ploch.

Dlaždice pro pokládku na terče ale nikdy nevybíráme podle mezní hodnoty, kdy se lámou. Podle ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí a ČSN 73 2030 Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí musíme navrhnut dlažbu s bezpečnou rezervou. Takovou rezervu zahrnuje tzv. **návrhová únosnost**, kdy laboratorně zatěžujeme dlaždici na několika místech. Únosnost je vhodné použít u dlaždic položených na terčích, které nejsou pevně spojeny s podkladem. Pro dlaždice formátu 60 × 60 cm, tloušťky 2 cm se jedná o max. 5 000 N (÷ 500 kg). Pokládka na terče nezvládne zatížení pojazdem vozidel a je vhodná pouze pro pěší provoz.


**Pevnost v ohybu (N/mm<sup>2</sup>, MPa)**  
podle EN ISO 10545-4

$$R = \frac{3 \times F \times L}{2 \times b \times h^2}$$


**Lomové zatížení**  
podle EN ISO 10545-4

$$S = \frac{F \times L}{b}$$

F = lomová síla v N, L = vzdálenost terče v mm, b = šířka v mm,  
h = tloušťka v mm, R = pevnost v ohybu v N/mm<sup>2</sup>

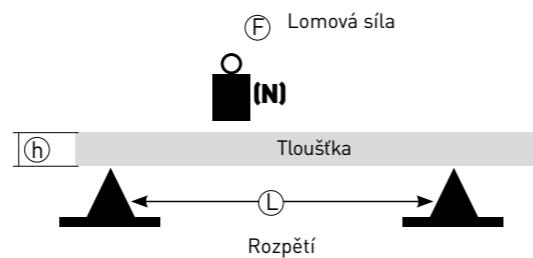

### Střední zatížení pod různými koly dopravních vozidel

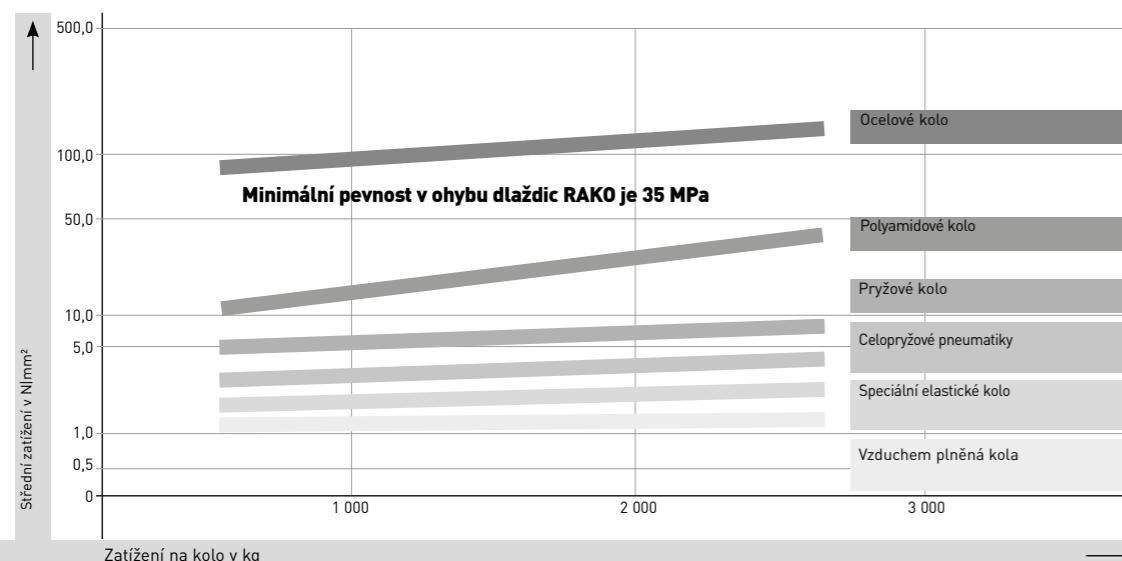

Tab. 4

Pracovní postupy pro vysokozátežové dlažby [doporučující vodítko podle německé ZDB Standard]

Zátěžová skupina	Možná aplikace	Lomové zatížení (N)
1	byty, koupelny	pod 1 500
2	obchody, kanceláře, výstavy	1 500–3 000
3	obchody, průmysl, sklady	3 000–5 000
4	průmysl (pojíždění vozíků s vulkanolem nebo polyamidem)	5 000–8 000
5	průmysl (pojíždění vozíků s polyamidem nebo kov. koly)	více než 8 000

Tab. 5

Skupina výrobků s katalogovými kódy	Tloušťka [mm]	Lomové zatížení [N] EN ISO 10545-4	Návrhová únosnost [N] (÷kg) ČSN EN 1991-1-1
Dxxxxxx, Gxxxxxx, Txxxxxxxx	<7,5	700	
Gxxxxxx, Dxxxxxxxx	≥7,5	1 300	
Txxxxxxxx a Dxxxxxxxx (čtvercový formát) kromě velkých formátů*	≥ 8	1 500	
Dxx92xxx (čtvercový formát) 120 × 120 cm	≥ 8,5	1500	
Txx3Vxxx, Txx2Zxxx	≥ 14	5 000	
TxxSExxx, DxxSExxx, Txx63xxx, a Dxx63xxx	≥ 10	2 000	
Dxx65xxx	≥ 15	6 000	
Dxx66xxx	≥ 20	11 000	5 000 (÷ 500) při použití 6 terčů na 1 dlaždici
DxxV6xxx (formát 60 × 120 cm OUTDOOR)	≥ 20	11 000	
TxxSRxxx, DxxSRxxx, Txx62xxx, Dxx62xxx, DxxV9xxx	≥ 9	1 500	

\*Velké formáty keramických obkladových prvků od délky jedné ze stran > 80 cm.

### 3.8 TEPELNÉ VLASTNOSTI

Všechny typy dlaždic značky RAKO jsou pro své výhodné tepelné vlastnosti (vodivost a akumulaci tepla) ideální podlahovou krytinou pro podlahové vytápění. Srovnání tepelné vodivosti (součinitele tepelné vodivosti) a schopnosti akumulovat a vyzářit teplo (termálních emisí) různých podlahových krytin:

Materiál	Součinitel tepelné vodivosti $\lambda$ (W/m·K)	Termální emise $b$ ( $\lambda \cdot \rho \cdot c$ )
Keramika	1,0	1,8
Cementový potěr / beton	1,3	2,6
Anhydrit	1,8	3,8
PVC, vinyl	0,2	0,3
OSB desky	0,1	0,3

$\rho$  – objemová hmotnost (kg/m<sup>3</sup>)

c – měrná tepelná kapacita (J/kg·K)

Koefficient tepelné roztažnosti obkládaček a dlaždic je velmi nízký. Na vzdálenost 6 m při rozdílu teplot 50 °C se keramický materiál roztahne o 2,4 mm. Například beton změní svoji délku zhruba o dvojnásobek této hodnoty. Proto provádíme dilatační spáry, které jsou schopny takové punty v podkladu schopny vstřebat. Srovnání teplotního součinitele délkové roztažnosti různých materiálů:

Materiál	Teplotní součinitel délkové roztažnosti $a$ ( $10^{-6} \cdot K^{-1}$ )
Keramika	4–8
Cementový potěr / beton	10–12
Ocel	12–13
Hliník	22–28
PVC, vinyl	50–66

### 3.9 CHEMICKÉ VLASTNOSTI

#### Chemická odolnost podle EN ISO 10545-13

Keramické obkladové prvky jsou vystaveny působení zkušebních roztoků a podle vlivu zjištěného vizuálně po určitém čase se dělí do níže uvedených tříd. Obkladové prvky RAKO odolávají působení chemikálií používaných v domácnosti a prostředkům na úpravu vody v bazénech podle EN ISO 10545-13. **Vybrané obkladové prvky se zvýšenou chemickou odolností zařazené do třídy A a označené ikonou odolávají působení kyselin a louth podle EN ISO 10545-13, ostatní obkladové prvky RAKO jsou zařazeny min. do třídy B.**

#### Vodné zkušební roztoky

- Chemikálie používané v domácnosti: roztok chloridu amonného 100 g/l
- Soli na úpravu vody v bazénech: roztok chlornanu sodného 20 mg/l

#### Třídy odolnosti proti kyselinám a louthům podle EN ISO 10545-13 (výrobce pouze deklaruje dosaženou třídu):

- A, B, C

Kyseliny a lousy:

- Nízké koncentrace (L)
  - a) roztok kyseliny chlorovodíkové 3%
  - b) roztok kyseliny citronové 100 g/l
  - c) roztok hydroxidu draselného 30 g/l

#### Třídy odolnosti proti chemikáliím působícím v domácnosti podle EN ISO 10545-13 (požadována min. třída B):

- A, B, C\*

\* Třída A má nejvyšší odolnost, třída C nejnižší.

#### Odolnost proti skvrnám podle EN ISO 105545-14 (požadována min. třída 3)

Lícní plocha obkladových prvků je vystavena zkušebním roztokům skvrnotvorných látek po určitou dobu, poté se lícní plochy stanovenými způsoby očistí a vizuálně se posoudí změny. V návaznosti na výsledcích se dlaždice zařadí do pěti tříd.

Skvrnotvorné látky používané ke zkoušce:

- zelená substance v oleji, červená substance v oleji, roztok jodu v alkoholu 13 g/l, olivový olej

#### Čištění

- Čisticí prostředky: horká voda (+55 °C), slabé čisticí prostředky (pH 6,5–7,5), silné čisticí prostředky (pH 9–10)
- Rozpouštěcí prostředky: roztok kyseliny chlorovodíkové 3%, roztok hydroxidu draselného 200 g/l, acetón
- Nevhodné chemické látky: kyselina fluorovodíková, která keramické obkladové materiály nevratně poškozuje

#### Třídy: 5/4/3/2/1:\*

\* Třída 5 vykazuje nejvyšší odolnost proti skvrnám, klesající k třídě 1.

#### Uvolňování olova a kadmia podle EN ISO 10545-15

Množství uvolněného olova a kadmia se určuje na základě vylouhování glazované lícní plochy keramických obkladových prvků octovým roztokem.

### 3.10 ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

Pro podlahy operačních sálů, laboratoří, výroby léčiv, výbušných látek a mikroelektroniky jsou předepisovány antistatické podlahy. Keramické dlaždice jsou elektrickými izolanty, proto se svedení elektrického náboje provádí vodivými spárami mezi malými nebo mozaikovými dlaždicemi.



### 3.11 HYGIENICKÉ VLASTNOSTI

Výrobky RAKO jsou pravidelně testovány na **radiačně-hygienickou nezávadnost** v souladu s vyhláškou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 422/2016 Sb., v aktuálním znění zákona č. 263/2016 Sb. Výrobky RAKO splňují výše uvedené požadavky a jsou nezávadné.

KOP RAKO jsou pravidelně testovány na vyluhování olova (Pb) a kadmia (Cd) z glazur podle EN ISO 10545-15. Provedené rozbory potvrzují zdravotní nezávadnost KOP RAKO, viz prohlášení o vlastnostech na [www.rako.cz](http://www.rako.cz) v sekci Ke stažení.

Pro vybrané výrobky TAURUS, ColorTWO a POOL jsou na [www.rako.cz](http://www.rako.cz) v sekci Ke stažení k dispozici hygienické certifikáty.

Keramické obklady stěn a podlah včetně keramických tvarovek, zaoblených soklů s pozlábkem ColorTWO nebo TAURUS a soklu – žlábkou Taurus GRANIT, mající rádius R 44, se snadno udržují a umožňují tak splnit přísné hygienické požadavky v potravinářských a zdravotnických zařízeních. Jsou vhodné všude tam, kde je zapotřebí zajistit plochy bez choroboplodných zárodků, plísni, prachu a nečistot. V bytech lze vhodným použitím keramických obkladových prvků na podlahy i stěny zlepšit mikroklima, např. snížit výskyt prachu, pylu a roztočů.

### 3.12 OPTICKÉ VLASTNOSTI

#### Optické vlastnosti obkladových prvků – LRV a světelný kontrast

Pro zlepšení orientace ve veřejných budovách používáme světlejší keramické obkladové materiály, které lépe odrážejí světlo. Zvláště u schodišť a chodeb je potřeba posoudit schopnost keramických dlaždic odrážet nebo pohlcovat světlo pomocí koeficientu odrazu světla LRV (Light reflectance value). Parametrem hodnocení je odraz světla jednotlivými barvami v rozsahu černá (Y = 0) až bílá (Y = 100). Dále pro zlepšení orientace používáme na podlaze také kontrast světlých a tmavých ploch. Kontrast bílé a černé můžeme najít u série Taurus INDUSTRIAL u speciálních tvarovek pro nevidomé a slabozraké. Požadavky na bezpečnou orientaci v budovách uvádí norma ÖNORM B 1600:2012 a DIN 18 040. Světelný kontrast (K) stanovuje DIN 32 984, která požaduje min. hodnotu 0,40. V ČR není hodnota LRV a světelného kontrastu vyžadována.

#### Výpočet světelného kontrastu:

$$K = (LRV_1 - LRV_2) / (LRV_1 + LRV_2)$$

(pozn.: K = světelný kontrast; LRV1 = vyšší hodnota koeficientu odrazu světla, kdy LRV > 50; LRV2 = nižší hodnota).

#### Hodnoty LRV jsou informativní a mohou se měnit v závislosti na barevném odstínu šarží.





RAKO HOME					
Série	LRV glazované dlaždice	Série	LRV glazované dlaždice	Série	LRV glazované dlaždice
Betonico	DAxxx790	61	Rebel	DAxxx741	43
Betonico	DAxxx791	22	Rebel	DAxxx742	22
Betonico	DAxxx792	15	Rebel	DAxxx743	52
Betonico	DAxxx793	45	Quarzit	DAxxx735	44
Betonico	DAxxx794	38	Quarzit	DAxxx736	13
Extra	DARxx720	55	Quarzit	DAxxx737	39
Extra	DARxx721	26	Quarzit	DAxxx738	16
Extra	DARxx722	58	Quarzit	DAxxx738	8
Extra	DARxx723	41	Rebel	DAxxx741	43
Extra	DARxx724	20	Rebel	DAxxx742	22
Extra	DARxx725	9	Rebel	DAxxx743	52
Porfido	DAxxx810	66	Quarzit	DAxxx735	44
Porfido	DAxxx811	39	Quarzit	DAxxx736	13
Porfido	DAxxx812	9	Quarzit	DAxxx737	39
Porfido	DAxxx813	54	Quarzit	DAxxx738	16
Porfido	DAxxx814	26	Quarzit	DAxxx739	8

Serie Compila   Light reflectance values					
10x30			Glazed floor tiles		Wall tiles 30 x 60 cm
Nude	GARJD860	48	Paper	DAxxx864	63
Aqua	GARJD861	52	Cement	DAxxx865	44
Mint	GARJD862	45	Shadow	DAxxx866	17
Botanic	GARJD863	8	Taupe	DAxxx867	32
Paper	GARJD864	74	Sand	DAxxx868	39
Cement	GARJD865	49	Cotto	DAxxx869	15
Taupe	GARJD867	35	Storm	DAxxx870	8
Cotto	GARJD869	10	Coal	DAxxx871	10
Storm	GARJD870	6			
RAKO OBJECT		Light reflectance values ColorONE, ColorTWO, POOL (matt)	Light reflectance values ColorONE, ColorTWO, POOL (glossy)		
RAL 0304060		WAAxx373 GAAxx459	15	WAAxx363 GAAxx359	17
RAL 0506080		WAAxx460 GAAxx460	34	WAAxx450	29
RAL 0607050		WAAxx282 GAAxx150 GAAxx750	48	WAAxx272	48
RAL 0858070		WAAxx222 GAAxx142 GAAxx742	57	WAAxx201	60
RAL 0908040		WAAxx221 GAAxx124	61	WAAxx200	64
RAL 0958070		WAAxx464 GAAxx464	60	WAAxx454	58
RAL 1208050		WAAxx465 GAAxx465	54	WAAxx455	56
RAL 1306050		WAAxx466 GAAxx466	31	WAAxx456	29
RAL 1907025		WAAxx467 GAAxx467 GAAxx767	40	WAAxx457	39
RAL 2408015		WAAxx540 GAAxx003 GAAxx703	59	WAAxx550	61
RAL 2606025		WAAxx541 GAAxx127	28	WAAxx551	29
RAL 2902035		WAAxx545 GAAxx005 GAAxx555 GAAxx755	6	WAAxx555	6
RAL 0001500		WAAxx732 GAAxx048	5	WAAxx779 GAAxx548	5
RAL 0004000		WAAxx765 GAAxx248	10	WAAxx755	10
RAL 0805005		WAAxx111 GAAxx111	18	WAAxx011	21
RAL 0607005		WAAxx110 WAAxx210 GAAxx110	49	WAAxx010	49
RAL 0008500		WAAxx112 GAAxx112	70	WAAxx012	68
WHITE		WAAxx104 GAAxx023	79	WAAxx000 GAAxx052	90
RAL 0709010		WAAxx107 GAAxx107	78	WAAxx007	78
RAL 0508010		WAAxx108 GAAxx108	57	WAAxx008	63
RAL 0607020		WAAxx311 GAAxx311	39	WAAxx301	37
RAL 0607010		WAAxx312 GAAxx312	33	WAAxx302	32
RAL 0805010		WAAxx313 GAAxx313	18	WAAxx303	19
RAL 0502010		WAAxx681 GAAxx671	6	WAAxx671	7

## Pro lepší orientaci ve značení barevnosti obkladových prvků RAKO představujeme systém 24 barev RAKO OBJECT:

Sortiment značky RAKO OBJECT odpovídá nárokům současné architektury. Škála 24 barev a provázanost jednotlivých sérií podporují téměř neomezenou kreativitu v návrzích.

S pestrou paletou denních a nočních odstínů, různými povrhy a formáty se architektům a projektantům nabízí technické a barevné řešení bez limitů.

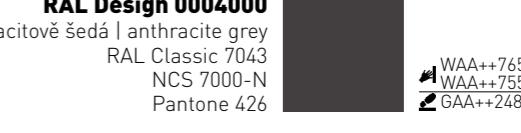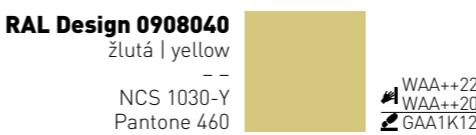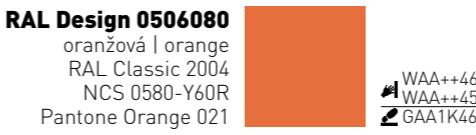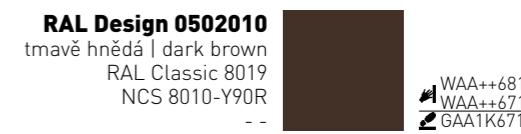

\* Barevné odstíny a kódy barev, které jsou zde vyobrazené, mají pouze orientační charakter.

### 3.13 PŘÍDRŽNOST KERAMICKÝCH OBKLADOVÝCH PRVKŮ

KOP RAKO jsou testovány na přídržnost vůči lepidlům na bázi cementu, disperzním a epoxidovým lepidlům podle normy EN 14 411. Provedené rozbory potvrzují tyto hodnoty:

- $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$  pro skupinu výrobků Bla s nasákovostí  $E < 0,5\%$  a cementová lepidla třídy C2
- $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$  pro skupinu výrobků BIII s nasákovostí  $E > 10\%$  a cementová lepidla třídy C1
- $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$  pro skupinu výrobků BIII s nasákovostí  $E > 10\%$  a disperzní lepidla
- $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$  pro skupinu výrobků BIII s nasákovostí  $E > 10\%$  a epoxidová lepidla

### 3.14 REAKCE NA OHENĚ

KOP RAKO jsou odolné vůči ohni. Zařazení podle normy EN 14 411:

- Třída A1-A1<sub>FL</sub> pro skupinu výrobků Bla (příloha G) s nasákovostí  $E \leq 0,5\%$
- Třída A1 pro skupinu výrobků BIII (příloha L) s nasákovostí  $E > 10\%$

Technické vlastnosti	Norma	Keramické tvarovky	
		Požadavek normy EN 14411 (max. hodnota)	Dosahovaná hodnota LB (max.)
 Rozměry	ISO 10545-2	Délka a šířka $\pm 2,0\%$ Tloušťka $\pm 10\%$	$\pm 2,0\%$ $\pm 10\%$
 Nasákovost	ISO 10545-3	$E < 0,5\%$	$E < 0,5\%$
 Jakost povrchu	ISO 10545-2	Min. 95 % kusů bez viditelných vad povrchu	Min. 95 % kusů bez viditelných vad povrchu
 Pevnost v ohybu	ISO 10545-4	Tloušťka $\geq 7,5 \text{ mm}$ min. $28 \text{ N/mm}^2$	$\geq 7,5 \text{ mm}$ min. $28 \text{ N/mm}^2$
 Lomové zatížení	ISO 10545-4	Tloušťka $\geq 7,5 \text{ mm}$ min. $1\,300 \text{ N}$	$\geq 7,5 \text{ mm}$ min. $1\,300 \text{ N}$
 Odolnost proti změnám teploty	ISO 10545-9	Nepožaduje se	Odolné
 Odolnost proti vlivu mrazu	ISO 10545-12	Požaduje se	Dokonale mrazuvzdorné
 Odolnost proti vzniku vlasových trhlín	ISO 10545-11	Požaduje se	Odolné
 Protiskluznost – koeficient tření	ČSN EN 16165 DIN 51130 DIN 51097 ČSN 725191	Hodnotu a odpovídající zkoušební postup určí výrobce	Vybrané druhy C
 Odolnost proti hлubkovému opořežení	ISO 10545-6	Nepožaduje se	Max. $275 \text{ mm}^2$
 Tvrdost povrchu podle Mohse	ČSN EN 101	Třídu určí výrobce	Min. st. 5
Koef. délk. tepl. roztažnosti ( $20\text{--}100^\circ\text{C}$ )	ISO 10545-8	Nepožaduje se	Max. $9 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}$
 Odolnost proti chem. používaným v domácnosti	ISO 10545-13	Min. B	Min. A
 Odolnost proti kys. a louhům o nízké koncentraci	ISO 10545-13	Třídu určí výrobce	Min. tř. B
 Odolnost proti kys. a louhům o vysoké koncentraci	ISO 10545-13	Nepožaduje se	Min. tř. B
 Odolnost proti tvorbě skvrn	ISO 10545-14	Min. tř. 3	Min. tř. 3
 Obsah olova a kadmia	ISO 10545-15	Nepožaduje se	NPD*

\*NPD-No Performance Determined / žádná vlastnost není stanovena.

Technické vlastnosti	Norma	EN 14411, annex L BIII GL – katalogové číslo: Wxxxxxx <b>Obkládačky</b>								EN 14411, annex H BII GL – katalogové číslo: GARJDxxx <b>Hutné dlaždice</b>				EN 14411, annex G Bla GL, UGL – katalogové číslo: Dxxxxxx, Gxxxxxx, Txxxxxx <b>Slinuté dlaždice</b>										
		Požadavek normy EN 14411, příloha L BIII GL (max. hodnota)				Dosahovaná hodnota LB (max.)				Požadavek normy EN 14411, příloha H BII GL (max. hodnota)		Dosahovaná hodnota LB (max.)		Požadavek normy EN 14411 příloha G Bla GL, UGL (max. hodnota)				Dosahovaná hodnota LB (max.)						
 Rozměry	ISO 10545-2																							
 Rovinost lících ploch ve stř. ploch a hrany/rohu	ISO 10545-2			Délka a šířka	±0,5 %	±2,0 mm	±0,3 %	±1,8 mm	±0,2 %	±1,2 mm	Délka a šířka	±0,6 %	±0,4 %	Délka a šířka	±0,6 %	±2,0 mm	±0,4 %	±1,5 mm	±0,2 %	±1,2 mm	±0,2 %	±1,5 mm		
 Nasákovost	ISO 10545-3		E > 10 %								Tloušťka	±5 %	±5 %	Tloušťka	±5 %	±0,5 mm	±0,5 %	±0,5 mm	±5 %	±0,5 mm	±5 %	±0,5 mm		
Jakost povrchu	ISO 10545-2	Min. 95 % kusů bez viditelných vad povrchu									Min. 95 % kusů bez viditelných vad povrchu			Min. 95 % kusů bez viditelných vad povrchu			Min. 95 % kusů bez viditelných vad povrchu		GL	Min. 95 % kusů bez viditelných vad povrchu	UGL	Min. 95 % kusů bez viditelných vad povrchu		
 Pevnost v ohybu	ISO 10545-4	Tloušťka > 7,5 mm min. 15 N/mm <sup>2</sup> Tloušťka < 7,5 mm min. 12 N/mm <sup>2</sup>									≥ 7,5 mm min. 15 N/mm <sup>2</sup> < 7,5 mm min. 12 N/mm <sup>2</sup>			Min. 30 N/mm <sup>2</sup> Jednotlivě min. 27 N/mm <sup>2</sup>			Min. 35 N/mm <sup>2</sup> Jednotlivě min. 32 N/mm <sup>2</sup>			Min. 35 N/mm <sup>2</sup> , jednotlivě min. 32 N/mm <sup>2</sup>		Min. 35 N/mm <sup>2</sup> , jednotlivě min. 32 N/mm <sup>2</sup>	Min. 35 N/mm <sup>2</sup> , jednotlivě min. 32 N/mm <sup>2</sup>	
 Lomové zatížení	ISO 10545-4	Tloušťka > 7,5 mm min. 600 N Tloušťka < 7,5 mm min. 200 N									≥ 7,5 mm min. 600 N < 7,5 mm min. 200 N			Tloušťka ≥ 7,5 mm min. 1100 N			Tloušťka > 7,5 mm min. 1300 N Tloušťka < 7,5 mm min. 900 N			Tloušťka > 7,5 mm min. 1300 N Tloušťka < 7,5 mm min. 700 N		Tloušťka > 7,5 mm min. 1300 N Tloušťka < 7,5 mm min. 700 N		
 Odolnost proti změnám teploty	ISO 10545-9	Nepožaduje se									Odolné			Nepožaduje se			Odolné			Odolné		Odolné		
 Odolnost proti vlivu mrazu	ISO 10545-12	Nepožaduje se									Nemrazuvzdorné			Požaduje se			Mrazuvzdorné			Dokonale mrazuvzdorné		Dokonale mrazuvzdorné		
Odolnost proti vzniku vlasových trhlin	ISO 10545-11	Požaduje se									Odolné			Požaduje se			Odolné			Odolné		Odolné		
 Protiskluznost – koeficient tření	ČSN EN 16165 DIN 51130 DIN 51097 ČSN 725191	Nepožaduje se									Nepožaduje se			Hodnotu a odpovídající zkoušební postup určí výrobce			Netestuje se			Hodnotu a odpovídající zkoušební postup určí výrobce		μ ≥ 0,3 Vybrané druhy R9-R13, A-C, μ ≥ 0,5		
 Odolnost proti hloubkovému opotřebení	ISO 10545-6	Nepožaduje se									Nepožaduje se			Nepožaduje se			Glazované Nepožaduje se			Neglatované Max. 175 mm <sup>3</sup>		Nepožaduje se		Max. 135 mm <sup>3</sup>
 Tvrdost povrchu podle Mohse	ČSN EN 101	Třídu určí výrobce									Min. tř. 3			Třídu určí výrobce			Min. tř. 5			Třídu určí výrobce		Min. tř. 5		Min. tř. 7
 Odolnost proti povrchovému opotřebení	ISO 10545-7	Nepožaduje se									Nepožaduje se			Třídu určí výrobce (třída PEI 1-5)			Netestuje se			Třídu určí výrobce		Nepožaduje se		Dle deklarace v katalogu
Koef. délk. tepl. roztažnosti (20–100 °C)	ISO 10545-8	Nepožaduje se									Max. 8 × 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>			Nepožaduje se			Max. 8 × 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>			Nepožaduje se		Max. 8 × 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>		
 Odolnost proti chem. používáním v domácnosti	ISO 10545-13	Min. B									Min. A			Min. B			Min. A			Min. B		Min. A		
 Odolnost proti kys. a louhům o nízké koncentraci	ISO 10545-13	Třídu určí výrobce									Min. tř. B			Třídu určí výrobce			Min. tř. B			Třídu určí výrobce		Min. B		Min. A
 Odolnost proti kys. a louhům o vysoké koncentraci	ISO 10545-13	Nepožaduje se									Min. tř. B			Nepožaduje se			Min. tř. B			Nepožaduje se		Min. B		Min. A
 Odolnost proti tvorbě skvrn	ISO 10545-14	Min. tř. 3									Min. tř. 3			Min. tř. 3			Min. tř. 3			Min. tř. 3 pro GL		Min. tř. 3		NPD*
 Obsah olova a kadmia	ISO 10545-15	Nepožaduje se									NPD*			Nepožaduje se			NPD*			Nepožaduje se		NPD*		NPD*

\*NPD-No Performance Determined / Žádná vlastnost není stanovena.

## 4. POKLÁDKA

Při pokládce je nutné dodržovat pravidla pro pokládku KOP podle platných vyhlášek a norem, zejména vyhlášku 146/2024 Sb., ČSN 73 3451 Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů, ČSN 74 4505 Podlahy a Technické pokyny Čechu Obkladačů TP2023/50, TP2015/33 a TP2015/38. Používáme systémová řešení a doporučenou stavební chemii RAKO SYSTEM a pracovní postupy, viz [www.rako.cz](http://www.rako.cz) v sekci Pro odborníky.

### 4.1 PŘÍPRAVA PODKLADŮ PŘED POLOŽENÍM

Nezbytným předpokladem k zahájení kladečských prací je příprava stabilního a vyrovnaného podkladu, který musí mít dostatečnou pevnost a musí být zbaven zbytků prachu, mastných skvrn a přebytečné vody. Betonový podklad musí být suchý a pevný s min. lhůtou 28 dnů pro vyzráni. Vlhkost podlah by neměla přesáhnout stanovené hodnoty podle ČSN 73 3451, viz tabulka 6. Podle ČSN 12 570 je jediným přípustným způsobem měření gravimetrická metoda (sušením). Pro neprůmyslové podlahy se požaduje, aby kvalita betonového podkladu odpovídala dle ČSN EN 206-1 pevnostní třídě C20/C25, která zaručuje min. pevnost v tlaku 20/25 MPa. Pro průmyslové podlahy pak norma vyžaduje pevnostní třídu C40 (40 MPa). Povolené mezní odchylky celkové rovinnosti podkladu pro suchou výstavbu (ČSN 73 0205) a nesuchou výstavbu (ČSN 13 670) najdete v tabulce 7. Nerovné podklady musíme vždy vyrovnat a upravit speciálními stěrkami, potery nebo nivelačními hmotami. Nestabilní a pružné podklady (SK desky, OSB desky a Cetris desky) je nutné zpevnit nosníky a rošty, abychom zamezili jejich průhybu. Napětí mezi podkladem a keramickou dlažbou pak absorbuje aplikované separační panely nebo membrány. V případě vlnkostně zatížených prostor se na podklady před pokládkou aplikují hydroizolační stěrky. Při přípravě podkladu rozlišujeme, jestli pracujeme s velkým formátem (>0,2 m<sup>2</sup> podle ÖNORM B3407) nebo XXL formátem (>1 m<sup>2</sup> podle Guideline EUF 2016). Mezní odchylka místní rovinnosti podkladu je pro XXL formát +/- 1,5 mm na 2m lati.

Tab. 6

<b>Maximální vlhkost podkladu ČSN 73 3451</b>	
<b>Podlahy - podklady</b>	
Vnitřní dlažby na bázi cementu	max. 5 %
Vnitřní dlažby s podlahovým vytápěním na bázi cementu	max. 4,5 %
Vnitřní dlažby s velkými formáty	max. 2,5 %
Venkovní dlažby	max. 3 %
Podlahy na bázi síranu vápenatého (anhydrit)	max. 0,5 %
Anhydrit s podlahovým vytápěním	max. 0,3 %
<b>Omítky - podklady</b>	
Cementové podkladní omítky	max. 4 %
Váppencementové podkladní omítky	max. 3 %
Sádrové podkladní omítky	max. 2 %

Tab. 7

<b>Suchá výstavba ČSN 73 0205</b>	<b>Mezní odchylky místní rovinnosti podkladu typu SK, OSB (+/- na 2m lati)</b>		
	délka strany do 4 m	délka strany > 4 m-10 m	délka strany > 10 m
Pobytové místnosti	4 mm	6 mm	8 mm
Ostatní místnosti	6 mm	10 mm	15 mm
<b>Nesuchá výstavba ČSN 74 4505</b>		<b>Mezní odchylka místní rovinnosti betonového podkladu (+/- na 2m lati)</b>	
		2 mm	

### 4.2 ŘEZÁNÍ A VRTÁNÍ KOP

Obkládačky značky RAKO lze řezat běžně dostupnými klasickými pákovými řezačkami. Slinuté dlaždice mají vysokou tvrdost (7 podle Mohsovy stupnice tvrdosti) materiálu. Proto zde doporučujeme používat pro řezání téhoto materiálu profesionální pákové řezačky, řezačky s vodicí lištou a diamantové kotouče určené pro slinuté keramické dlaždice – viz obr. 3. Přesnost řezu je zde zajištěna stabilitou řezacích nástrojů, pevným uchycením řezaného materiálu a minimálními výlemy řezaček. Přenosné řezačky a brusky na vytvoření jolly hrany, fabionu nebo fazety kopírují hranu dlaždice a jsou schopny vytvořit stejnoměrně opracovanou hranu – viz obr. 4. a 5. Na řezání dlaždic tloušťky 2 cm se nejvíce osvědčily vodou chlazené mostové pily – obr. 2.

Při vrtání a vykružování slinutého střepu pak používáme diamantové vykružovací korunky určené pro tento typ materiálu (s označením GRES PORCELLANATO, PORCELAIN, STONEWARE a FEINSTEINZEUG) – obr. 1. Slinutý střep značky RAKO je více než dvojnásobně tvrdší než střep klasické obkládačky. Pro vyvrtání otvoru do slinutých keramických dlaždic je vrták s ocelovým hrotom nevhodný. Při práci postupujeme podle návodu výrobce (otáčky, chlazení vodou apod.). V případě střetu korunky s podkladovým stavebním materiálem (např. cihla, beton nebo kámen) může dojít k jejímu poškození. Proto pro vrtání do podkladových materiálů používáme klasický vrták s ocelovým hrotom s použitím příklepu.

Obr. 1 Vykružovací korunky pro slinutou dlažbu



Obr. 2, 3 mostová pila pro řezání obkladů a dlažeb za mokra, diamantový kotouč pro slinutou dlažbu



Obr. 4 Řezačka s vodicí lištou



Obr. 5 Přenosná řezačka a bruska na jolly hrany, fabiony a fazety pro slinutou dlažbu



## 5. KONTAKTNÍ POKLÁDKA


### 5.1 LEPENÍ KOP

Před lepením KOP doporučujeme z rubu utěrkou otřít prach, bílý povlak, u XXL formátů je nutné navíc z rubu otřít vodou zbytky bílé engoby. Prach i engoba snižuje přídržnost mezi lepidlem a keramickým obkladem. Lepení keramických obkladů tenkou vrstvou lepidla (max. tloušťka 7 mm) je postup pokládky pro rovné stabilní podklady z betonu, anhydritu, jádrové omítky, sádrokartonu nebo z přesných tvárnící. Aplikace lepidla neslouží k vyrovnání nerovností podkladu, k tomu používáme vyrovnávací stěrky a potery. Nedostatečné pokrytí dlaždic lepidlem pak patří mezi nejčastější skryté závady pokládky. Způsobuje nízkou přídržnost dlaždic k lepidlu a k podkladu a vytváří vzduchové dutiny v naneseném lepidle. Ty jsou pak příčinou kondenzace vlhkosti v těchto dutinách (následkem je odtržení dlaždic) a snížení odolnosti dlaždic proti zlomení.

Tato rizika snižujeme použitím lepidel třídy C2/S1, jejichž přídržnost je min. 1 MPa a jsou deformovatelná (flexibilní) dle EN 12 004. Dále taková rizika omezujeme způsobem nanášení lepidla. U velkých formátů a zatěžovaných prostor ho aplikujeme na podklad jedním směrem, u oboustranného lepení (buttering-floating) na rub stejným směrem jako na podklad, viz obr. 10. Metodu aplikace lepidla ovlivňuje velikost formátů keramických dlaždic.

Např. podle normy ÖNORM B 3407 můžeme považovat za velké formáty dlaždice od rozměru 45 × 45 cm. Jednostranné lepení do standardního lože doporučujeme pro malé formáty, pro sokly a interiéry, kde bychom měli dosáhnout pokrytí dlaždic lepidlem min. 65 %. Pro velké formáty, sprchy, vlhkostně zatížené stavby, podlahové vytápění, nestabilní podklady a exteriér doporučujeme aplikovat naopak oboustranné lepení do standardního lože nebo jednostranné lepení do tekutého lože. Zde by pokrytí dlaždic lepidlem mělo být 90 %, viz ÖNORM B 3407:2015 a Technický pokyn 50/2023. Pro XXL formáty (> 1 m<sup>2</sup> podle Technického pokynu) pak doporučujeme 100 % pokrytí lepidlem. Dalším faktorem ovlivňujícím dostatečné pokrytí dlaždic je volba správné výšky a profilu zubů u zubového hladítka. Pro pokládku malých formátů do standardního (hustého lepidla) lože používáme nižší vrstvu lepidla a výšku zuba v rozsahu 6–8 mm. Pro velké formáty do standardního lože pak používáme vysíří vrstvu lepidla a výšku zuba 10–12 mm, na rub dlaždice pak výšku zuba 4–6 mm. Nejhorských výsledků při pokrytí dlaždic lepidlem do standardního lože dosahujeme při použití hladítka s kolmým profilem zuba. Naopak lepších výsledků dosáhneme s hladítky se šikmým zubem nebo s tzv. K-zubem, viz obr. 12. Pokud používáme hladítko s půlkulatým zubem do tekutého lože, doporučujeme výšku zuba min. 12 mm.

Při samotné pokládce se pro zajištění pravidelných spár používají distanční křížky. Pro zajištění rovinnosti pokládky pak můžeme použít vyrovnávací klínky, viz obr. 6. Abychom se vyvarovali odštípnutí hran a poškrábání dlaždic při aplikaci vyrovnávacích klínek, používáme pod klínky výrobci doporučené podložky, viz obr. 11. Tolerance místní rovinnosti nášlapné vrstvy pokládky u prostoru pro trvalý pobyt osob je podle ČSN 73 3451 (Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů) ± 2 mm na délce 2m latě. Obdélníkové dlaždice mohou být v souladu s normou lehce prohnuté. Tyto přípustné odchylky je možné eliminovat při pokládce na vazbu, kdy se vyhneme spáre uprostřed se sousedící dlaždicí. Dlaždiči doporučujeme posunout o 1/3, viz obr. 8 a 9. Povolený maximální přesah (výškový rozdíl) mezi jednotlivými obkládačkami a dlaždicemi ve spáře podle ČSN 73 3451 je max. 1 mm u spár širokých méně než 6 mm a max. 2 mm u spár širokých min. 6 mm a více. Při manipulaci s velkoformátovými dlaždicemi nám usnadní práci speciální přísavky, manipulační vozíky a rámy viz obrázek 6 a 7.

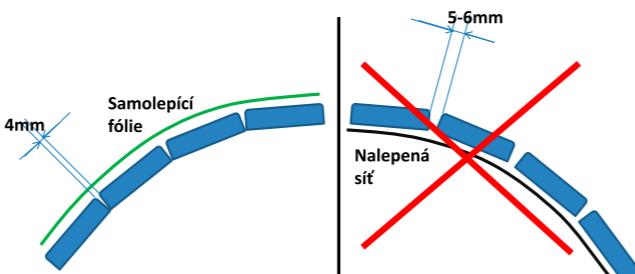

#### Obkládání kulatých rohů mozaikou

Pokud obkládáme kulaté vnější a vnitřní rohy mozaikou, snažíme se vyhnout rozevření nebo naopak uzavření spár při prohnutí. Na lícovou stranu mozaiky nejdříve nalepíme vyztuženou fólii (např. fólii 3M 8959). Pak mozaiku otočíme a prořízneme nožem ve spářích podlepenou umělohmotnou sítí. Při aplikaci do lepidla má mozaika v prohnutí stejně širokou spáru, jako má mimo prohnutí. Zamezíme tak rozevření viditelné spáry. Po zaschnutí lepidla pak fólii z líce mozaiky strhneme.


Obr. 6 Manipulační rám s přísavkami




Obr. 7 Manipulační vozík pro XXL formáty



Obr. 8 Doporučená pokládka na vazbu

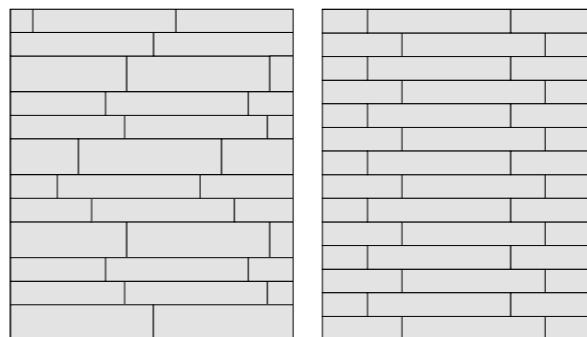

Obr. 9 Nedoporučená pokládka na vazbu

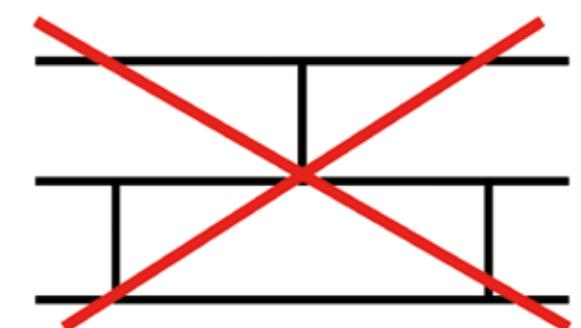

Obr. 10 Lepení metodou buttering-floating




Obr. 11 Podložky pod vyrovnávací klínky





Obr. 12 Hladítka s kolmým zubem, se šikmým zubem, s K-zubem a s půlkulatým zubem





## DOPORUČENÉ SKLADBY FORMÁTŮ

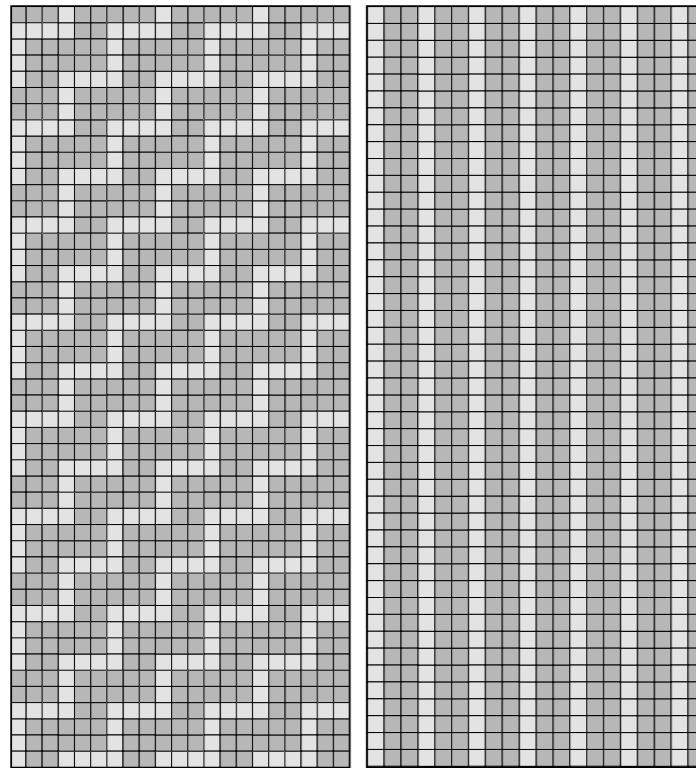


VEIN 5 × 5 | 30 × 30

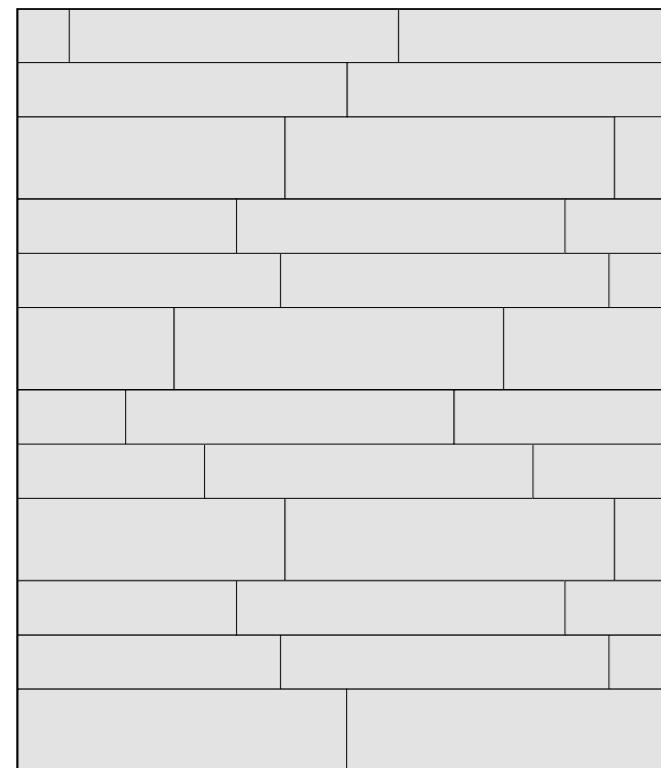


20 × 120 = 57%, 30 × 120 = 43%

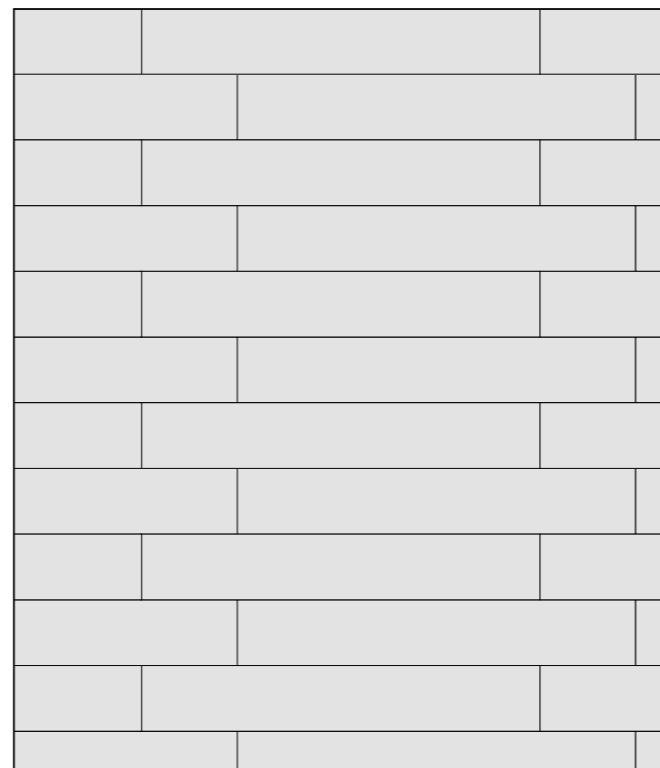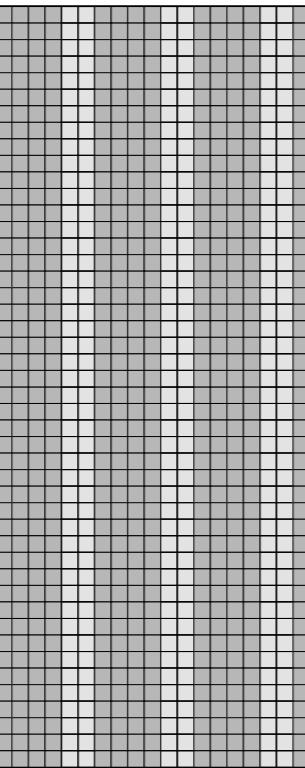


20 × 120 | 30 × 120      20 × 80

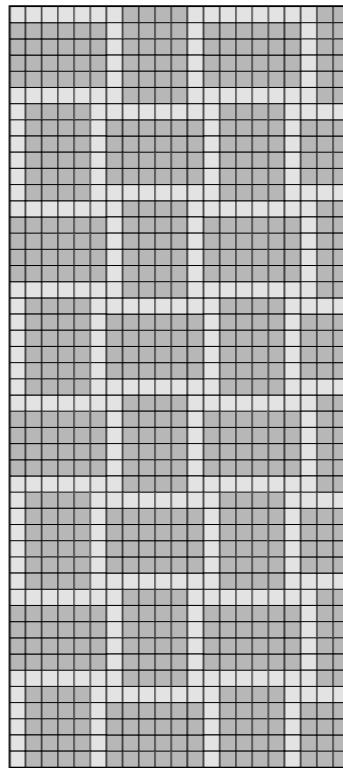


15 × 60

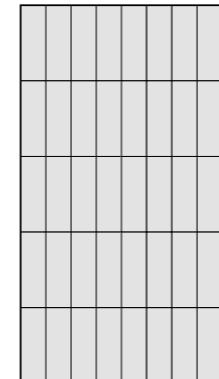


10 × 20, 10 × 30

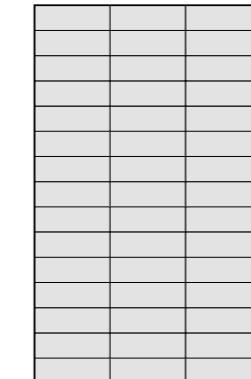


10 × 20, 10 × 30

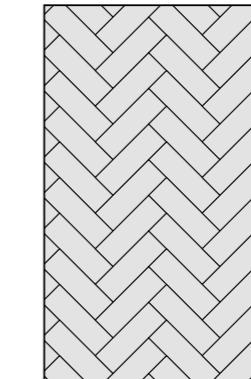


10 × 20, 10 × 30

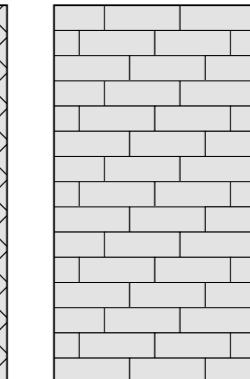


10 × 20, 10 × 30

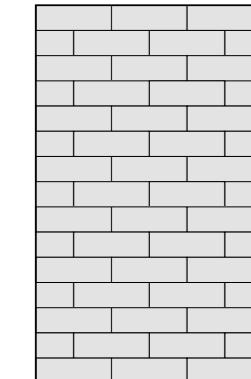


10 × 20, 10 × 30

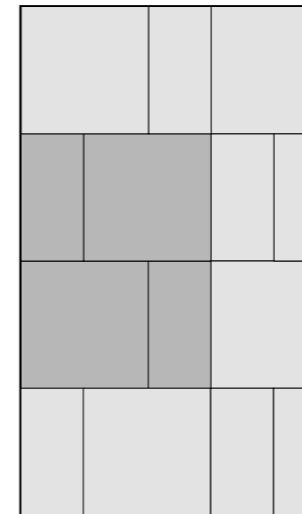


$60 \times 60 = 66,7\%$ ,  $30 \times 60 = 33,3\%$   
 $80 \times 80 = 66,7\%$ ,  $40 \times 80 = 33,3\%$   
 $30 \times 30 = 66,7\%$ ,  $15 \times 30 = 33,3\%$

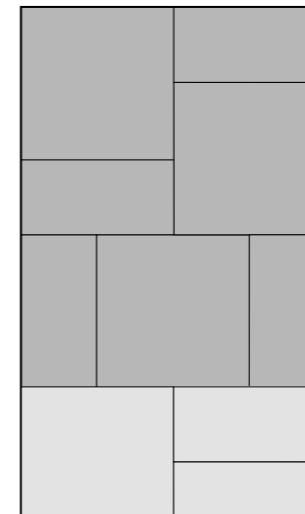


$60 \times 60 = 60\%$ ,  $30 \times 60 = 40\%$   
 $80 \times 80 = 60\%$ ,  $40 \times 80 = 40\%$   
 $30 \times 30 = 60\%$ ,  $15 \times 30 = 40\%$

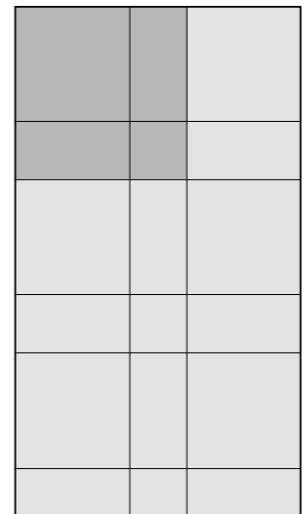


$45 \times 45 = 45\%$ ,  $22,5 \times 45 = 45\%$ ,  
 $22,5 \times 22,5 = 10\%$

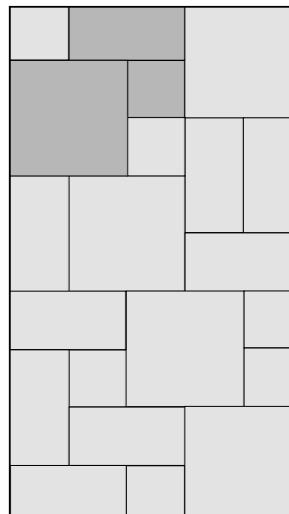


$45 \times 45 = 57\%$ ,  $22,5 \times 45 = 29\%$ ,  
 $22,5 \times 22,5 = 14\%$

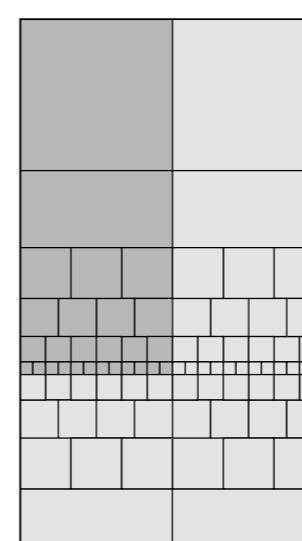


$60 \times 60 = 42,9\%$ ,  $30 \times 60 = 21,4\%$ ,  
 $20 \times 20 = 14,3\%$ ,  $15 \times 15 = 10,7\%$ ,  
 $10 \times 10 = 7,1\%$ ,  $5 \times 5 = 3,6\%$

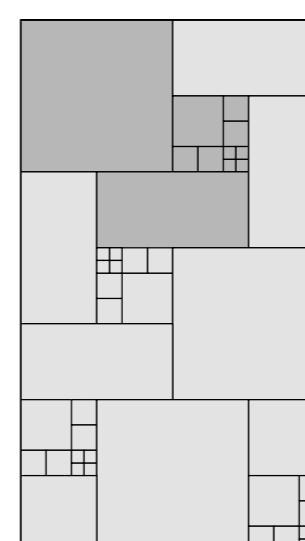

$60 \times 60 = 57,1\%$ ,  $30 \times 60 = 28,6\%$ ,  
 $20 \times 20 = 6,3\%$ ,  $10 \times 10 = 6,3\%$ ,  
 $5 \times 5 = 1,7\%$

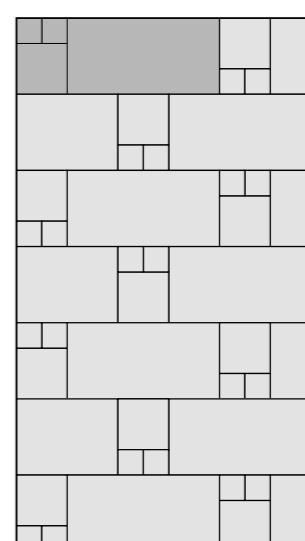

$30 \times 60 = 75\%$ ,  $20 \times 20 = 16,7\%$ ,  
 $10 \times 10 = 8,3\%$

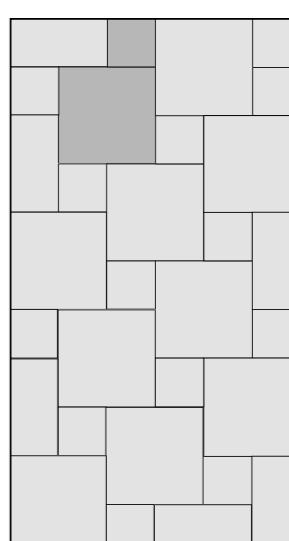


$45 \times 45 = 80\%$ ,  $22,5 \times 22,5 = 20\%$

## 5.2 PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Podlahové vytápění má řadu výhod. Dosahuje se jím téměř ideálního rozložení teplot ve vytápěné místnosti. Zatímco při vytápění kamny či u běžného ústředního vytápění radiátory dosahují rozdíl teplot vzduchu mezi podlahou a stropem až 8 °C, u podlahového vytápění je teplota vzduchu v pobytné oblasti téměř stálá a tepelné pohody se dosahuje i při nižší teplotě vzduchu ve vytápěné místnosti. Provoz podlahového vytápění přináší úsporu energie. Protože se v soustavě používá otopná voda o nižších teplotách (cca 40 °C) než v ostatních otopných soustavách, je možné využívat i nízkoteplotní tepelné zdroje. Celoroční spotřeba energie při použití podlahového vytápění oproti radiátorům ve srovnatelném interiéru vytápěném stejným způsobem je odlišná. Podlahovým vytápěním můžeme ušetřit celoročně až 20 % energie. Podlahové vytápění umožňuje snížit teplotu o 1 °C bez vlivu na pocitový tepelný komfort. Použitím separační membrány RAKO SYSTEM DMEM můžeme zlepšit funkci podlahového vytápění. Díky membráně dosáhneme rovnoměrnějšího rozložení teploty na podlaze.

Navíc keramické obkladové prvky mají příznivou tepelnou vodivost se schopností akumulovat a vyzařovat teplo na rozdíl od podlah z PVC a vinylu, viz 3.8 TEPELNÉ VLASTNOSTI KOP. Pokud u podlahového vytápění s dlažbou potřebujeme docílit teplotu 20 °C v interiéru, stačí nastavit teplotu vody v otopném okruhu na 37 °C. Pokud máme na podlaze instalována LVT vinyl prkna se zámkem, potřebujeme nastavit teplotu vody na 40 °C. Pokud máme instalovány LVT vinyl HDF desky, musíme nastavit teplotu vody na 47 °C ,viz schéma Teploty vody podlahového vytápění v závislosti na použité krytině. Obecně platí, že snížením přívodní teploty vody o 1 °C uspoříme zhruba 3 % energie na vytápění.

### TEPLOTY VODY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA POUŽITÉ KRYTINĚ

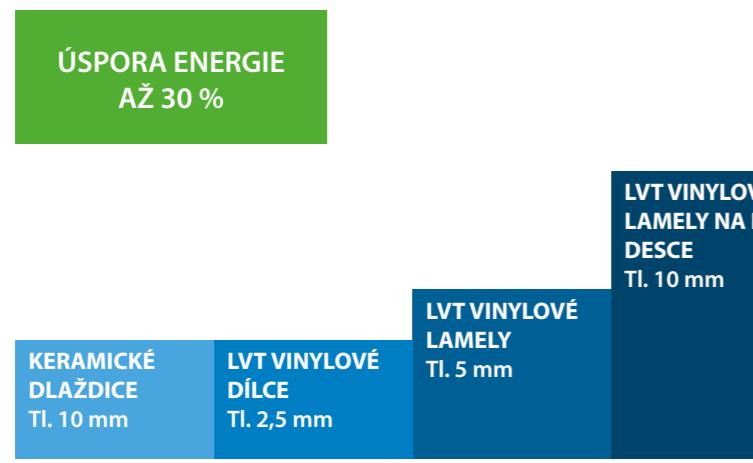

Příklad provedení teplovodního podlahového vytápění




Podlahová otopná soustava má díky hmotnosti betonové desky značnou tepelnou setrvačnost, a teplota je proto řízena programovatelnými regulátory. Povrchová teplota podlahy nemá ze zdravotních důvodů trvale přesahovat 29 °C. Pro vytápěné podlahy doporučujeme použít všechny neslinuté a slínuté dlaždice RAKO.


### Elektrické podlahové vytápění

Podlahové vytápění na bázi elektrických topných kabelů lze výhodně použít pro temperované vytápění podlah interiérů nebo pro systémy odstraňování námrazy. Elektrické podlahové vytápění rozdělujeme na vytápění s podkladovou deskou a s topnou rohoží. Na obr. 13 je názorně vidět systém použití podkladové desky pro instalaci elektrických topných kabelů. Aby nedocházelo k úniku tepla směrem dolů do podlahy, můžeme použít pokladovou desku s vestavěnou termickou bariérou – viz obr. 14. Rohož s topnými kably může být podložena RAKO SYSTEM DSDI panelem jako tepelným izolantem, viz obr. 15. Pro provedení pokládky u podlahového vytápění jsou vhodné flexibilní lepicí a spárovací hmoty RAKO SYSTEM typu C2TE S1 a CG2WA.

Obr. 13 Systém elektrických topných kabelů uložených na podkladové desce (obrázek Schlüter-Systems)

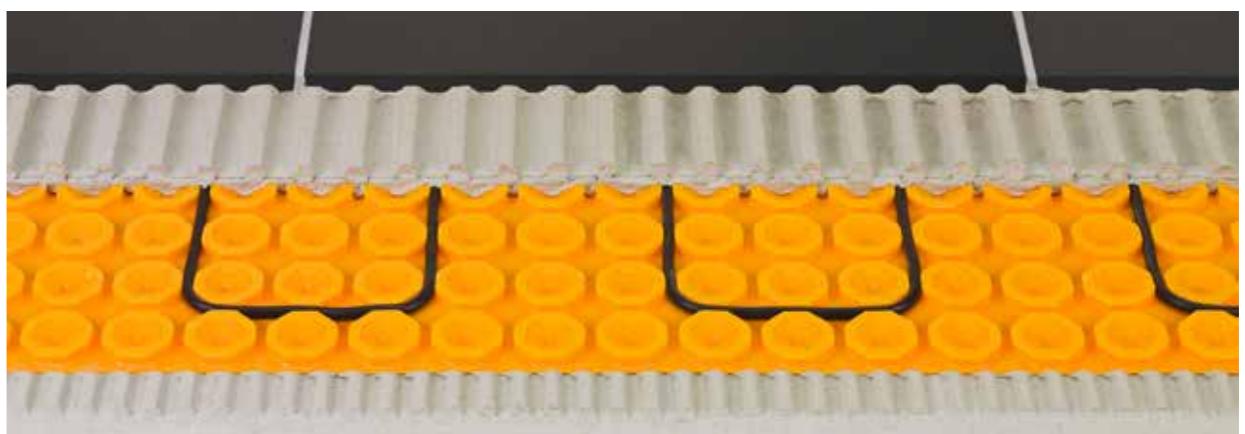


Obr. 14 Systém elektrických topných kabelů uložených na podkladové desce s vestavěnou tepelnou bariérou (obrázek Schlüter-Systems)

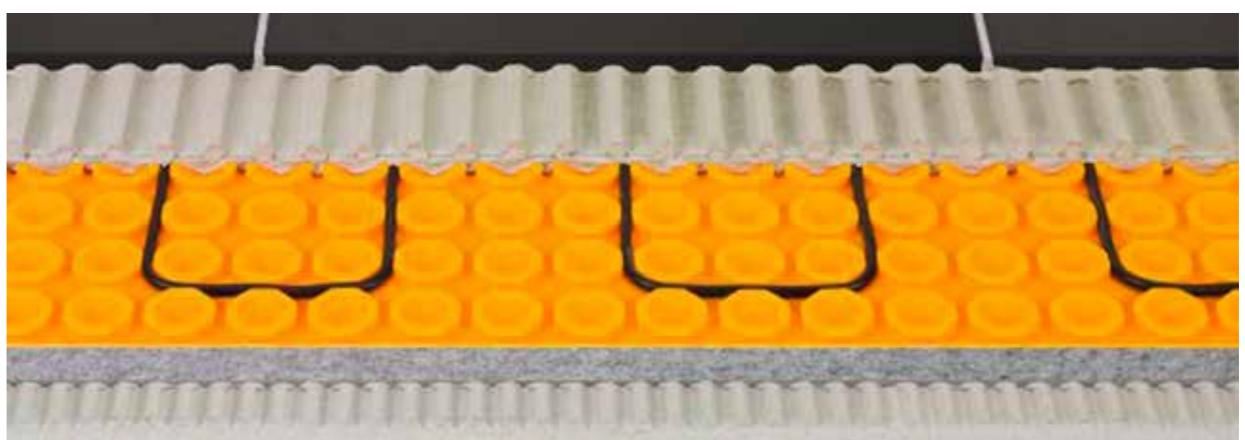


Obr. 15 Elektrická rohož s topnými kably a DSDI panelem jako tepelnou izolací



Obr. 16, 17 Obrázek a řez teplovodního podlahového vytápění

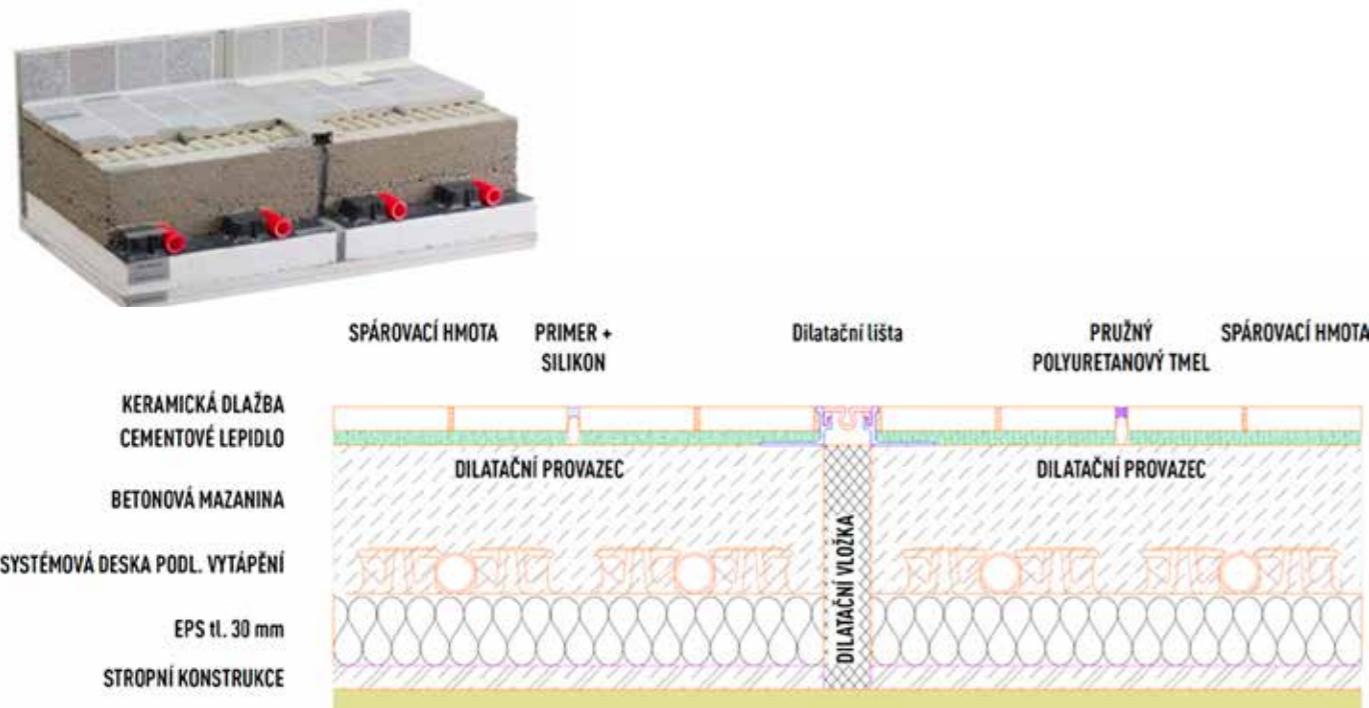

Obr. 18 Tenkovrstvý systém teplovodního podlahového vytápění (obrázek Schütter-Systems KG)

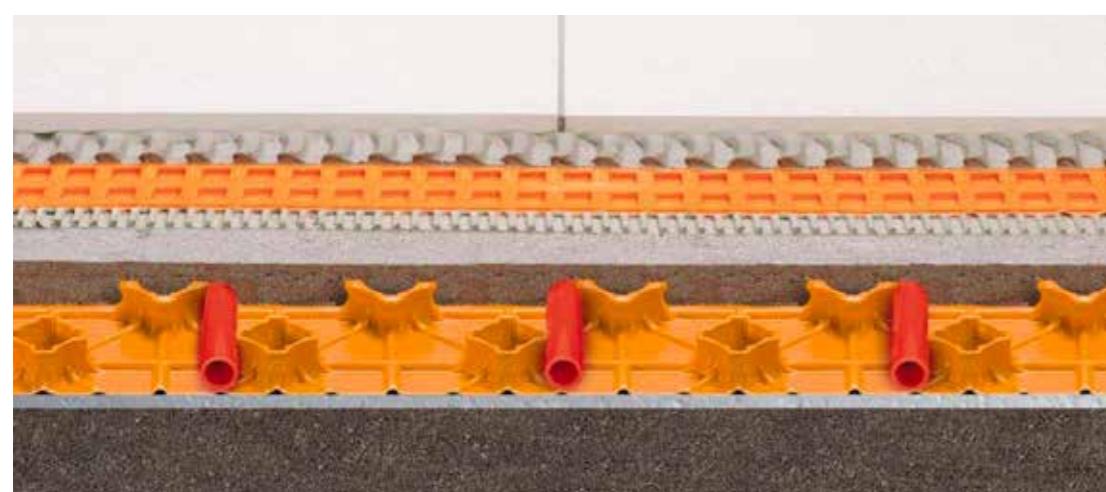

Obr. 19 Suchý systém tenkovrstvého teplovodního podlahového vytápění



### Teplovodní podlahové vytápění

Teplovodní podlahové vytápění je nejrozšířenější verzí podlahového vytápění. Při použití keramické dlažby jako podlahové krytiny je výkon teplovodního podlahového vytápění cca 80 W/m<sup>2</sup> (rozteč trubek 150 mm, teplota interiéru 20 °C, přívodní teplota 40 °C). Při zakrytí podlahy kobercem může výkon klesnout až o 25 %. Teplota přívodní vody u podlahového vytápění nemá trvale překračovat 50 °C.

Při realizaci teplovodního podlahového vytápění rozlišujeme, jestli se jedná o mokrý, nebo suchý systém.

U mokrého systému nesmíme zapomenout na několik specifických postupů. Betonová nebo anhydritová hmota by měla pokrýt otopené trubky uložené na nosných deskách. Standardně se výška betonu nad otopeným okruhem pohybuje kolem 45 mm, viz obr. 16 a 17. Do betonové zálivky se přidává plastifikátor pro lepší spojení plastových trubek s betonem. Otopená deska musí být od obvodových stěn oddělena dilatačními pásky, stejně tak jako sousedící otopené okruhy. Pro interiéry s nízkou konstrukční výškou se nabízí tenkovrstvé teplovodní podlahové vytápění s nízkou nosnou deskou a vrstvou potěru 20 mm, viz obr. 18. Před zabetonováním musí být provedena tlaková zkouška a potrubí musí být udržováno pod tlakem až do zatvrdenutí desky (min. 28 dnů pro beton). Vlhkosť betonu musí být nižší než 4,5 %, u anhydritu nižší než 0,3 %. Ke zvýšení efektivity vytápění můžeme topné desky podložit standardními EPS deskami.

U suchého tenkovrstvého systému podlahového vytápění používáme EPS topné desky pro instalaci topných trubek, které jsou přikryty 2 vrstvami sádrovláknitých desek, obr. 19. Před aplikací lepidla na sádrovláknité desky naneseme kontaktní můstek RAKO SYSTEM P203.

Při lepení dlažby u podlahového vytápění používáme flexibilní lepidlo RAKO SYSTEM AD530, třída C2TES1. Po ihůtě stanovené výrobcem lepidla se dlažba spáruje pružnou spárovací hmotou RAKO SYSTEM GFDRY. U podlahového vytápění je nutné provádět dilatační spáry silikonem RAKO SYSTEM ASI podle platných norem (např. ČSN 74 4505), viz kapitola 6. SPÁROVÁNÍ KOP A DILATACE. Maximální rozestupy dilatačních polí u tepelně namáhaných ploch by měly být 3 m s poměrem stran max. 1 : 1,5.

První zátop musí být pozvolný, teplota v otopné soustavě se může zvyšovat jen o 5 °C během 24 hodin. Po dosažení provozní teploty musí být i pokles pozvolný, jinak by došlo k odtržení trubek od betonu, a tím i ke zhoršení prostupu tepla a k poklesu výkonu. Realizaci podlahového vytápění je vhodné svěřit renomované montážní topenářské firmě a dodržovat návody výrobců podlahového vytápění.

### 5.3 SCHODIŠTĚ

Pro vnitřní nebo venkovní schodiště navrhujeme použít schodovky nebo na zakázku vyráběné schodové tvarovky, viz obr. 20. Pro venkovní použití doporučujeme použít schodovky s protiskluzností R10 a R11.

Požadavky na protiskluznost schodišť v ČR určují vyhláška 146/2024 Sb. a norma ČSN 73 4130, Schodiště a šikmé rampy viz kapitola Protiskluznost 3.6. Vyšší hodnoty je dosahováno prorezovými drážkami u okraje schodovky. Schodové tvarovky bez prorezových drážek musí zaručovat hodnotu součinitele smykového tření po celé nášlapné ploše. Požadavky na shodnou výšku všech schodišťových stupňů, návaznost na okolní podlahy a další detaily pokládky specifikuje ČSN 73 4130. Abychom se vyhnuli barevnému rozdílu středu vůči glazuře v drážkách schodovek, nabízíme některé dlaždice s probarveným střepem, viz ikona


Požadavky na protiskluznost schodišť v Německu jsou uvedeny ve směrnici ASR 1.5:2022. Další požadavky lze nalézt např. v informačních listech: Schody GUV-I 561 Německého sociálního úrazového pojištění (DGUV) a Funkční, bezpečné a uživatelsky vyhovující schody Spolkového institutu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. U budov konstruovaných podle DIN 18040-1 je třeba vzít v úvahu další opatření. K nim patří i spolehlivé značení hran schodů při dodržení kontrastních hodnot a efektů podle DIN 32 984, viz kapitola 3.12 OPTICKÉ VLASTNOSTI.

V Rakousku je provádění a projektování schodišť upraveno v ÖNORM B 1600. Požadavky na použití kontrastních barev u schodišť nejsou v ČR stanoveny. Bezpečnostní schodové prvky s podstupnicí RAKO v kontrastních barvách a s protiskluznými drážkami z produktové řady Taurus COLOR nabízejí bezpečnou orientaci v budovách, viz obr. 20.

Obr. 20 Schodovky, schodové tvarovky a schodové prvky s podstupnicí





**schodový prvek s podstupnicí** | TCPVU... | 598x50x9 mm | 598x20x9mm




TCPVU010



TCPVU019

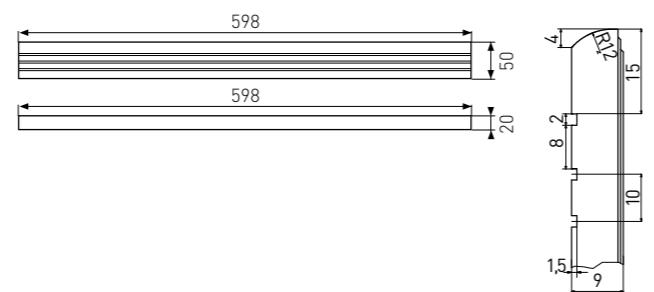

**schodová tvarovka** | DCF84... | 398x798x10 mm

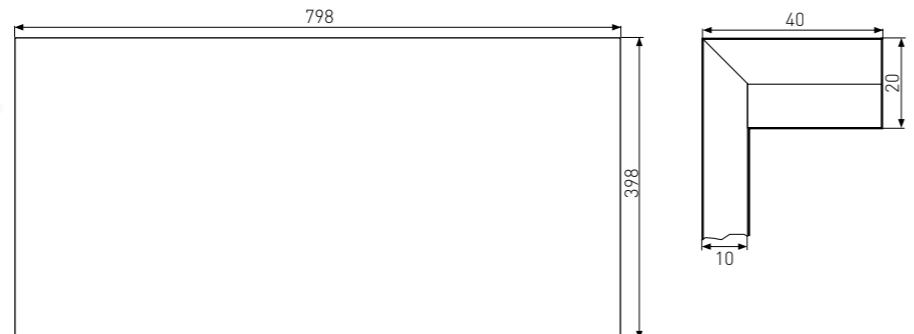


## 5.4 APLIKACE KERAMICKÝCH SOKLŮ

Nejprodávanějšími tvarovkami navazujícími na dlažbu jsou keramické sokly. Při údržbě podlahy chrání stěny před znečištěním. Navíc na zaoblenou horní hranu soklu nesedá prach. RAKO poskytuje ve své nabídce sokly sladěné s barevným odstínem a rozměrem dlažby. Mnoho řemeslníků si vyrábí sokly řezáním a broušením z dlažby. Řez a oblá hrana těchto soklů ale většinou nedosahují kvality průmyslově vyráběných produktů. Proto doporučujeme vybírat ze standardní katalogové nabídky:

### 1/ Klasický sokl

- Série Taurus GRANIT, Taurus COLOR, série programu RAKO HOME

**sokl** | TSAS3... | 598x72x9 mm


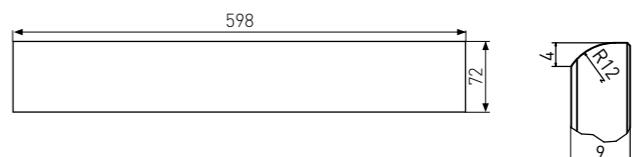


### 2/ Sokl s požlábkem, vnější a vnitřní roh



Výhody soklu s požlábkem: V oblém přechodu soklu mezi stěnou a podlahou se mnohem méně zachytává nečistota. Je to hygienické řešení pro kuchyně nebo potravinářské provozy. Sokly s požlábkem můžeme pokládat do rohu dvojím způsobem. Buď sokl lemuje stěnu a tvoří roh, nebo zakončuje dlažbu v přechodu stěna/podlaha. Na sokly s požlábkem navazují vnější a vnitřní rohy.

- Série Taurus GRANIT, Taurus COLOR, ColorTWO


**sokl s požlábkem** | TSPKF... | 298x80x8 mm |

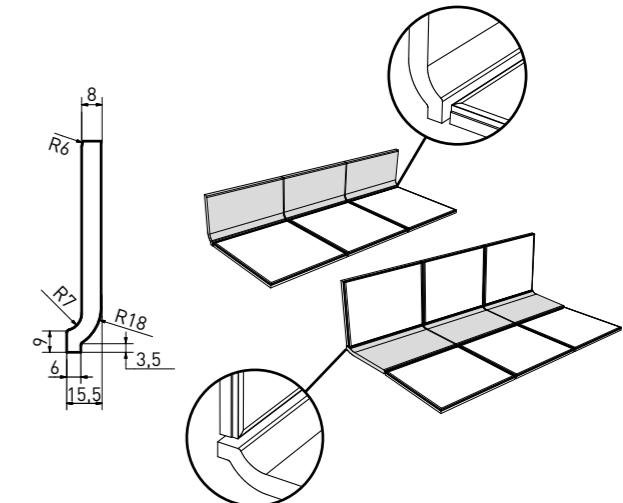


**sokl s požábkem** | GST1K... | 204x198x7 mm

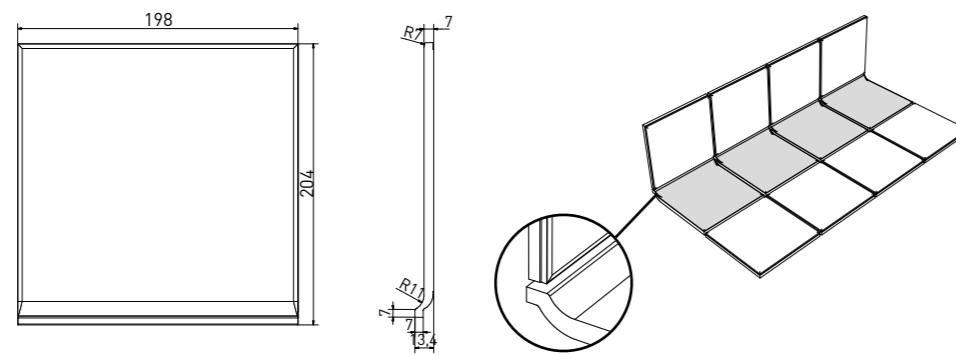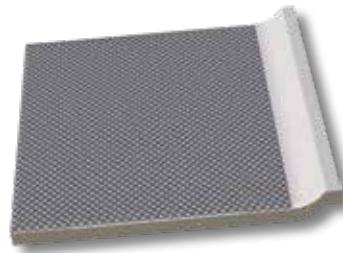


**sokl s požábkem** | GSP1K... | 204x198x7 mm

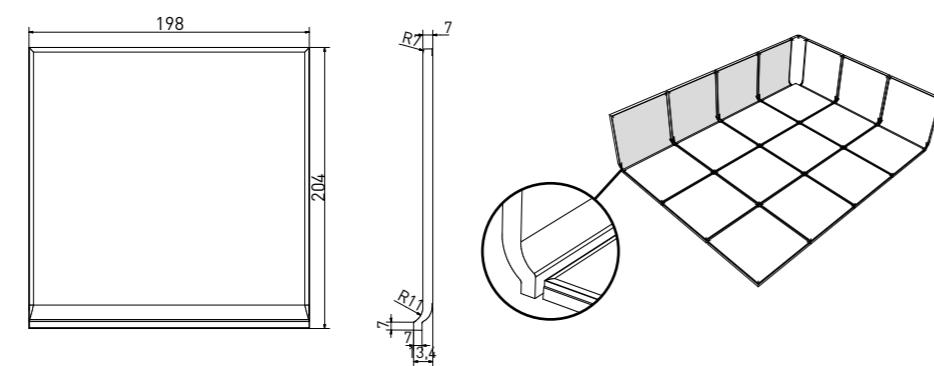

**vnitřní roh sokl s požábkem** | TSIRH... | 80x23x10 mm

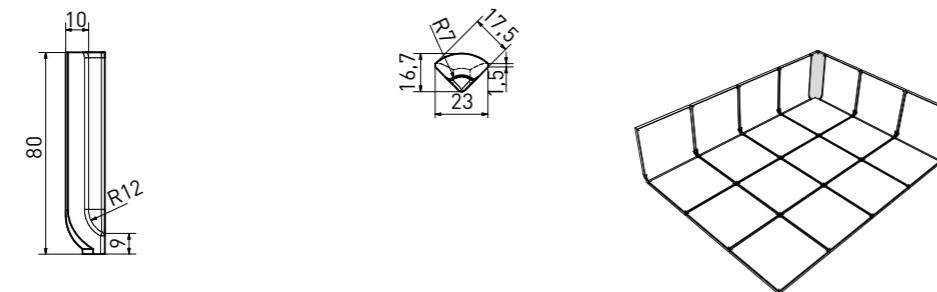

**vnější roh sokl s požábkem** | TSERH... | 80x23x7 mm

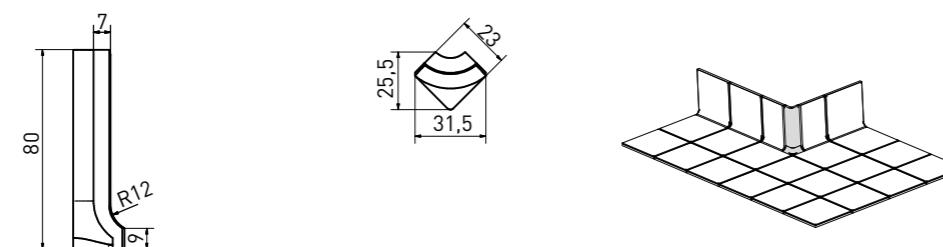


### 3/ Francouzský sokl

Výhody francouzského soklu: Ve zkoseném přechodu soklu mezi stěnou a podlahou se nečistota zachytává mnohem méně. Vhodné hygienické řešení pro kuchyně nebo potravinářské provozy.

- Série Taurus GRANIT

**francouzský sokl** | TSFKF... | 298x80x8 mm |


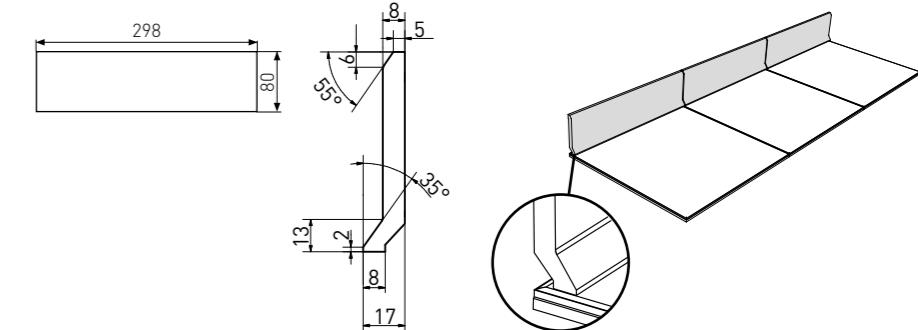


### 4/ Sokl – žlábek

Výhody soklu – žlábku: Díky velkému rádiu žlábku je vhodný pro nejnáročnější provozy, jako jsou chemické laboratoře nebo ČOV.

- Série Taurus GRANIT


**sokl – žlábek** | TSZEF... | 198x70x8 mm

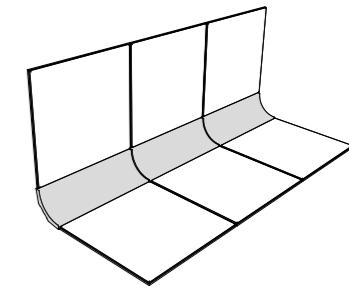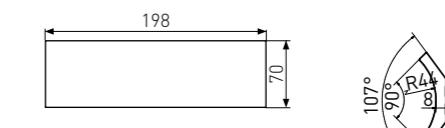

## 5.5 BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ PROSTOR ZATĚŽOVANÝCH VODOU

V případě požadavku na bezbariérové řešení sprchových koutů, bazénů nebo dlažeb zatěžovaných vodou můžeme použít speciální bezbariérové tvarovky nebo protiskluzné dlaždice formátu 80 × 80 cm včetně mozaiky, která může kopírovat půdorys sprchového koutu. Speciální bezbariérové tvarovky ColorTWO vytváří spád pro plynulý odvod vody, viz obr. 21, ve sprchovém koutu. Také můžeme vyspádovat samotnou keramickou dlaždicí nebo mozaiky tak, aby vytvářely spád min. 1,5 %, viz obr. 22. Dalším řešením je použití vyspádované konstrukční XPS desky pro sprchový kout, viz obr. 23.

Obr. 21 Bezbariérové tvarovky průběžné a rohové včetně aplikace

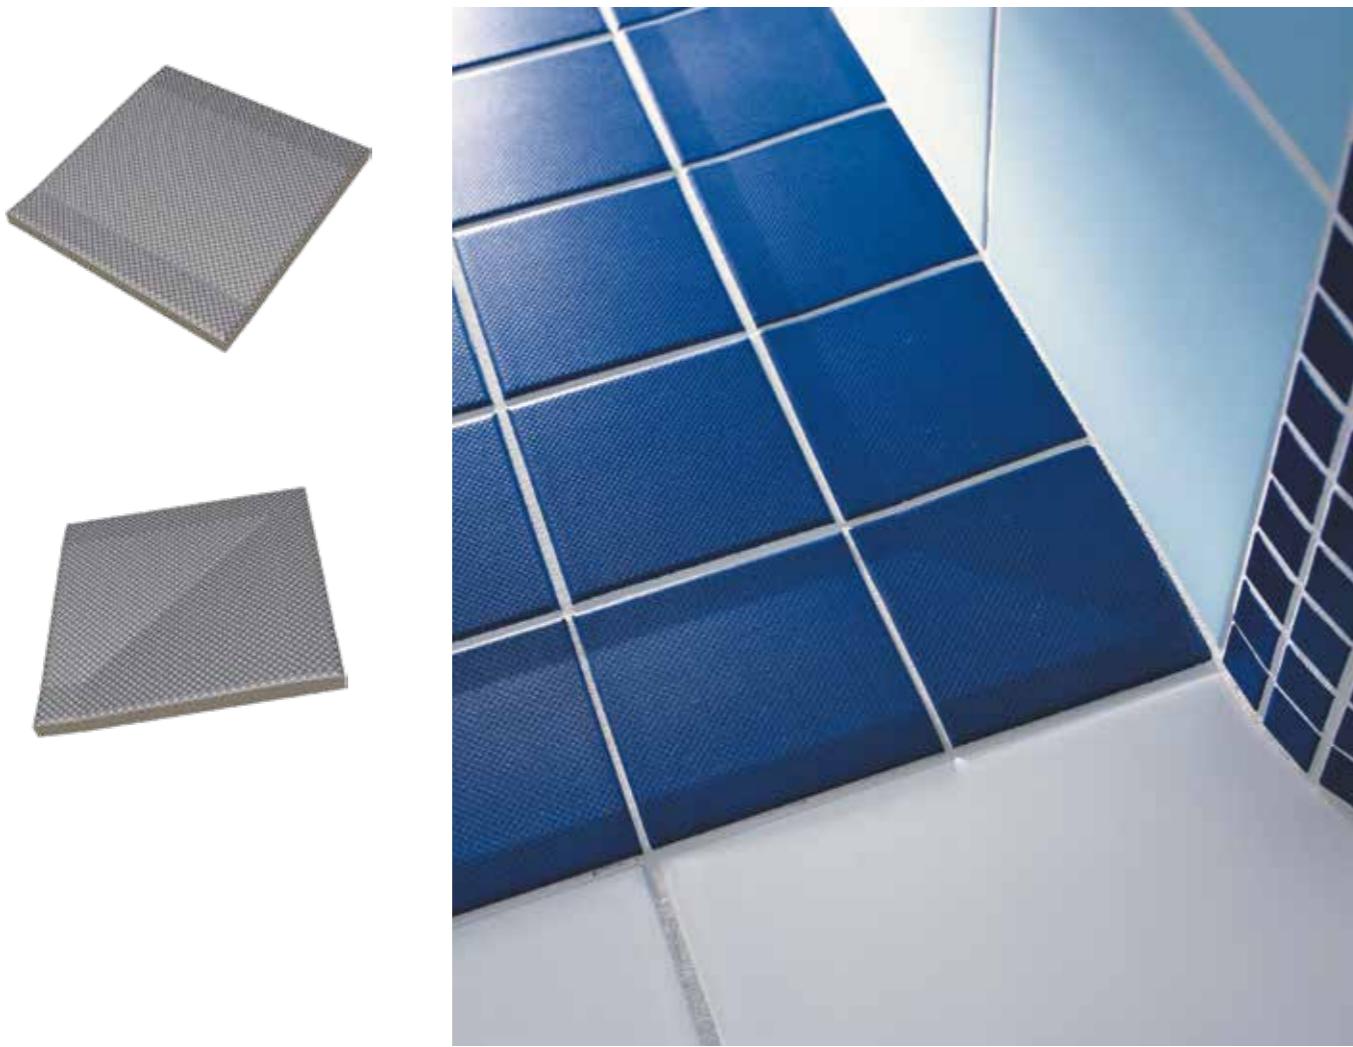

Obr. 22 Použití formátu 80 × 80 cm s vyspádovanou podlahou




Obr. 23 Vyspádovaná konstrukční XPS deska WEDI



## 5.6 BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRÁKÉ

Nabídka keramických dlaždic RAKO zahrnuje i speciální tvarovky, které usnadňují bezpečný pohyb zrakově handicapovaných osob na podlahách a schodištích. Speciální tvarovky ze série Taurus COLOR odpovídají požadavkům norem pro podlahové orientační systémy pro nevidomé a slabozraké osoby, viz kapitola 3.12 OPTICKÉ VLASTNOSTI. V nabídce lze najít jak tvarovky směrové s vodicími pruhy, tak stop-tvarovky s výstupky. Výrobky se nabízí ve 2 barevných kontrastech (slonová kost a černá). Bezbariérové tvarovky spojujeme s podkladem oboustranným nanášením lepidla, metodou buttering floating.

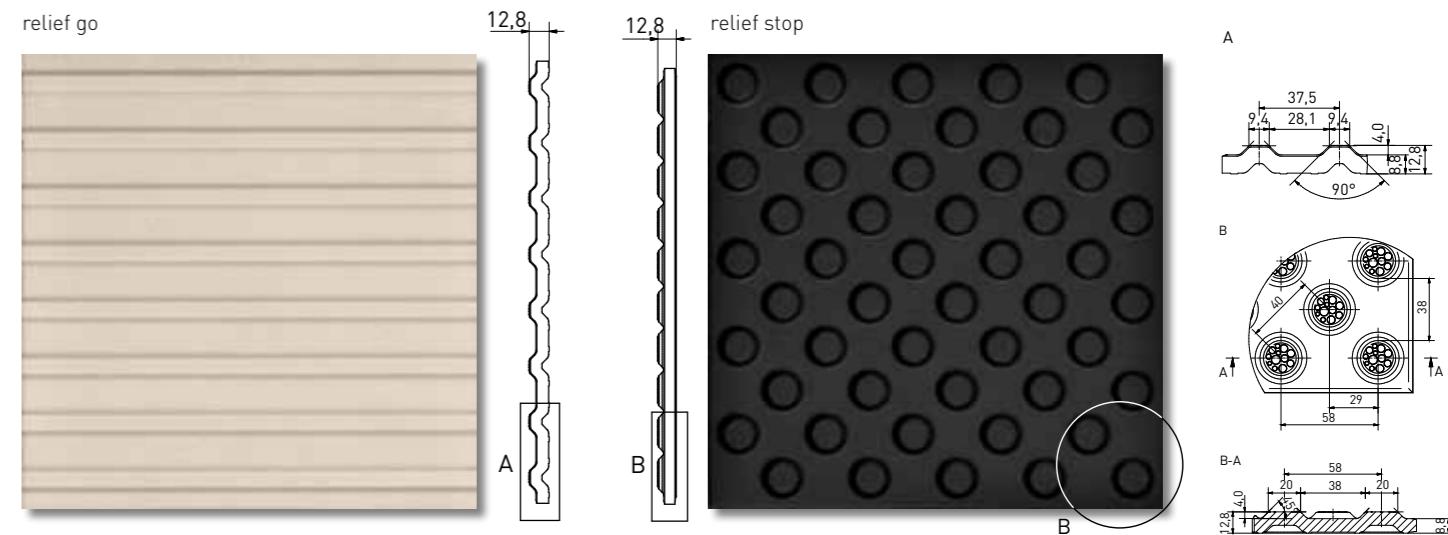

## 6. SPÁROVÁNÍ KOP A DILATACE

### 6.1 NEPRUŽNÉ SPÁRY

Po dostatečném vytvrdení lepidla lze provádět spárování. Při realizaci spár je nutné dodržovat návody výrobců a správné množství zářezové vody. Šířka spár je závislá na velikosti a typu obkladového prvku. Doporučené optimální šířky pro nepružné spáry se pohybují v rozmezí 2 až 5 mm. Rektifikované dlaždice označené ikonou **R** mají velmi malé odchylky rozměrů a umožňují pokladku se spárou úzkou až 2 mm. Spáru užší než 2 mm a pokladku beze spár nedoporučujeme. Pro pokladku XXL formátů doporučujeme šířku spáry 3 mm. Mikroskopické mezery u pokladky beze spár jsou příčinou zatékání vody a nečistot mezi dlaždice, bez možnosti odstranění. Spárovací hmota by měla zaplnit spáry v celé hloubce bez mezer a dutin. Aby se zamezilo vniknutí vody prostřednictvím spáry do podkladu nebo do boku půrovinových obkladů, používáme spárovací hmoty se sníženou nasákovostí (třída označení spárovacích hmot – W). Také pomůže, pokud promíchanou spárovací hmotu před aplikací necháme odstát, abychom se zbavili drobných bublinek ve hmotě a nechali zareagovat chemické látky. Před natažením spárovací hmoty doporučujeme odzkoušet působení spárovačky na vzorku dlaždice, protože její barevný pigment může na keramice zanechávat neodstranitelné stopy.

#### Nepružné spárovací hmoty rozdělujeme na cementové a epoxidové spárovací hmoty.

##### Cementové spárovací hmoty

Cementové spárovací hmoty RAKO SYSTEM typ CG2 WA obsahují minerální plnivo, bílý cement, polymery a přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti daného druhu hmoty. Pro lepení skleněných prvků používáme bílé lepidlo, které přes sklo a spárovací hmotu neprosvitá. Uvedené druhy cementových spárovacích hmot nejsou odolné vůči vyššímu chemickému zatížení.

##### Epoxidové spárovací hmoty

Velmi dobře odolávají chemikáliím a mechanickému namáhání, mají velmi dobrou omyvatelnost. Epoxidové hmoty (RAKO SYSTEM GEASY) splňují požadované nároky na vysokou chemickou a mechanickou odolnost a barevnou stálost, a proto jsou vhodné pro chemické a potravinářské provozy, např. pivovary, jatka, sodovkárny, mlékárny, konzervárny, a ke spárování bazénů, wellness, nádrží, laboratorních stolů a sprchových koutů s vyšším zatížením vodou nebo pro spárování obkládaček s transparentní glazurou. Uvedené epoxidové spárovací hmoty mají atest na styk s pitnou vodou, proto se používají a jsou žádány v úpravnách pitné vody.

## 6.2 DILATAČNÍ PRUŽNÉ SPÁRY


Dilatační spáry je třeba provádět v souladu s normami ČSN 73 3451, ČSN 74 4505. Vždy je nutné provést u obkladů a dlažeb obvodovou dilataci jak na stěnách, tak na podlaze. To znamená v koutech ve styku stěna/stěna a stěna/podlaha. Větší plochy interiérů rozdělujeme mezilehlou dilatační spárou o maximální délce strany 6 m. V exteriéru a u podlah, které jsou tepelně namáhány (např. podlahové topení, terasy, balkony, fasády), provádíme dilatační mezilehlé spáry s rozestupy max. 3 m. Poměr stran by neměl být větší než 1 : 1,5. Při použití větších formátů v exteriéru (od 45 × 45 cm) doporučujeme zkrátit dilatační pole a při výběru dlažby spíše zvolit světlé odstíny.

Pro správné fungování pružné spáry vkládáme do vyčištěných spár dilatační separační provazec (RAKO SYSTEM PES), obr. 24, který snižuje nebezpečí třístranného přilnutí pružného tmelu ve spáře. Opomenutí vložení separačního provazce do dilatační spáry bývá příčinou vzniku prasklin a trhlin v dilatačních spárách – viz obr. 26. Pro výplně dilatačních spár v interiéru jsou používány silikonové hmoty (RAKO SYSTEM ASI) a do exteriéru výhradně polyuretanové pružné hmoty (RAKO SYSTEM SAB). Šířka dilatační spáry by měla být min. 5 mm. Profil pružného tmelu ve spáře by měl připomínat tvar "motýlku". Tenký spoj lépe absorbuje napětí mezi obklady, viz obr. 25. Konstrukční dilatační spáry v podkladu podle ČSN 73 3451 je nezbytné promítnout do dilatací v dlažbě a obkladu minimálně ve stejně šíři, jako je šíře spáry v konstrukci podkladu. Dilatace mohou být provedeny také pomocí speciálních dilatačních lišť, které se aplikují u širších, zejména konstrukčních spár – viz obr. 27.

Obr. 24 Separační provazec




Obr. 25 Řez konstrukční dilatační spárou a profil tmelu se separačním provazcem

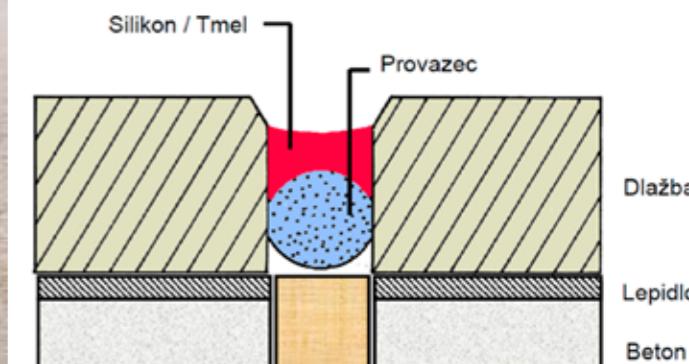

Obr. 26 Potrhaná dilatační spára bez použití separačního provazce



Obr. 27 Pružná dilatační lišta

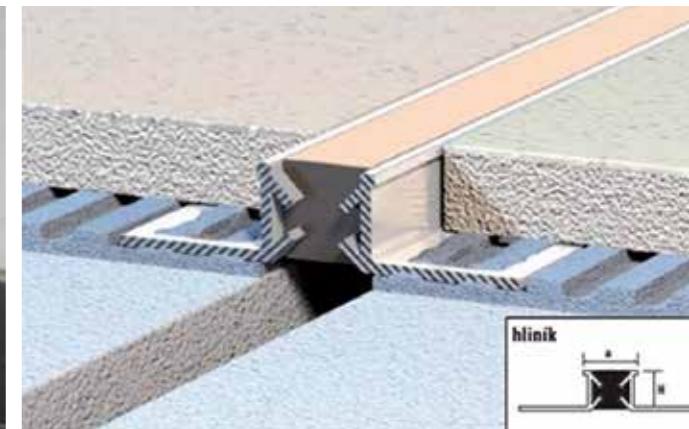

#### Požadavky na minimální šířku dilatačních spár podle ČSN 73 3451

Obvodové spáry	5 mm
Mezilehlé spáry	5 mm
Konstrukční spáry	šířka spáry pokladky odpovídá spáře konstrukce
<b>Doporučené minimální šířky dilatačních spár podle připravované ČSN 73 3451-1 (ne konstrukční)</b>	
Stěny/interiér	3–5 mm; max. poměr stran 1 : 2
Stěny/exteriér	8 mm; max. poměr stran 1 : 3
Podlahy/interiér	5 mm; max. poměr stran 1 : 3
Podlahy / podlahové vytápění	5 mm; max. poměr stran 1 : 2
Podlahy/exteriér	8 mm; max. poměr stran 1 : 3
Konstrukční spáry	šířka spáry pokladky odpovídá spáře konstrukce

#### Požadavky na maximální délky strany dilatačního pole podle ČSN 74 4505

Interiér	6 m; max. poměr stran 1 : 1,5
Exteriér a interiér s podlahovým vytápěním	3 m; max. poměr stran 1 : 1,5

#### Doporučené maximální délky strany dilatačního pole podle připravované ČSN 73 3451-1

Interiér	6–7,5 m
Interiér s podlahovým vytápěním	3–4 m
Exteriér	2,5–3,6 m

## 7. POSTUPY KONTAKTNÍ POKLÁDKY

### 7.1 HYDROIZOLACE SPRCHOVÉHO KOUTU

1/ Aplikace hydroizolace na podklad podlahy sprchového koutu

Hydroizolační nátěry a stérky zamezují pronikání vlhkosti do podkladní konstrukce sprchového koutu. V případě sprchového koutu se žlabem aplikujeme na podklad první vrstvu hydroizolační stérky RAKO SYSTEM SE6 a na přechodová místa (stěna/podlaha a zlomyl) hydroizolační pásku RAKO SYSTEM SE5. Použitím pásky zamezíme vzniku prasklin v rozích a lomech sprchového koutu.



3/ Provedení hydroizolace stěnového žlabu

Méně časté je pak provedení hydroizolace u stěnového žlabu. V rohu sprchového koutu na plochu žlabu a kolem něj rozetřeme MS polymer, který se vyznačuje vysokou přilnavostí, pevností a pružností. Do tmelu pak zatlačíme hydroizolační pásky od výrobce, které jsou vodotěsně napojeny na hydroizolační stérku RAKO SYSTEM SE6. Jako variantu k uchycení pásek můžeme také použít polyuretanový tmel RAKO SYSTEM SAB a hydroizolační pásku RAKO SYSTEM SE5.



2/ Vložení manžety kolem výpusti podlahového žlabu

Do čerstvě natažené první vrstvy hydroizolace zatlačíme kolem límce výpusti manžetu od výrobce podlahového žlabu a počkáme 20 hodin na její zaschnutí. Pak výpust zakryjeme ochranou krytkou, abychom ji ochránili od nečistot při práci. Manžetu, pásky a celou plochu sprchového koutu přetáhneme druhou vrstvou hydroizolační stérky. Hydroizolace RAKO SYSTEM SE6 zvládá bez problémů trvalé a vysoké zatížení vodou na podlaze sprchového koutu.



4/ Pokládka kolem žlabu

Na tepelně namáhaná místa, jako je sprchový kout, používáme flexibilní lepidlo RAKO SYSTEM AD530 a aplikujeme ho jedním směrem zubovým hladítkem se zubem 10–12 mm. Abychom dosáhli kompletního pokrytí dlaždic lepidlem, naneseme lepidlo jednosměrně i na rub dlaždice zubem 4–6 mm a dlaždice položíme ve stejném směru, jako je nanesené lepidlo na podlahu. K vymezení spár kolem žlabu používáme klínky a křížky.



5/ Provedení hydroizolace kolem přívodů vody

Prostor mezi přívodem vody a stěnou (nástěnkou) patří mezi kritická místa pokládky. Na podklad stěny nejdříve rovnomořně rozetřeme první vrstvu hydroizolačního nátěru RAKO SYSTEM SE1, který je vhodný na plochy méně zatěžované vodou. Mezeru mezi podkladem a přívodem vody utěsníme polyuretanovým tmelem RAKO SYSTEM SAB. Hydroizolace by měla pokrýt stěnu sprchového koutu do výšky minimálně 30 cm nad sprchovou hlavici. U sprchových koutů bez hlavice by měla hydroizolace sahat do výšky min. 2 m od podlahy. V přiléhajících prostorách koupelny aplikujeme hydroizolaci na podlahy, pod vany a na sokly do výšky 10 cm.



6/ Provedení hydroizolace kolem přívodů vody

Přes přívody vody do čerstvě nanesené první vrstvy hydroizolačního nátěru přetáhneme a zatlačíme manžety RAKO SYSTEM SE5. Nezapomeneme vytlačit zbylý vzduch. Po zaschnutí první vrstvy (24 hodin) přetáhneme manžety a celou plochu sprchového koutu druhou vrstvou hydroizolace RAKO SYSTEM SE1. Použitím manžety precizně dotěsníme stěnu s prostupy.



Více Pro odborníky  
na [www.rako.cz](http://www.rako.cz)




## 7.2 UTĚSNĚNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

1/ Vložení separačního provazce RAKO SYSTEM PES  
Prasklinami a trhlinami ve spáře nám může vnikat vlhkost do podkladu sprchového koutu. Proto věnujeme zvýšenou pozornost utěsnění spár v kritických přechodech mezi stěnou a podlahou, mezi stěnami, v napojeních mezi dlaždicemi a žlabem nebo vaničkou. Nejdříve před spárováním vložíme do přechodových (dilatačních) spár separační provazec RAKO SYSTEM PES. Zmírníme tím riziko popraskání a odtržení pružného těsnícího tmelu od keramických obkladů a dlažeb ve spáře. Aby nám provazec nepropadal spárou, měl by mít o 50 % větší průměr, než je šířka spáry.



2/ Aplikace silikonového tmelu RAKO SYSTEM ASI do rohů a vysoce namáhaných spár  
Do rohů a spár pak rovnoramenně naneseme pružný silikonový tmel RAKO SYSTEM ASI a stejným způsobem utěsníme spáru kolem sprchového žlabu. Použití klasické cementové spárovací hmoty k vytvoření dilatační spáry je nevhodné. Přechody mezi kovem a keramickými materiály bývají náchylné k tvorbě trhlin, protože tyto materiály mají zcela odlišnou tepelnou roztažnost.

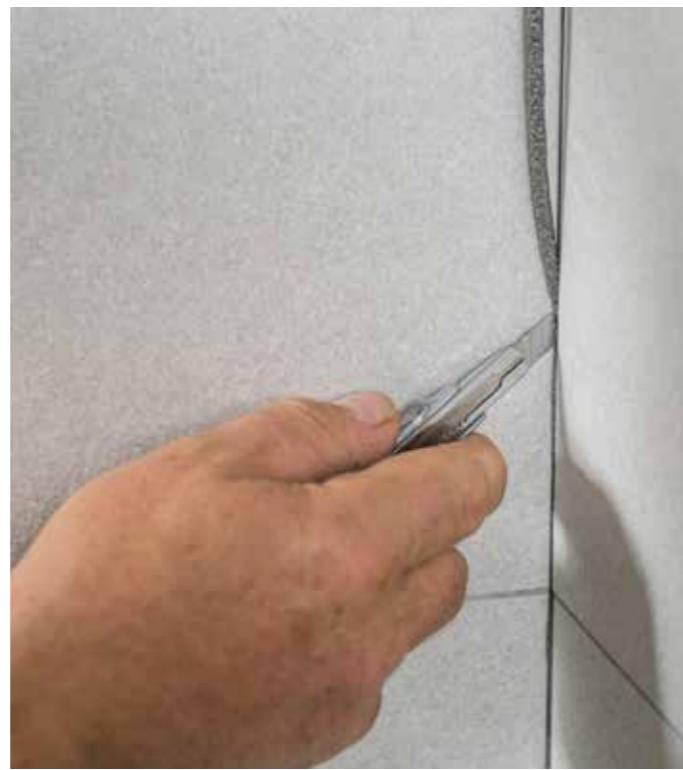

3/ Vytvarování dilatační spáry  
Vyhlažovací roztok RAKO SYSTEM CL807 pomáhá k lepšímu vytvarování a vyhlazení dilatační spáry. Po jeho aplikaci stáhneme přebytečný tmel elasticou stěrkou a spáru dotvarujeme do oblého profilu. Na rozdíl od používání mýdlové vody roztok umožňuje bezproblémové přilnutí dodatečně naneseného silikonu na původní vrstvu tmelu.



4/ Utěsnění sprchových koutů bez vaničky  
V případě sprchových koutů bez použití sprchové vaničky vložíme do jejich vnitřních rohů podlahové části opět separační provazec RAKO SYSTEM PES. Aplikací polyuretanového tmelu RAKO SYSTEM SAB díky jeho vysoké přilnavosti snížíme riziko trhlin ve spárách na minimum. Přilne dobře jak ke kovu, tak k dlažbě. Je vhodný do nejvíce zatěžovaných prostor sprchového koutu.



6/ Utěsnění běžných nepružných spár  
K běžnému zaspárování použijeme flexibilní cementovou spárovací hmotu RAKO SYSTEM GFDRY se sníženou nasákovostí, eventuálně spárovací hmotu RAKO SYSTEM GFBIO navíc odolávající proti plísni a bakteriím. Spárovací hmotu podle návodu pečlivě rozmícháme a necháme odstát. Životnost spárování pak můžeme zvýšit použitím dvousložkové epoxidové spárovací hmoty RAKO SYSTEM GEASY s vysokou mechanickou a chemickou odolností.



5/ Ovod vody  
Pro plynulý odvod vody a omezení zadržování vody na podlaze sprchového koutu je zapotřebí vytvořit spád ve sklonu minimálně 1,5 %. Zadržovaná voda zvyšuje riziko zatékání do pokladu, ale také zanechává více nečistot na keramické dlažbě.



7/ Utěsnění sprchových koutů s vaničkou  
V případě instalace vaničky do sprchového koutu naneseme na její obvod a pod vaničku polyuretanový tmel SAB. Polyuretan se vyznačuje nejen vyšší přídržností než silikonové tmely, ale také vyšší pružností.



## 8/ Vložení vaničky pod obklad

Vaničku vložíme pod obklad tak, abychom snížili riziko zatékání pod vaničku. Naopak přiložení vaničky k obkladu je mnohem náhylnější k tvorbě prasklin mezi obkladem a vaničkou. Vaničky a vany pruží a tím vytvářejí vysoké nároky na pružné dilatační spáry mezi nimi a keramickými obklady.



## 9/ Vložení provazce RAKO SYSTEM PES mezi vaničku a obklad a dotvarování spáry

Před utěsněním dilatační spáry silikonovým tmelem ASI vložíme do dutiny mezi vaničku a keramický obklad separační provazec RAKO SYSTEM PES. Po aplikaci RAKO SYSTEM CL807 opět přebytečný silikon stáhneme stérkou.



## 10/ Utěsnění prostoru mezi přívodem vody a obkladem (nástěnkou) a dotvarování spáry

Pro tepelně namáhané místo, jako je prostor mezi přívodem vody a obklady (nástěnkou), použijeme k utěsnění polyuretanový tmel RAKO SYSTEM SAB, který má vynikající přídržnost. Protože velmi lepí, postupujeme opatrne, abychom neumazali obklady. Vyhrazovací roztok RAKO SYSTEM CL807 nám pomůže lépe dotvarovat pružný tmel ve spáře.



Další systémová řešení kontaktní pokládky (bazén, tichá dlažba atd.) najdete v katalogu RAKO SYSTEM nebo na [www.rako.cz](http://www.rako.cz).



## 8. POKLÁDKA SUCHOU CESTOU

Pokládku suchou cestou bez použití lepidla rozlišujeme na pokládku do trávníku a štěrku a na pokládku na terče. Pokládku keramických dlaždic do štěrku a trávníku mají stejné řešení podkladu. Pokládku na terče je založena na použití systému podpěr, tzv. terčů.

Pro řešení suché pokládky volíme slinuté dlaždice RAKO OUTDOOR o tloušťce 2 cm. Jsou mrazuvzdorné, a proto vydrží venkovní zatížení bez zásadních omezení. Na rozdíl od betonových dlaždic nejsou nasákové, a tudíž nemají problém s čistitelností. Při jejich použití je rozhodující jejich odolnost proti zlomení a hmotnost dlaždice. Jejich kvalita a design jsou díky technologii digitálního tisku k nerozeznání od přírodních materiálů, které věrně imitují. Konkrétně nabízíme jedinečný design kamene, dřeva, cementové stěrky.

### 8.1 POKLÁDKA DO TRÁVNÍKU A DO ŠTĚRKU

#### Pokládka do trávníku


Trvanlivé řešení pochozích ploch zahrad, zahradních chodníků nebo pergol, viz obr. 30. Při pokládce keramických dlaždic do trávníku používáme štěrk (drcené kamenivo), který na rozdíl od píska nevstřebává vodu a nerospíná se tak při mrazu. Vrstva štěrku frakce 4–8 mm by měla dosáhnout výšky 50 mm. Dlaždice RAKO OUTDOOR tloušťky 2 cm je vymezena vůči pohybu okolní zeminou a štěrkem a v prostoru plynule navazuje na trávník nebo kačírek.

#### Pokládka do štěrku

Ekologické řešení pochozích ploch teras, chodníků, pergol nebo parkovacích míst. Díky prostupnému podkladu vracíme vodu do podloží a neodvádíme ji z krajiny přes drenáž a kanalizace. Před pokládkou nejdříve odstraníme zeminu. Dno výkopu by mělo mít požadovaný sklon 2 % od objektu a podkladní vrstvy by mely mít ve všech místech stejnou tloušťku. Samotná pokládka dlaždic by pak měla kopírovat sklon 2 % tak, aby dlažba lépe odvádela vodu a nečistoty ze svého povrchu. Pokládku rozlišujeme pro pochozí a pojedzové plochy. V případě pojedzvu vozidel zvládne dlaždice tloušťky 2 cm toto zatížení v případě, že provedeme pokládku ve variantě pro parkovací stání do 3,5 tuny (privátní parkoviště, vjezdy k rodinným domům), viz průřez pokládky níže. Správně instalovaná dlaždice odolává vertikálnímu a horizontálnímu zatížení, kde rozjezd a brzdění vozidel je nejvíce kritický moment. Odolnost byla potvrzena při zkoušce únosnosti keramické dlažby ve štěrku, protokol TZÚS č. 030-065392, 2023. Pro stabilitu pokládky do štěrku používáme 3 vrstvy štěrku se zhutněním vibrační deskou.


U pochozího řešení pokládky rozhrneme na zhutněnou zeminu hrubý štěrk frakce 8–16 mm o tloušťce vrstvy 200 mm, kterou opět zhutníme vibrační deskou. Druhou vrstvu tvoří jemnější štěrk frakce 4–8 mm o tloušťce 50 mm, který rovnomořně rozhrneme v požadovaném spádu a již nehutníme, obr. 28. Dlaždice RAKO OUTDOOR tloušťky 2 cm položíme do štěrkového lože a usadíme gumovou paličkou nebo poklepovým hladítkem. Pro vymezení dlaždic vůči sobě používáme distanční křížky pro pokládku do štěrku o šířce 3–4 mm. Spáry zajišťují plynulý odvod vody z povrchu a odpařování vlhkosti z podkladu. K olemování dlažby používáme betonové obrubníky. Zakončení obrubníky u pojedzdu vozidel snižuje riziko vodorovného pohybu dlaždic, obr. 28. Spáry můžeme vyplnit jemným křemičitým pískem (také v nabídce RAKO SYSTEM) nebo směsí křemičitého píska a pryskyřice, která zamezuje vymývání spár.

U veřejných chodníků a cest platí požadavky normy ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.  
Obr. 28, 29 a 30 Pokládka do štěrku

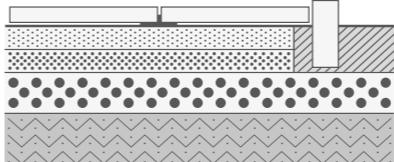


#### Pokládka do štěrku pro parkovací stání (do 3,5 t)

- 20 mm dlaždice (vymezuje se křížky do štěrku o šířce 3–4 mm)
- 50 mm štěrk 4–8 mm
- 50 mm zhutněný štěrk 8–16 mm
- 200 mm zhutněný štěrk 16–32 mm
- zhutněná zemina
- obrubník (lemuje pokládku a je osazený do 100 mm vysokého betonového lože)

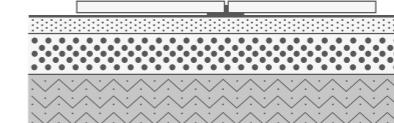

#### Pokládka do štěrku pro pochozí plochy

- 20 mm dlaždice | trávník
- 50 mm štěrk 4–8 mm
- zemina

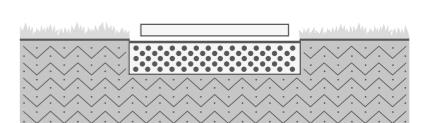

#### Pokládka do trávníku pro zahradní pochozí plochy

- 20 mm dlaždice | trávník
- 50 mm štěrk 4–8 mm
- zemina

## 8.2 POKLÁDKA NA TERČE

### Pokládka na terče

Pokládka na terče je suché řešení pokládky založené na použití systému podpěr, tzv. terčů, pro terasy, balkony, střechy nebo veřejná prostranství, které nabízí bezproblémový přístup k rozvodům, odvodu vody nebo k hydroizolaci během provozu, viz obr. 32. Nosným podkladem ve většině případů bývá betonová deska, která by měla mít sklon 2 % od objektu. Před instalací terčů nejdříve natáhneme na beton hydroizolační vrstvu. Nejčastěji se používá hydroizolační PVC fólie s výztužnou mřížkou (min. tloušťka 1,5 mm). Méně časté, ale velmi kvalitní jsou pak modifikované SBS asfaltové pásy s výztužnou mřížkou (min. tloušťka 4 mm) nebo finální povrchové hydroizolační stérky, např. RAKO SYSTEM SE2. Ta je odolná vůči síranům (kyselé deště), chloridům (čištění), pronikání CO<sub>2</sub> a je mrazuvzdorná. PVC fólii podkládáme geotextilií, abychom snížili riziko proražení fólie ostrými výstupky na povrchu betonu. U hladkého betonu používáme tenkou geotextiliu tloušťky 1,5 mm, u hrubého povrchu pak tlustší materiál 3 mm. PVC fólie by měla přesahovat přes sebe při svařování o 20 cm. Nekvalitně provedená hydroizolace pod terči bývá nejslabším článkem pokládky.

U terčů si pak můžeme vybrat mezi výškově nastavitelnými terči (šroubovatelné) a terči s pevně danou výškou (vrstvené na sebe). Díky nastavitelným terčům můžeme vyrovnat např. šikmé terasy do vodorovné plochy. U terčů s pevně danou výškou vodorovnou pokládku nedoporučujeme. Dorovnání spádu je obtížné a dlažba není stabilní. U pokládky na terče používáme dlaždice RAKO OUTDOOR tloušťky 2 cm, kde je rozhodující jejich odolnost proti zlomení a hmotnost dlaždice, která má zásadní vliv na stabilitu pokládky (1 ks dlaždice váží 16 kg). Při použití formátu dlaždic 60 × 60 a 60 × 120 cm rozestavujeme terče u privátních staveb a interiéru veřejných staveb podle EN 1991-1-1 (Zatízení konstrukcí) pod rohy dlaždic tak, že podepírají zároveň sousední dlaždice. Terče vkládáme pod středy dlaždic pouze u veřejných staveb v exteriéru (např. veřejná prostranství, terasy hotelů nebo obchodních center). Pokládka na terče nezvládne zatížení pojazdu vozidel a je vhodná pouze pro pěší provoz viz doporučené vzory pokládky na terče s formátem 60 × 60 a 60 × 120 cm. Někteří výrobci nabízí speciální disky, které fixují dlaždice pomocí vrutu na terče, viz obrázek. Zamezují pohybům dlaždic na okrajích balkonů a zabraňují zvednutí dlaždic při náporovém větru výškových budov. Pro stabilní zakončení okrajů, rohů a pod krátké dořezy používáme systémové podložky, viz obrázek prvku U-tiles. V případě protipožárních požadavků na stavbu můžeme použít hliníkové ohnivzdorné terče. Ohnivzdorné terče splňují požadavky na odolnost střešního pláště vč. dlažby na terčích vůči požáru - třída Broof (t3). Klasifikace Broof (t3) specifikuje systémové řešení souvrství zabraňující šíření požáru po svém povrchu.



3/ disky fixující dlaždice proti održení



4/ hliníkové terče


### Nosníky a rošty

Na trhu je k dispozici široká škála terčů na gumové nebo polypropylenové bázi na výšky v rozsahu 0,5–100 cm. V materiálech výrobců pak nalezneme, jsou-li terče mrazuvzdorná a odolné proti zlomení. Nosnost podpěry se podle typu výrobce pohybuje od 650 kg do 1 200 kg. Jsou výškově nastavitelné nebo s pevně danou výškou. U nastavitelných terčů pak dorovnáváme spád terasy a balkonu dvěma možnými způsoby: kyvnou hlavou terčů nebo podkládáme pod terče sklonový korektor. Větší stabilitu v praxi vykazuje pokládka s nastavitelnými terči se sklonovým korektorem. Na hlavě terče najdeme gumové podložky s mezerníky pro vymezení spár mezi dlaždicemi v rozsahu 3–4 mm. Spáry by neměly být užší než 3 mm. V případě pružného podkladu pod terči můžeme zvýšit tuhost konstrukce použitím nosníků, které pokládáme na terče, obr. 31. Nosníky také umožňují pokládku keramických dlaždic na vazbu, viz obr. 32. Stejné výhody také přináší rošty, které navíc nabízí neomezenou kombinaci formátů při pokladce, obr. 33.


Obr. 31



Obr. 32

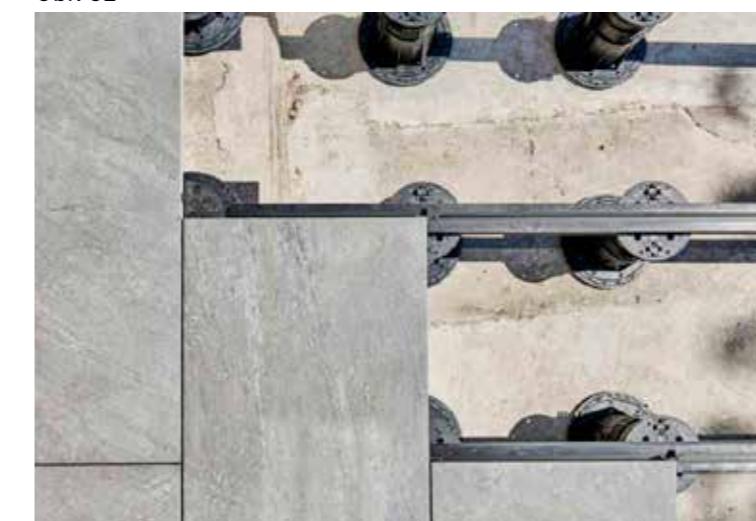


Obr. 33

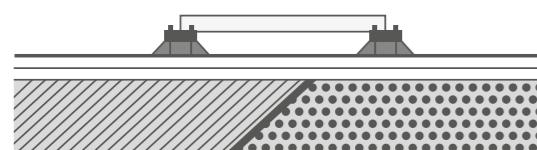

**Pokládka na terče**

- 20 mm dlaždice RAKO OUTDOOR
- terče
- hydroizolace [PVC fólie, SBS asfaltové pásky, finální hydroizolační stérka]
- geotextilie
- beton nebo zpevněný štěrk

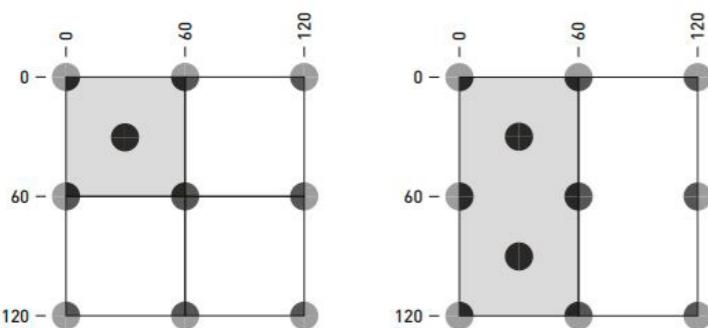

1/ nákres umístění terčů u dlaždic 60 × 60 a 60 × 120 cm a použití terče uprostřed pro exteriér veřejných staveb



2/ podložky na okraje, rohy a pod dořezy

## 8.3 POSTUPY SUCHÉ POKLÁDKY

### Pokládka dlaždic RAKO OUTDOOR do štěrku u pochozích ploch

#### 1/ Příprava

Hrubší štěrk o velikosti 8–16 mm, jemnější štěrk o velikosti 4–8 mm, kačírek, dále distanční křížky pro venkovní použití o šířce 3–4 mm, gumová palička, vodováha, stahovací lat a dlaždice RAKO OUTDOOR tloušťky 2 cm.



#### 4/ Příprava podkladu

Štěrk rovnoměrně rozhrneme stahovací latí a již nehnutněme.



#### 7/ Plocha

Tímto způsobem položíme postupně celou plochu, přičemž pomocí vodováhy kontrolujeme průběžně rovinost dlaždic. Případně upravujeme pomocí gumové paličky nebo propadlá místa podsypeme jemným štěrkem.



#### 2/ První vrstva podloží

V prostoru odstraníme zeminu do hloubky 25 cm se sklonem výkopu 2% od objektu a zeminu z hutnime vibrační deskou. Do výšky 20 cm nasypeme štěrk o velikosti 8–16 mm a vrstvu opět z hutnime.



#### 5/ Usazení dlaždic

Dlaždice vložíme do štěrku a usadíme je gumovou paličkou ve sklonu 2% od objektu.



#### 3/ Druhá vrstva podloží

V druhé vrstvě nasypeme jemnější štěrk o velikosti 4–8 mm do výšky cca 4–5 cm.



#### 6/ Vymezení spár

Do rohů vložíme distanční křížky pro pokládku do štěrku o šířce 3–4 mm. Tím zajistíme plynulý odvod vody a odpařování vlhkosti z podkladu.



#### 8/ Olemování

Okraje pokládky nakonec ozdobíme kačírkem nebo olemujeme trávou. Můžeme také použít jemný křemičitý písek k vyplnění spár.



Videonávod také na [www.rako.cz](http://www.rako.cz)



### Pokládka dlaždic RAKO OUTDOOR na nastavitelné terče


#### 1/ Příprava

Pokládka na nastavitelné terče je systém pokládky dlaždic tloušťky 2 cm a nastavitelných podpěr, tzv. terčů. Připravíme si potřebný počet terčů, včetně sklonových korektorů a mezerníků, gumové podložky, dorazy, případně soklové klipy, keramické dlaždice RAKO OUTDOOR tloušťky 2 cm, vodováhu a řezačku. Jako podklad doporučujeme použít hydroizolační PVC fólie s výztužnou mřížkou a minimální tloušťkou 1,5 mm. PVC fólii podkládáme geotextilií, abychom snížili riziko proražení fólie ostrými výstupky na povrchu betonu. Betonová podkladová deska by měla mít sklon 2% od objektu. Instalaci fólie svěřte profesionálovi.



#### 3/ Nastavení výšky terčů

Do sklonového korektoru vložíme terč. Potřebnou výšku terčů pak doladíme pootačením podle určující výšky terče v nejvyšším bodě terasy nebo balkonu.

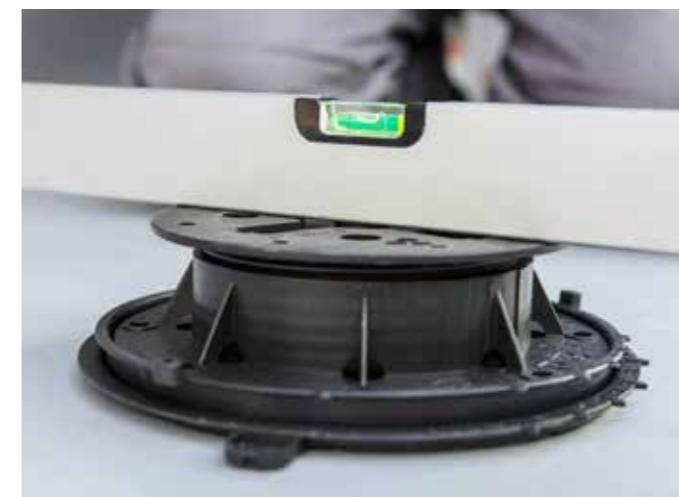

#### 2/ Dorovnání sklonu

Vodorovný podklad pod terč nastavíme otáčením sklonového korektoru. Tím dorovnáváme sklon podkladu až do 5%. Každý terč musíme nastavit individuálně, protože úhel sklonu a směr spádu se pokaždé liší. Podpěry vybavené teleskopickou kyvnou hlavou dorovnají automaticky samy až 10% sklon. Pod terče nebo sklonové korektory vkládáme pružné podložky, abychom snížili riziko horizontálního pohybu dlaždic.



#### 4/ Vložení mezerníků

Na terč vložíme dilatační mezerníky a seříznutím, případně vylomením, upravíme jejich počet podle potřeby. Mezerníky vymezují šířku spáry, která je nezbytná k odvodu a odpařování vody. Doporučujeme zvolit šířku mezerníku min. 3 mm.



#### 5/ Vytvoření čela balkonu nebo terasy

Pokud nemáme kolem dlažby pevný okraj, jako je sokl nebo stěna, použijeme k vytvoření čela soklové klipy, které umístíme jak na hlavu terče, tak pod ni. Krajiní hlavy terčů ideálně fixujeme ke keramice polyuretanem SAB nebo MS polymerem.



#### 6/ Vložení gumových podložek na terče

Z důvodu odpružení a usednutí dlažby vkládáme na terče gumové podložky.




#### 11/ Zakončení čela okapnicí

Hotové keramické čelo balkonu plynule navazuje na zakončovací profil s okapnicí.



#### 12/ Vložení dorazů mezi stěnu a dlaždici

Ke dveřím a stěně balkonu naměříme jednotlivé dořezy. Mezi stěnou balkonu a dlaždicí používáme k vymezení pokládky dorazy, které zabraňují proříznutí PVC fólie okrajem dlaždice přiléhající ke stěně.

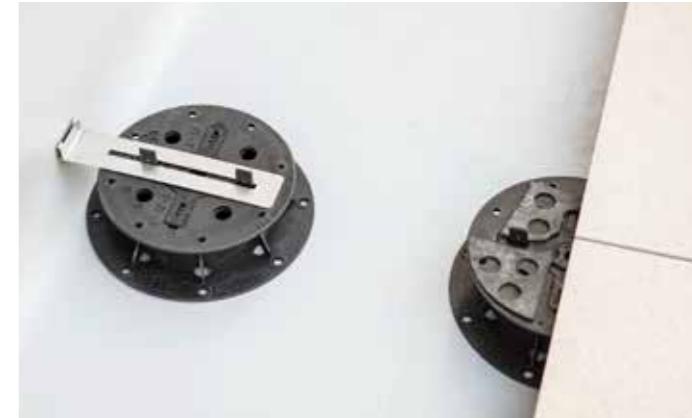

#### 7/ Vymezení terčů

Před pokládkou zkонтrolujeme vzdálenost mezi terči na formát dlaždice  $60 \times 60$  cm. U veřejných staveb vkládáme terče také pod středy dlaždic.



#### 8/ Pokládka dlaždic

Na terče položíme dlaždici. Manipulace s dlaždicí vážící 16 kg je náročnější než práce s formáty běžné tloušťky. Po pokladce zkonzolujeme, je-li dlaždice vodorovně uložena.



#### 13/ Finální pokládka

Pokládka na terče je vhodná pro terasy, balkony, střechy nebo veřejná prostranství, kde zajišťuje bezproblémový přístup k odpadům nebo hydroizolaci. Pokládka na terče není vhodná pro pojezd vozidel.



#### 9/ Řezání dlaždic tloušťky 2 cm

Reliéfní 2cm dlaždice jsou schopny řezat pouze elektrické řezačky s vodicími lištami nebo vodou chlazené stojanové pily.



#### 10/ Vložení pásků do soklových klipů

Nařezané a zabroušené keramické pásky zasuneme do soklových klipů a vytvoříme čelo balkonu nebo terasy.



Videonávod také  
na [www.rako.cz](http://www.rako.cz)



## Pokládka dlaždic RAKO OUTDOOR na terče s pevně danou výškou

### 1/ Příprava

Pokládka na terče s pevně danou výškou je systém využívající podpěry (terče) a dlaždice s 2cm tloušťkou, které vydrží zatížení chůzí. Připravíme si potřebný počet podpěr, planžetový nůž, keramické dlaždice RAKO OUTDOOR tloušťky 2cm, vodováhu a řezačku. Jako podklad doporučujeme použít hydroizolační PVC fólii s výztužnou mřížkou a minimální tloušťkou 1,5 mm. PVC fólii podkládáme geotextilií, abychom snížili riziko proražení fólie ostrými výstupky na povrchu betonu. Betonová podkladová deska by měla mít sklon 2% od objektu. Instalaci fólie svěřte profesionálovi, protože při nedodržení technologického postupu hrozí zatékání do konstrukce.



### 2/ Úprava terčů

Upravíme terče a odřežeme přebytečné části terčů, mezerníky, které u stěny nebo v rozích pokladky nebudeme potřebovat.



### 4/ Usazení dlaždic

Dlaždice usadíme tak, aby podpěry s pevně danou výškou podpíraly jejich rohy.



### 3/ Pokládka terčů

Začínáme pokládkou terčů na vnějším okraji balkonu. Před pokládkou samotných dlaždic překontrolujte vzdálenost mezi terči na formát dlaždice 60 x 60 cm.



### 5/ Plocha

Rovinnost plochy kontrolujeme vodováhou. Mezerníky vymezují šířku spáry, která je nezbytná k odvodu a odpařování vody.



### 6/ Naměření dořezů

Ke dveřím a stěně balkonu naměříme přesně rozměry jednotlivých dořezů.



### 8/ Navázání řezaných prvků

Nařezané keramické kusy plynule navazují na dveře a stěnu balkonu.



Videonávod také  
na [www.rako.cz](http://www.rako.cz)



### 7/ Umístění dořezů v rohu

Upravený terč vložíme do rohu a osadíme vyříznutou dlaždicí.




9/ Zakončení balkonu a terasy kovovým profilem s okapnicí  
Okraje balkonu můžeme zakončit kovovým profilem nebo lištou. Pokládka na terče je vhodná pro terasy, balkony, střechy nebo veřejná prostranství, kde zajišťuje bezproblémový přístup k odpadům nebo hydroizolaci. Pokládka na terče není vhodná pro pojezd vozidel.




## 9. KONTROLA PROVEDENÉHO DÍLA PO POKLÁDCE

Vizuální kontrolu pokládky provádíme ve vzdálenosti minimálně 1,5 m v interiéru a 2,5 m v exteriéru od stěny/podlahy ve výšce očí za běžného osvětlení, viz obr. 33. Není povoleno používat halogenové světlo ani osvětlení pod šikmým úhlem. Detaily provedení pokládky (spáry apod.) kontrolujeme ze vzdálenosti max. 0,6 m, viz obr. 34.

Obr. 33

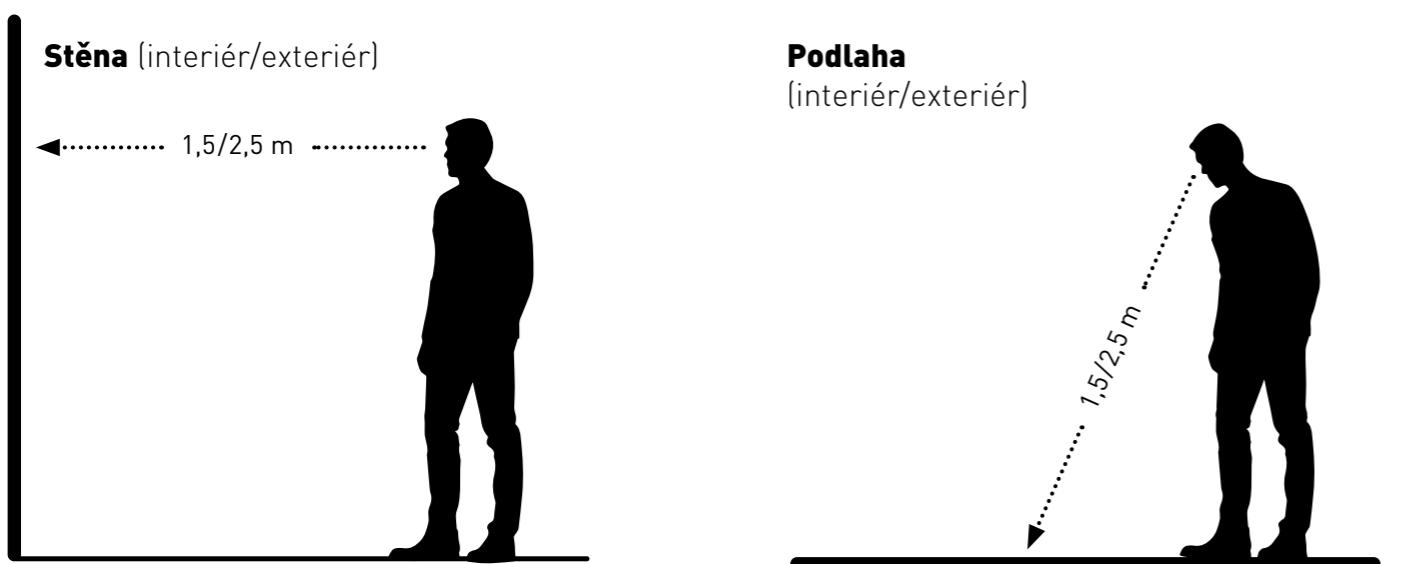

Obr. 34

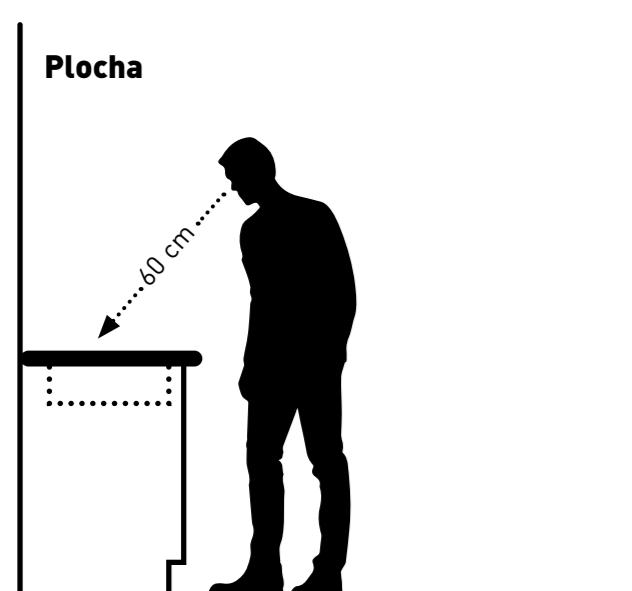

## 10. ÚDRŽBA

### Úržba a čištění keramických obkladů a dlažeb

Pravidelné a správné čištění je nedílnou součástí péče o obklady a dlažbu. Postup a čisticí prostředky je třeba správně zvolit podle charakteru znečištění, druhu povrchu a metody čištění. Platí, že vyšší protiskluzné povrchy vždy vyžadují zvýšenou péči při údržbě, včetně použití profesionálních čisticích prostředků. Čištění pouze vodou nefunguje, protože podlahové krytiny jsou neustále vystaveny organickým a anorganickým znečištěním. Použití běžného univerzálního prostředku na mytí nádobí při čištění keramických dlaždic a obkladů je nevhodné. Tyto saponáty obsahují oplachové tenzidy, které podlahu odmastí. Pokud je dostatečně neopláchneme, působí jako suchý zip a přitahuje další nečistoty. Při úklidu se řídíme doporučeným ředěním čisticích prostředků. Při čištění keramických materiálů je nutné rozlišovat:

**Postavební úklid** – čištění po dokončení stavebních prací

**Periodický úklid** – běžné pravidelné čištění

**Generální úklid** – čištění hlubokého plošného znečištění

Podle velikosti a druhu čištěné plochy lze zvolit manuální čištění hadrem, mopem, kartáčem nebo padem (čisticím rounem). Pro velké plochy je vhodné vybrat kotoučové čisticí a vysávací stroje nebo vysokotlaké čisticí stroje. Vysokotlaké čističe s rozstřikovacím injektorem se hodí na silně znečištěné a protiskluzné povrchy. Nezávisle na zvoleném druhu čištění je nutné dávat pozor na to, aby uvolněná špína, která se během čištění rozpustí, byla odstraněna a zase nezaschla. Nejšetrněji a nejspolohlivěji je možné ji odstranit za použití výkonného vodního vysavače. Po čištění má povrch zůstat suchý.

### Postavební úklid – čištění po dokončení stavby

Po dokončení kladecských prací je nutné vycistit položenou plochu, znečištění po stavebních pracích a po spárování cementovými hmotami. K odstranění těchto nečistot jsou vhodné čisticí prostředky s obsahem kyselin (pH <6), tzv. odstraňovače cementových zbytků. Doporučujeme použít prostředek **RAKO SYSTEM CL802** s pH 1,2-2,2. Při tomto úklidovém kroku je nutné dbát na doporučené ředění čisticího prostředku, aby u tmavých a silně pigmentovaných spárovacích hmot nedošlo k jejich narušení a zesvětlení. Proto na spáry nikdy neapplikujeme koncentrovaný čisticí roztok. Pro obkládačky použijeme ředění 40-100 ml prostředku **RAKO SYSTEM CL802** na 10 l vody. Pro dlaždice použijeme ředění 100-200 ml prostředku **RAKO SYSTEM CL802** na 10 l vody. Plochu je vždy třeba předem důkladně namočit vodou včetně spár. Prostředek necháme po nanесení působit 10-15 minut a neutralizujeme vodou. Pokud povrch není čistý, celý postup zopakujeme. Prostředek **RAKO SYSTEM CL802** nepoužíváme na nekyselinovzdorné materiály jako je mramor, travertin apod. Lokálně odstraníme skvrny organického původu neředěným prostředkem **RAKO SYSTEM CL810** (pH 8,5-9) s pomocí padu, necháme působit 10-15 minut, odstraníme rozpuštěnou špínu a neutralizujeme 2 x vodou. Detailní postupy čištění a doporučené úklidové prostředky najdete v tab. str. 58.

### Periodický úklid – běžný pravidelný úklid

Běžná pravidelná údržba se provádí zametením, vysáváním a vytřením vlhkým hadrem či mopem za použití vhodného neutrálního čisticího prostředku (pH 7,0 až 8,0). Na jemně zanesené nečistoty do povrchu doporučujeme použít **RAKO SYSTEM CL803** (ředění 20-60 ml dle znečištění na 10 l vody) pro všechny druhy keramických obkladových prvků v méně zatěžovaných prostorech (byty, RD, kanceláře). V silně zatěžovaných prostorech (prodejny, haly, chodby, bytové domy, ...) lze použít **RAKO SYSTEM CL810 v kombinaci s RAKO SYSTEM CL801** (viz Generální úklid).

Součástí periodického úklidu jsou zařizovací předměty a vybavení interiérů s obkladem. Na lokální čištění obkladů, umyvadel, van, sprchových koutů, baterií nebo vnějších částí toaletních mís aplikujeme kyselý prostředek **RAKO SYSTEM CL804** (pH 2). Přípravek snadno odstraňuje skvrny a námosy vodního kamene, obsahuje lesk, který zpomaluje znečištění povrchu. Prostředek aplikujeme přímo rozprašovačem a necháme působit několik minut, následně umyjeme houbou a opláchneme vodou. Detailní postupy čištění a doporučené úklidové prostředky najdete v tab. str. 58.

### Generální úklid – odstranění silného znečištění

Při odstranění silného znečištění, které nebylo možné vycistit v průběhu běžného periodického úklidu, začínáme vždy odmašťováním a pro odstranění organických nečistot používáme alkalický čisticí prostředek **RAKO SYSTEM CL810** s pH 8,5-9 (ředění 40-100 ml dle znečištění na 10 l vody). Prostředek naneseme na plochu, necháme působit 10-15 minut a neutralizujeme vodou. Pokračujeme odstraňováním vápenatých a minerálních usazenin (anorganické nečistoty), kde použijeme kyselý čisticí prostředek **RAKO SYSTEM CL801** s pH 1,2-2,2 (ředění 40-100 ml dle znečištění na 10 l vody pro obkládačky, 100-200 ml pro dlaždice). Prostředek opět necháme působit 10-15 minut a neutralizujeme 2 x vodou. Pokud povrch není čistý, celý postup opakujeme. Vzájemnou kombinaci prostředku CL810 a CL801 dokážeme odstranit i silně znečištěné dlažby. Detailní postupy čištění a doporučené úklidové prostředky najdete v tab. str. 58.

**Pro údržbu obkládaček a dlaždic nesmí být v žádném případě použity čisticí prostředky obsahující kyselinu fluorovodíkovou, protože již po jejím krátkodobém působení se keramické obklady masivně narušují a trvale poškozují! Nesmí se používat nedoporučené čisticí prostředky, které na povrchu vytvoří film, jenž může snížit protiskluznost keramických dlaždic, narušit glazuru nebo opticky změnit povrch, vytvořit šmouhy a zhoršovat čistitelnost. Je důležité řídit se přesné pokyny výrobčů čisticích prostředků ohledně jejich použití a dávkování, protože jejich nedodržením může keramický povrch, spáry a elastické těsnící materiály narušit, popř. poškodit.**

### Zvláštní čisticí postupy:

- **Dekorační prvky zdobené zlatými, platinovými a perleťovými povrhy** myjeme vodou s neutrálním čisticím prostředkem **RAKO SYSTEM CL803** (ředění 20-60 ml dle znečištění na 10 l vody). K jejich čištění se nesmí používat prostředky a nářadí s obsahem abrazivních částic nebo agresivních chemických látek.
- **Metalické povrhy** jsou na povrchu opatřeny vrstvíčkou s obsahem kovu a vyžadují zvýšenou péči při čištění. K odstranění zbytků spárovacích hmot a skvrn po nečistotách doporučujeme nejprve namočit spáry vodou, pak dlaždice odmasti naředěným čisticím **RAKO SYSTEM CL810** (ředění 40-100 ml na 10 l vody), poté zneutralizovat vodou, následně vycistit nečistoty prostředkem **RAKO SYSTEM CL801** (40-100 ml na 10 l vody) a omýt čistou vodou. Kombinaci obou čisticích prostředků lze dál střídat pro dokonalé vycistění. Nedoporučujeme na metalické povrhy nanášet impregnační nátěry nebo neověřená čistidla.

• **Protiskluzné podlahy je třeba pravidelně čistit za použití doporučených přípravků** podle charakteru znečištění. Jakékoli nečistoty, písek, mastný povrch či zbytky sněhu a ledu výrazně snižují protiskluzné charakteristiky povrchu dlaždic. Před a po použití kyselých nebo alkalických čisticích prostředků je nutné podlahy důkladně opláchnout velkým množstvím čisté vody. K čištění větší plochy jsou vhodné použít čisticí stroje s šetrným mechanickým čištěním nebo s tlakovou vodou. K odstranění vody z povrchu protiskluzné dlažby, např. na ochozech bazénů a podlahách velkých kuchyní, je doporučováno speciální nářadí (gumové stérky apod.).

• **Tvorbu plísni ve spárách** omezíme pravidelným větráním vlhkých prostor a použitím spárovací hmoty **RAKO SYSTEM GFBIO**, která obsahuje biocidy.

• **Impregnace dlažby prostředkem RAKO SYSTEM CL809** usnadňuje její údržbu a sniže spotřebu čisticích prostředků (nižší koncentrace). Impregnace nemění charakter keramiky ani její protiskluznost. Před impregnací je nutné mít dokonale čistý povrch. Na plochu keramického obkladu naneseme tenkou vrstvu prostředku CL809, kterou rozetřeme mikrovlnkem až do vyschnutí. Impregnace nemá trvalý účinek, v provozu dochází k jejímu ubrusu, proto ji musíme ji opakovaně nanášet. Pro běžnou pravidelnou údržbu takto ošetřených dlaždic postačuje čištění vodou s prostředkem **RAKO SYSTEM CL803**, viz výše.

### Čisticí postupy

Při čištění standardních keramických povrchů je třeba dodržovat následující postupy.



Druh čištění	Postup	Čisticí prostředek a dávkování
<b>Postavební úklid</b> – úklid volné špínny	Metení nebo vysávání	
<b>Postavební úklid</b> – úklid cementových zbytků, minerálních vápenatých a hořečnatých usazenin, cementového závoje, malířské hlinky, rzi	1. Dlažbu a spáry předem dostatečně namočíme vodou. 2. Naneseme čisticí roztok, necháme působit 10 až 15 min a vyčistíme mopem s krátkým mikrovlnkem, padem, silikonovým kartáčem nebo houbou. 3. Odstraníme rozpuštěnou špínu. 4. Dlažbu vytřeme 2x dostatkem vody.	Kyselý čisticí prostředek, např. <b>RAKO SYSTEM CL802</b> , dávkování: 50 až 100 ml na 10 l vody pro obkládačky skupiny BIII; 100 až 200 ml na 10 l vody pro dlaždice skupiny Bla.
<b>Odstanení tuků, olejů, vosků, kosmetiky a oděrek z bot</b>	1. Naneseme čisticí roztok, necháme působit 10 až 15 min a vyčistíme mopem s krátkým mikrovlnkem, padem, silikonovým kartáčem nebo houbou. 2. Odstraníme rozpuštěnou špínu. 3. Dlažbu ještě jednou vytřeme dostatkem vody.	Alkalický čisticí prostředek, např. <b>RAKO SYSTEM CL810</b> v kombinaci s <b>RAKO SYSTEM CL810</b> , dávkování: 40 až 100 ml na 10 l vody.
<b>Periodický úklid</b> – odstranění normálního znečištění, jako je prach, lehce přilnavá špína, špína z ulice	Naneseme čisticí roztok a vytřeme mopem nebo hadrem.	Neutrální čisticí prostředek, např. <b>RAKO SYSTEM CL803</b> , silně zatěžované prostory čistíme <b>RAKO SYSTEM CL801</b> , dávkování: 20 až 100 ml na 10 l vody.  Koupelny, WC – <b>RAKO SYSTEM CL804</b> (přímý postřik).
<b>Generální úklid</b> – čištění anorganických nečistot (minerální znečištění: zbytky cementu, vápna, vápenného mýdla, rzi, vodního kamene, urinů) a organických nečistot (znečištění tukem nebo olejem)	1. Dlažbu předem namočíme (spáry)! 2. Naneseme čisticí roztok (na skrvny možné použít koncentrovaný roztok) a vyčistíme mopem s mikrovlnkem, padem nebo čisticím strojem. 3. Rozpuštěnou špínu vysajeme. 4. Dlažbu dobře znova umyjeme vodou.	K čištění anorganických nečistot použijeme <b>RAKO SYSTEM CL801</b> , dávkování: 40 až 100 ml na 10 l vody;  k čištění organických nečistot použijeme <b>RAKO SYSTEM CL810</b> , dávkování: 40 až 100 ml na 10 l vody.

## 11. DOPORUČENÍ PŘI NÁKUPU A POKLÁDCE

### Jaké výhody mají keramické obklady?

- Slinutý keramický střep je mrazuvzdorný a nemá limity ani v interiéru, ani v exteriéru
- Keramické dlaždice mají ve srovnání s přírodním kamenem vyšší otěruvzdornost
- Lepší tepelné vodiče a akumulátory tepla, než jsou lamina a vinyly
- Keramické obklady se po delší době nesmršťují, čímž snižují riziko zatékání do podkladu
- Hygienická nezávadnost a vysoká odolnost vůči chemickým látkám
- Nejvyšší odolnost vůči ohni
- Vyšší odolnost proti UV záření
- Neváží tolik jako betonové dlaždice, a proto je konstrukce lehčí
- Nezatěžují přírodní prostředí a lze je recyklovat

### Jak je to s výběrem keramických obkladů?

Při výběru keramických obkladů bychom kromě estetické stránky měli zvážit i jejich funkční charakteristiky. To znamená vzít v úvahu, v jakém prostředí se budou výrobky nacházet a jak budou užívány. Obkládačky jsou vhodné pouze pro obložení vnitřních stěn. Slinuté dlaždice jsou mrazuvzdorné, a tudíž poslouží jak uvnitř, tak venku. Také je můžeme bez problémů použít na stěnu i na podlahu. Při výběru výrobků si podle symbolů uvedených výrobcem zkontrolujeme, zda jsou výrobky opravdu mrazuvzdorné a hodí se na podlahu.

### Jsou dlaždice odolné proti opotřebení?

- Na rozdíl od jiných materiálů u dlaždic nehrází, že je poškrábou domácí zvířata či dětské hračky, stejně tak je neodřeme při stěhování nábytku. Keramická slinutá dlaždice je velmi tvrdý materiál, který dosahuje stupně tvrdosti 7 podle Mohse. To je zhruba dvojnásobek oproti některým přírodním kamenům, jako jsou např. travertin nebo mramor.
- U glazovaných dlaždic sledujeme hodnotu otěruvzdornosti. Čím vyšší stupeň otěruvzdornosti, tím větší provozní zátěž dlažba snese. Pro byty a privátní bydlení je dostatečný stupeň otěruvzdornosti PEI 3. Pro náročné provozy, jako jsou kancelářské prostory nebo nákupní centra, pak doporučujeme výrobky s nejvyšším stupněm otěruvzdornosti PEI 4 nebo PEI 5. Většina glazovaných dlaždic RAKO vykazuje tyto hodnoty.
- U neglazovaných dlaždic, které jsou z hlediska opotřebení vhodné do nejnáročnějších prostor vůbec, je pak důležitá požadovaná hodnota obrusnosti. Tu neglazované dlaždice RAKO splňují.

### Proč je důležitá protiskluznost povrchu?

- Protiskluznost povrchu souvisí s bezpečným pohybem osob jak v botách, tak naboso. Pokud zvolíme správný protiskluzný povrh dlaždice, nebude dlažba kluzká ani za mokra. Mokré podlahy v interiéru a venkovní plochy na terasách i v okolí bazénů představují při zajištění protiskluznosti nejnáročnější výzvu.
- Na základě praxe a národních norem doporučujeme pro mokré podlahy v interiéru použít protiskluzný povrh třídy R10 pro chůzi v botách a třídy B pro chůzi naboso. Výrobky s označením ABS (ABS) jsou novou generací povrhů s jemnou a matnou mikrostrukturou, díky které dosahují vyšší protiskluznosti R10/B. Samozřejmě platí, že vyšší protiskluzné povrh vždy vyžadují zvýšenou péči při údržbě, včetně použití profesionálních čisticích prostředků.
- V sortimentu RAKO HOME a RAKO OBJECT jsou výrobky s povrchem ABS označeny ikonou (ABS).

### Jak správně spočítat keramické obklady potřebné pro projekt?

- Manuální počítání potřebných kusů či kartonů keramických obkládaček a dlaždic je náročné. Ne každý z nás má dobrou prostorovou představivost. Naštěstí existují vizualizační programy pro prodejce keramických materiálů, kteří vám rádi službu vizualizace nabídnou.
- Na základě zadaných rozměrů projektu nám vizualizace simulují jeho budoucí podobu. Jejich součástí jsou mimo jiné obkladačské plány (spárožezy) a kusovníky (rozpisov materiálu). A právě ty nám poskytnou výsledné požadované množství keramických obkladů.
- Kalkulace výrobků by měla určitě zahrnovat rezervu a navýšení množství o 15 %, u velkých formátů dokonce o 25 %. Jedná se rezervní množství, které budeme potřebovat na prořezu v stěně, zejména při pokladce nakoso, nebo na nečekané pozdější úpravy.

### Co je důležité udělat, než začneme obkládat?

- Před pokládkou doporučujeme provést kontrolu kvality výrobků. Rozbalíme kartony a namátkově prověříme několik kusů, zda nemají povrchové a rozměrové vadu, popř. nejsou popraskané.
- Podle normy je povolené v prodaném množství keramických obkladů nalézt až 5 % výrobků s viditelnými vadami. Pokud se v zakázce vyskytnou vady, lze tyto výrobky použít na dořezy nebo na místa, která nejsou vidět.
- Každopádně při větší pochybnosti o kvalitě výrobků bychom měli využít záruku a kontaktovat prodejce, u kterého jsme zboží zakoupili. Pokud se jedná o kamenný obchod, provedeme reklamační zápis. Doporučujeme zakoupit zboží v autorizované prodejně RAKO, která je smluvně zavázána reklamací řešit a výrobce na ni má přímý vliv. V případě nákupu u výrobce přes e-shop použijeme reklamační formulář, který je ke stažení na [www.rako.cz](http://www.rako.cz). Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené užíváním a na vady vzniklé neodbornou manipulací.
- Zkontrolujeme šarži výrobku na kartonu, měla by být na všech kartonech shodná. Šarže uvádí informaci o barevném odstínu a rozměru. Neměli bychom na jedné ploše kombinovat výrobní šarže s různě označenými odstíny a rozměry.
- Barevný odstín je označen dvoumístným nebo trojmístným kódem. Druhá pozice dvoumístného kódu (FA) určuje barevný odstín (A–V, střed K). U trojmístného kódu (7P4) určuje barevný odstín třetí pozice (1–9, střed 5). Rozměry výrobku v milimetrech pak určuje jednomístný kód (např. 8). Třeba výrobek formátu 30 × 60 cm má přesný rozměr 298 × 598 mm. Pokud se jedná o rektifikované/zabrušované výrobky, na jejich hranačích je natisknuta stejná šarže jako na kartonech.
- Šarže je důležitá nejen pro navržení pokládky se stejnou spárou a udržení stejněho barevného odstínu pokládky, ale také pro eventuální dokoupení chybějícího zboží.
- Před pokládkou doporučujeme jednotlivé obkladové prvky vyskládat z několika kartonů a výslednou plochu komponovat podle inspirativní fotodokumentace z katalogů RAKO, případně podle webových stránek [www.rako.cz](http://www.rako.cz).
- Obkladačské práce svěřte zavedené odborné firmě. Pokud bude obkládat sami, držte se při pokladce systémového řešení, které nabízí prověřené postupy, viz [www.rakosystem.cz](http://www.rakosystem.cz).

## 12. CERTIFIKACE VÝROBKŮ, SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI A EKOLOGICKÉ HODNOCENÍ

Kvalitě výrobků RAKO je věnována zvýšená pozornost. Byl vypracován systém řízení jakosti výrobků a služeb podle mezinárodní normy ISO 9001:2016. Tento systém řízení je pravidelně přezkušován akreditovanou společností, která vydala na tento systém certifikát shody podle ČSN EN ISO 9001:2016.

Výrobky RAKO jsou pravidelně posuzovány nezávislou akreditovanou zkušebnou **Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha**, která ověřuje shodu vlastností obkladových prvků na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011.

V souladu s vyhláškou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 422/2016 Sb., ve smyslu zákona č. 263/2016 Sb., jsou výrobky a používané suroviny dále pravidelně posuzovány nezávislou akreditovanou zkušebnou na radiačně-hygienickou nezávadnost, která zajišťuje měření obsahu přírodních radionuklidů ve výsledných produktech.

Na základě těchto podkladů byla vydána pro potřeby zákazníků prohlášení o vlastnostech podle evropských předpisů.

### A/ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

1/ Ověřování stálosti vlastností typů keramických obkladových prvků provedeno podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 ze dne 9. 3. 2011, systém posouzení 4:

#### Dlaždice s nasákovostí $E \leq 0,5\%$

Prohlášení o vlastnostech č.: T 21 01

#### Dlaždice s nasákovostí $0,5\% < E \leq 3\% - GARJDxxx$

Prohlášení o vlastnostech č.: G 23 01

#### Obkládačky s nasákovostí $E > 10\%$

Prohlášení o vlastnostech č.: W 13 01

#### Dlaždice - Starline Granit, Graniti

Prohlášení o vlastnostech č.: T 21 01

(v souvislosti s optimalizací Taurus jsou od r. 2023 nabízeny výrobky Starline Granit a Graniti v tloušťce 8 mm. Jsou tedy totožné jako výrobky Taurus GRANIT a platí pro ně stejné prohlášení T 21 01. To nahrazuje stávající B 13 01)

2/ Ověřování stálosti vlastností mozaiky keramické, popř. skleněné, a keramických tvarovek bylo provedeno v souladu s ustanovením zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

#### Mozaiky

Prohlášení o shodě č.: P 01 – obkládačky

Prohlášení o vlastnostech č.: M 17 01

#### Reliéfní listely

Prohlášení o shodě č.: P 04

#### Tvarovky

Prohlášení o shodě č.: P 02

### B/ TUZEMSKÉ CERTIFIKÁTY A STO

Shodu zjištěných vlastností keramických obkladových prvků RAKO s požadavky normy **EN 14 411** a souvisejícími předpisy potvrzují certifikáty a STO (stavební technická osvědčení) akreditované zkušebny č. 204 TZÚS Plzeň pro:

#### Certifikát na výrobek keramické obkladové prvky za sucha lisované, s nasákovostí větší než 10%, deklarované ČSN EN 14 411, skup. BIII

#### Certifikát na výrobek keramické obkladové prvky za sucha lisované, s nasákovostí do 0,5%, deklarované ČSN EN 14 411, skup. Bla

### C/ ZAHRAÑÍČNÍ CERTIFIKÁTY VÝROBKŮ

Shoda vlastností výrobků RAKO s platnými normami pro příslušné území je také potvrzena certifikáty pro státy:

**FRANCIE**  
**RUSKO**  
**UKRAJINA**

### D/ CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI

Certifikát systému řízení jakosti CQS podle ČSN EN ISO 9001:2016 pro proces návrhu, vývoj, výrobu a prodej keramických obkladových prvků a obchodní činnost s doplňkovým sortimentem, včetně zákaznického servisu, ve společnosti LASSELSSBERGER, s.r.o., byl vydán dne 30. 6. 2019 certifikační organizací Sdružení pro certifikaci systémů jakosti CQS v Praze.



### E/ EKOLOGIE

ISO 14001 Ekologie a likvidace (zbytků, obalů, odpadů)

Design obalů a použité obalové materiály jsou v maximální míře přizpůsobeny svému účelu a to tak, aby chránily a zajistily výrobky – keramické obklady a dlažby – před poškozením při manipulaci a dopravě, aby poskytovaly potřebné informace o produktu a aby minimalizovaly objem odpadu vznikajícího z obalového materiálu výrobku. Pro minimalizaci dopadů na životní prostředí je nezbytná správná recyklace jak obalového odpadu, tak odřezků keramických obkladových prvků, které vznikají při instalaci. Recyklat je také možné staré obklady a dlažby na konci životního cyklu výrobku. Při likvidaci je třeba sledovat pictogramy označení obalového materiálu. V principu jsou naše výrobky zabalené do papírových kartonů, obalené plastovou fólií, zafixované plastovou páskou a uložené na dřevěné EUR paletě. Všechny obalové materiály jsou plně recyklovatelné. Keramické obkladové prvky i odřezky, které vznikají při instalaci, jsou inertní a netoxické. Keramické odpady, které vznikají při instalaci nebo při odstranění starého keramického obkladu a dlažby, lze použít na zásyp stavebních jam a po rozrcení také jako podkladní a výplňový materiál, např. místo štěrkového lože. V případě likvidace odpadu vznikajícího z keramických obkladových prvků postupujte v souladu s příslušným bezpečnostním listem a místními předpisy o likvidaci stavebního odpadu.

### Environmentální prohlášení o produktu (EPD) podle ISO 14 025 a EN 15 804

Součástí firemní strategie společnosti LASSELSSBERGER, s.r.o., je výroba ekologicky šetrných výrobků, která splňuje platné národní i mezinárodní normy a využívá systém řízení šetrný k životnímu prostředí.

Výrobky a služby RAKO byly oceněny EU a získaly tak značku Ecolabel.

Vydáním environmentálního prohlášení o produktu (EPD) podle ISO 14 025 a EN 15 804 se společnost LASSELSSBERGER, s.r.o., zavazuje plnit požadavky na ochranu životního prostředí.

### Prohlášení výrobce o environmentálních parametrech odvozených z LCA (životní cyklus výrobku):

Produktový systém a hranice systému – viz tabulka č. 8.

Tab. 8

Informace o hranicích produktového systému / informačních modulech (X = zahrnuto, MNR = modul není relevantní)															Doplňující informace nad rámec životního cyklu	
Výrobní fáze		Fáze výstavby		Fáze užívání							Fáze konce životního cyklu				Přenosy a náklady za hranici systému Potenciál opětovného použití, využití a recyklace	
Dodávání nerostných surovin	Doprava	Výroba	Doprava na stavbu	Proces výstavby/instalace	Užívání	Údržba	Oprava	Výměna	Rekonstrukce	Povozní spotřeba vody	Povozní spotřeba energie	Demolicie/ dekonstrukce	Doprava	Zpracování odpadu	Odstraňování	
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
X	X	X	X	X	MNR	X	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	X	X	X	X

Aktuální hodnoty naleznete ke stažení na [www.rako.cz](http://www.rako.cz) nebo zjistíte načtením QR kódu.

Veškeré informace k doplnění hodnocení budov podle LEED a BREEAM jsou k dispozici u manažera jakosti LASSELSSBERGER, s.r.o.

## Životní cyklus keramických obkladů RAKO



### Suroviny

Z více než 95 % využíváme vlastní suroviny z lokálních přírodních zdrojů. Zdroje i materiály využíváme opakovaně, recyklujeme nebo obnovujeme.

### Výroba

Při výrobě je pro nás klíčové efektivní nakládání se zdroji. Co nejvíce snižujeme spotřebu elektřiny, zemního plynu i vody. Suroviny využíváme na maximum s minimem odpadu. Omezili jsme vypouštění emisí díky výkonnému filtru.

### Aplikace

Naše obklady jsou dodávány v obalech z vlnité lepenky, která je plně recyklovatelná. Přepravní obalové materiály, jako jsou plastové fólie a pásky, jsou také recyklovatelné.

### Použití a údržba

Keramické obklady neuvolňují žádné chemické látky a výparu do prostředí, nejsou toxicke a nepředstavují žádné riziko pro zdraví v jakýchkoliv interiérech.

### Opětovné použití

Recyklujeme keramické odpady, naplňujeme koncepci oběhového hospodářství. Rozemletými dlaždicemi nahrazujeme části surovin. Nevypálené střepy a prach z filtrů vracíme zpět ke zpracování.

## F/ CERTIFIKÁT SYSTÉMU MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ

Certifikát systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001, jehož cílem je optimalizovat využití energie ve výrobním procesu a nevýrobních prostorech, neustále snižovat energetickou náročnost a zvyšovat energetickou účinnost. Certifikát byl vydán dne 30. 6. 2016.

### G/ LEED a BREEAM

Společnost LASSELSBERGER, s.r.o. vydala publikaci „Keramické obkladové prvky – možnost plnění kritérií LEED a BREEAM pro komplexní hodnocení budov“. V publikaci potvrzuje, že je schopna tato kritéria plnit.

Ujištění o shodě s požadavky na tyto výrobky je uvedeno na každém dodacím listu výrobce.

## 13. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Výrobce LASSELSBERGER, s.r.o., Plzeň, poskytuje u všech svých keramických obkladových prvků

### 2letou záruku

na vlastnosti stanovené příslušnou normou EN 14 411.

Záruka platí pouze při dodržení správného skladování, manipulace, použití a zabudování, viz informační list o výrobcích společnosti LASSELSBERGER, s.r.o., ke stažení na [www.rako.cz](http://www.rako.cz).

Nevztahuje se na vady způsobené nevhodným zacházením, neodborným čištěním a přírodními živly (zemětřesení, povodeň, požár aj.).

Pokud odběratel obdrží výrobek, jehož vlastnosti neodpovídají sjednané jakosti, má právo výrobek reklamovat. Přitom je nutné dodržet určený postup. Odpovědnost za vadu výrobku je nutné uplatnit neprodleně písemně u přímého dodavatele – prodejce. Pokud se jedná o prodej přes e-shop výrobce, odběratel řeší reklamací přímo u výrobce. K tomu slouží reklamační formulář, viz [www.rako.cz](http://www.rako.cz).

U zjevných vad (rozměry, křivost, vady glazur, odstíny, záměny druhů) je zapotřebí reklamaci uplatnit **před zahájením kladěčských prací** na zboží v původních obalech.

### Kontakty:

Tel.: +420 800 303 333  
E-mail: [info@rako.cz](mailto:info@rako.cz)  
Web: [www.rako.cz](http://www.rako.cz)

Tento katalog nepodléhá změnovému řízení a může být předmětem změny bez ohlášení. Novější verze přitom nahrazuje starou verzi v plném rozsahu. Platnost znění tohoto vydání od 01/2025.



L A S S E L S B E R G E R , s . r . o .

A d e l o v a 2 5 4 9 / 1 , 3 2 0 0 0 , P l z e į

C z e c h R e p u b l i c , T : + 4 2 0 8 0 0 3 0 3 3 3

E : info@rako.cz , www.rakoc.cz

